



CLIMATE CHANGE RESILIENCE
FRAMEWORK FOR HEALTH
SYSTEMS AND HOSPITALS

EU LIFE RESYSTAL Project

Programma di formazione 1



2023



CADRE DE RÉSILIENCE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
POUR LES SYSTÈMES DE SANTÉ
ET LES HÔPITAUX



1. Agenda e inizio lavori

Agenda del Giorno



9h00 - 9h15

1. Sessione di benvenuto

Tavola rotonda

Ice-breaker (sul tema delle infrastrutture ospedaliere resilienti)

9h15 - 10h00

2. Introduzione alle sfide dell'adattamento climatico per le strutture sanitarie

Questioni, rischi e impatti per il settore sanitario e le strutture sanitarie

10h00 - 11h00

3. Presentazione generale del Toolbox di LIFE RESYSTAL

Panoramica del LIFE RESYSTAL toolbox

11h00 - 11h15

PAUSA

11h15 - 12h30

4. Investimenti resilienti al clima - Revisione delle pratiche attuali e introduzione all'inventario di adattamento strutturale degli ospedali

Esempi di strategie/soluzioni implementate nelle strutture sanitarie (UCAM)

Agenda del Giorno



12h30 - 13h30

PAUSA PRANZO

13h30 - 14h30

5 Workshop 1: Test del Tool dal Modulo 0 al Modulo 2

Test del tool di valutazione del rischio climatico (NCSRD)

14h30 - 17h00

6. Workshop 2: Test del Tool dal Modulo 3 al Modulo 6

Test del tool di valutazione delle perdite economiche e costi-beneficio (RINA-C)

Test del tool di Prioritizzazione delle azioni e costruzione di percorsi di adattamento (ACTERRA)

Introduzione

Contenuto: Il programma di formazione del toolbox è un'iniziativa ideata dai partner tecnici del progetto LIFE RESYSTAL, mirata a **dotare i partecipanti di una profonda comprensione delle questioni legate all'adattamento climatico per le infrastrutture ospedaliere** e a fornire indicazioni per navigare efficacemente tra le caratteristiche e gli strumenti del progetto LIFE RESYSTAL.

Obiettivi: Questo programma pone le basi per l'implementazione delle metodologie e degli strumenti sviluppati durante il progetto LIFE RESYSTAL. L'obiettivo di questa prima sessione di formazione è **testare le metodologie e gli strumenti sviluppati dal progetto LIFE RESYSTAL** prima che siano finalizzati nella prima metà del 2024. Una seconda sessione di formazione sull'uso degli strumenti potrebbe essere organizzata alla fine del 2024.

Partecipanti target: Personale tecnico e amministrativo degli ospedali pilota / partecipanti potenziali aggiuntivi: personale medico.

Presentazione dei partecipanti

Tavola rotonda & Ice-breaker

Ogni persona si presenta e risponde a una delle seguenti domande:

1. Siete d'accordo con il detto "non ci sono più stagioni"?
2. Siete mai stati colpiti personalmente da alcune manifestazioni del cambiamento climatico?
3. Quanto pensate sia complicato parlare di adattamento ai cambiamenti climatici?
4. In che modo il vostro ospedale sta cercando di adattarsi ai cambiamenti climatici?
5. Credete che il vostro ospedale abbia le risorse per adattarsi ai cambiamenti climatici in questo momento?



CLIMATE CHANGE RESILIENCE
FRAMEWORK FOR HEALTH
SYSTEMS AND HOSPITALS

2. Introduzione sulle sfide per l'adattamento al cambiamento climatico per le strutture sanitarie

Evacuazione dell'ospedale Woodhull di Brooklyn a causa di una tempesta

Settembre 2023



Spectrum News NY1

<https://www.ny1.com> › 2023/10/01 ›

Woodhull Hospital patients evacuated after flooding

30 sept. 2023 — What You Need To Know. Flooding from Friday's **storm** damaged Woodhull **Hospital's** electrical system, forcing the **hospital** to use a backup ...

Sospensione dell'attività dell'ospedale di Saint Affrique a causa di un alluvione

Novembre 2014



Midi Libre

<https://www.midilibre.fr> > Aveyron > Millau ⋮

Saint-Affrique/Inondations : les patients de l'hôpital évacués

Vingt-six ambulances ont été envoyées par l'ARS pour évacuer sur d'autres **hôpitaux** de l'Aveyron les malades les plus fragiles." Trente malades ...

Rinvio di operazioni chirurgiche all'ospedale Milton Keynes a causa di un onda di calore

Luglio 2022



The Independent

<https://www.independent.co.uk> › h... ⋮


Hospital cancels surgeries due to 'significant heatwave ...

15 juil. 2022 — **Hospital** surgeries have made the decision to cancel surgeries **due** to “very high temperatures” after the Met Office issued its first red ...

**Perchè
?**

L'aumento delle temperature ...

 Met Office

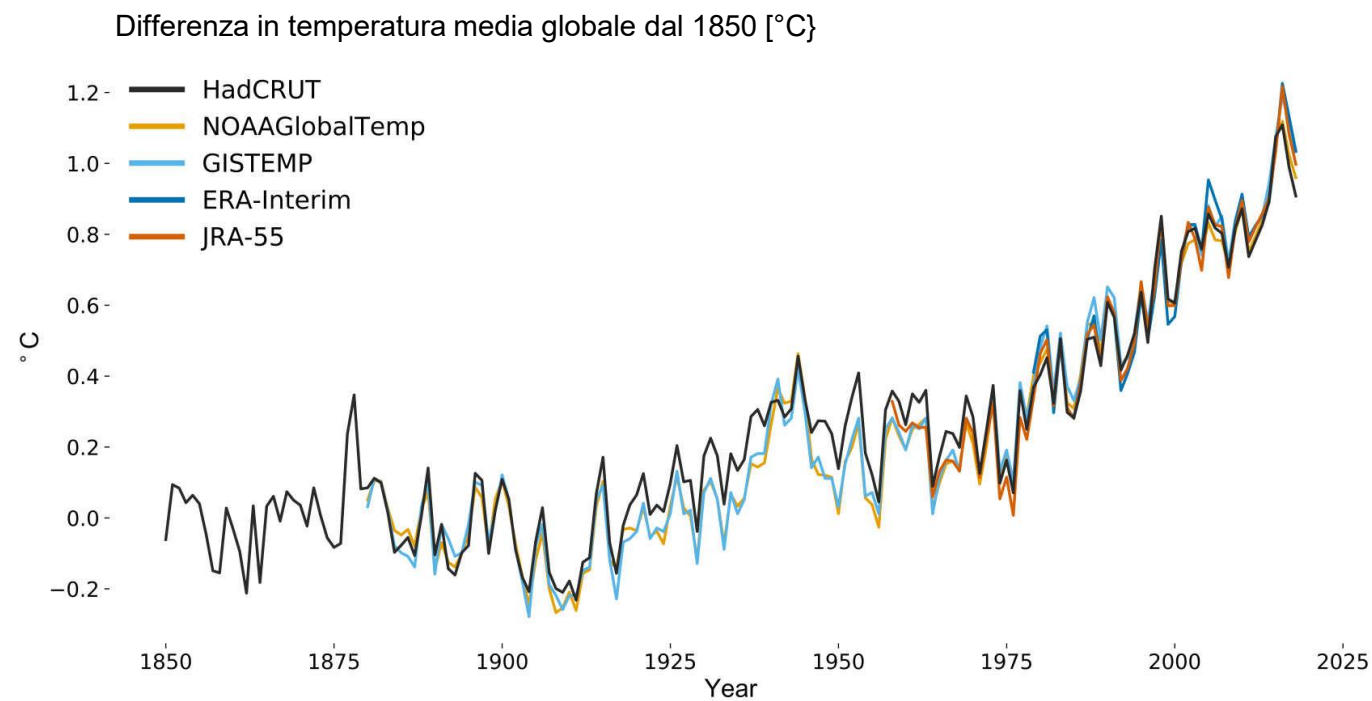


Global mean temperatures difference from 1850-1900 (for the 5 main global climate data sources)

© Crown copyright, Met Office

In Italia: onde di calore* osservate nel 2021 in Italia

Indice di durata dei periodi di caldo 2021*

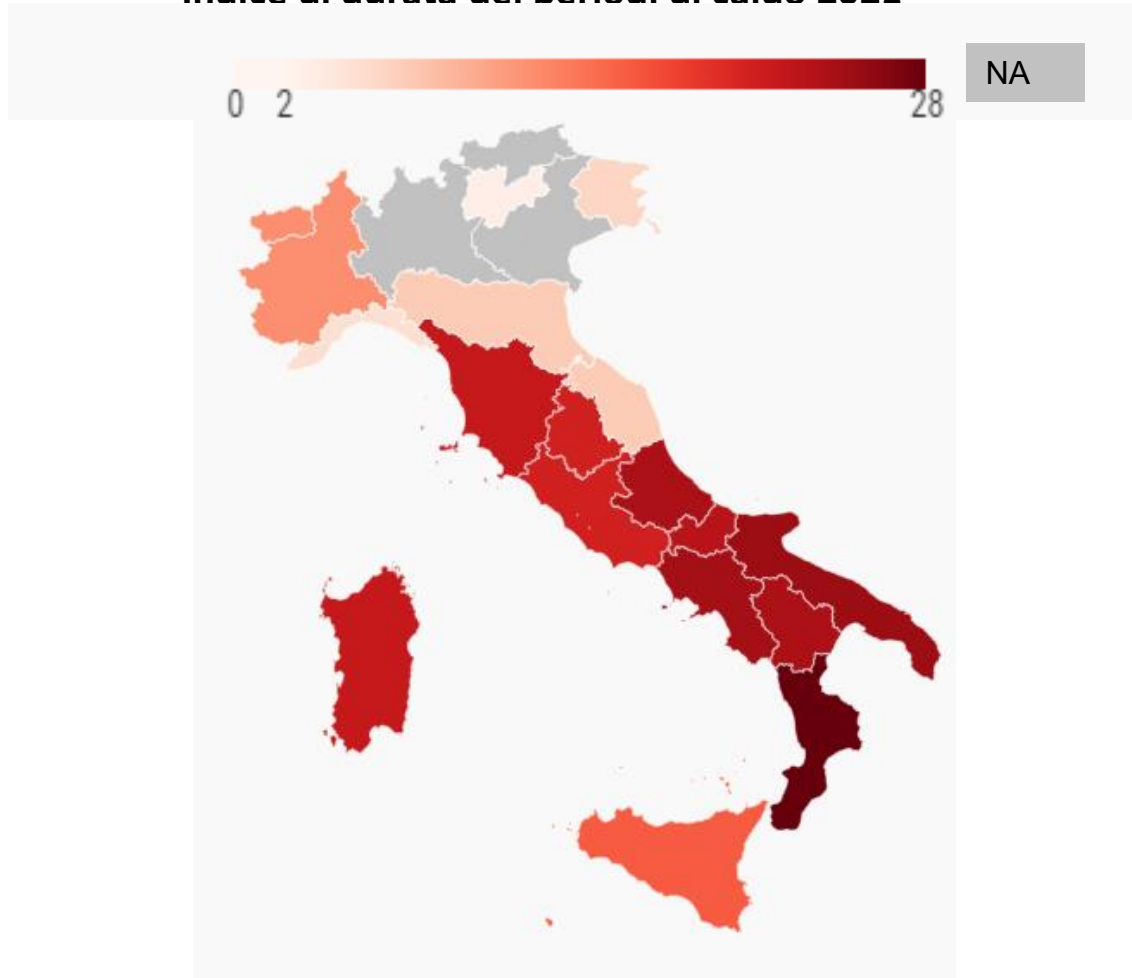

14 i periodi di caldo intenso di durata superiore ai 6 giorni consecutivi, mediamente in Italia, nel 2021.

La cifra è in leggero calo rispetto al 2020, quando se ne erano registrati 17, ma si tratta comunque di valori decisamente più elevati rispetto al periodo climatico di riferimento, cioè il valore medio registrato negli anni tra il 1981 e il 2010.

A risultare maggiormente colpite sono state le regioni del meridione e in particolare la Calabria.

*Numero di giorni nell'anno in cui la temperatura massima è superiore al 90° percentile della distribuzione nel periodo climatologico di riferimento (1981-2010), per almeno 6 giorni consecutivi

*

In Puglia:



La Puglia ha registrato 25 periodi di caldo intenso nel 2021

Cifre elevate si registrano anche in Calabria (28 giorni), regione che riporta il valore più elevato, Campania (24,5), Abruzzo e Basilicata (entrambe con 24 giorni).

Ultima in questo senso è invece la provincia autonoma di Trento (3 giorni), seguita da Liguria e Valle d'Aosta, con rispettivamente 5 e 6 giorni.

Alcune nozioni chiave

Quale è la differenza tra il Tempo e il Clima?

Tempo

Ciò che accade
momentaneamente nell'atmosfera

Clima

E' il Tempo "medio" valutato su di un
lungo period di tempo
(decadi, secoli o millenni)

Tempo

Clima

Tempo

Il tempo in un determinato
period e luogo

Variabilità climatica

Scostamento dalla media
climatica, variazione sul breve
periodo (annuale)

Climate change

Variazioni a lungo termine
(secolare)

Giorni

Mesi

Anni

Decadi

Secoli

Pioggia

Venti


Stagione
secca/
umida

El Niño
(ENSO)


Oscillazione
pacifica decadale


Riscaldamento
globale

Aumento del
livello dei mari

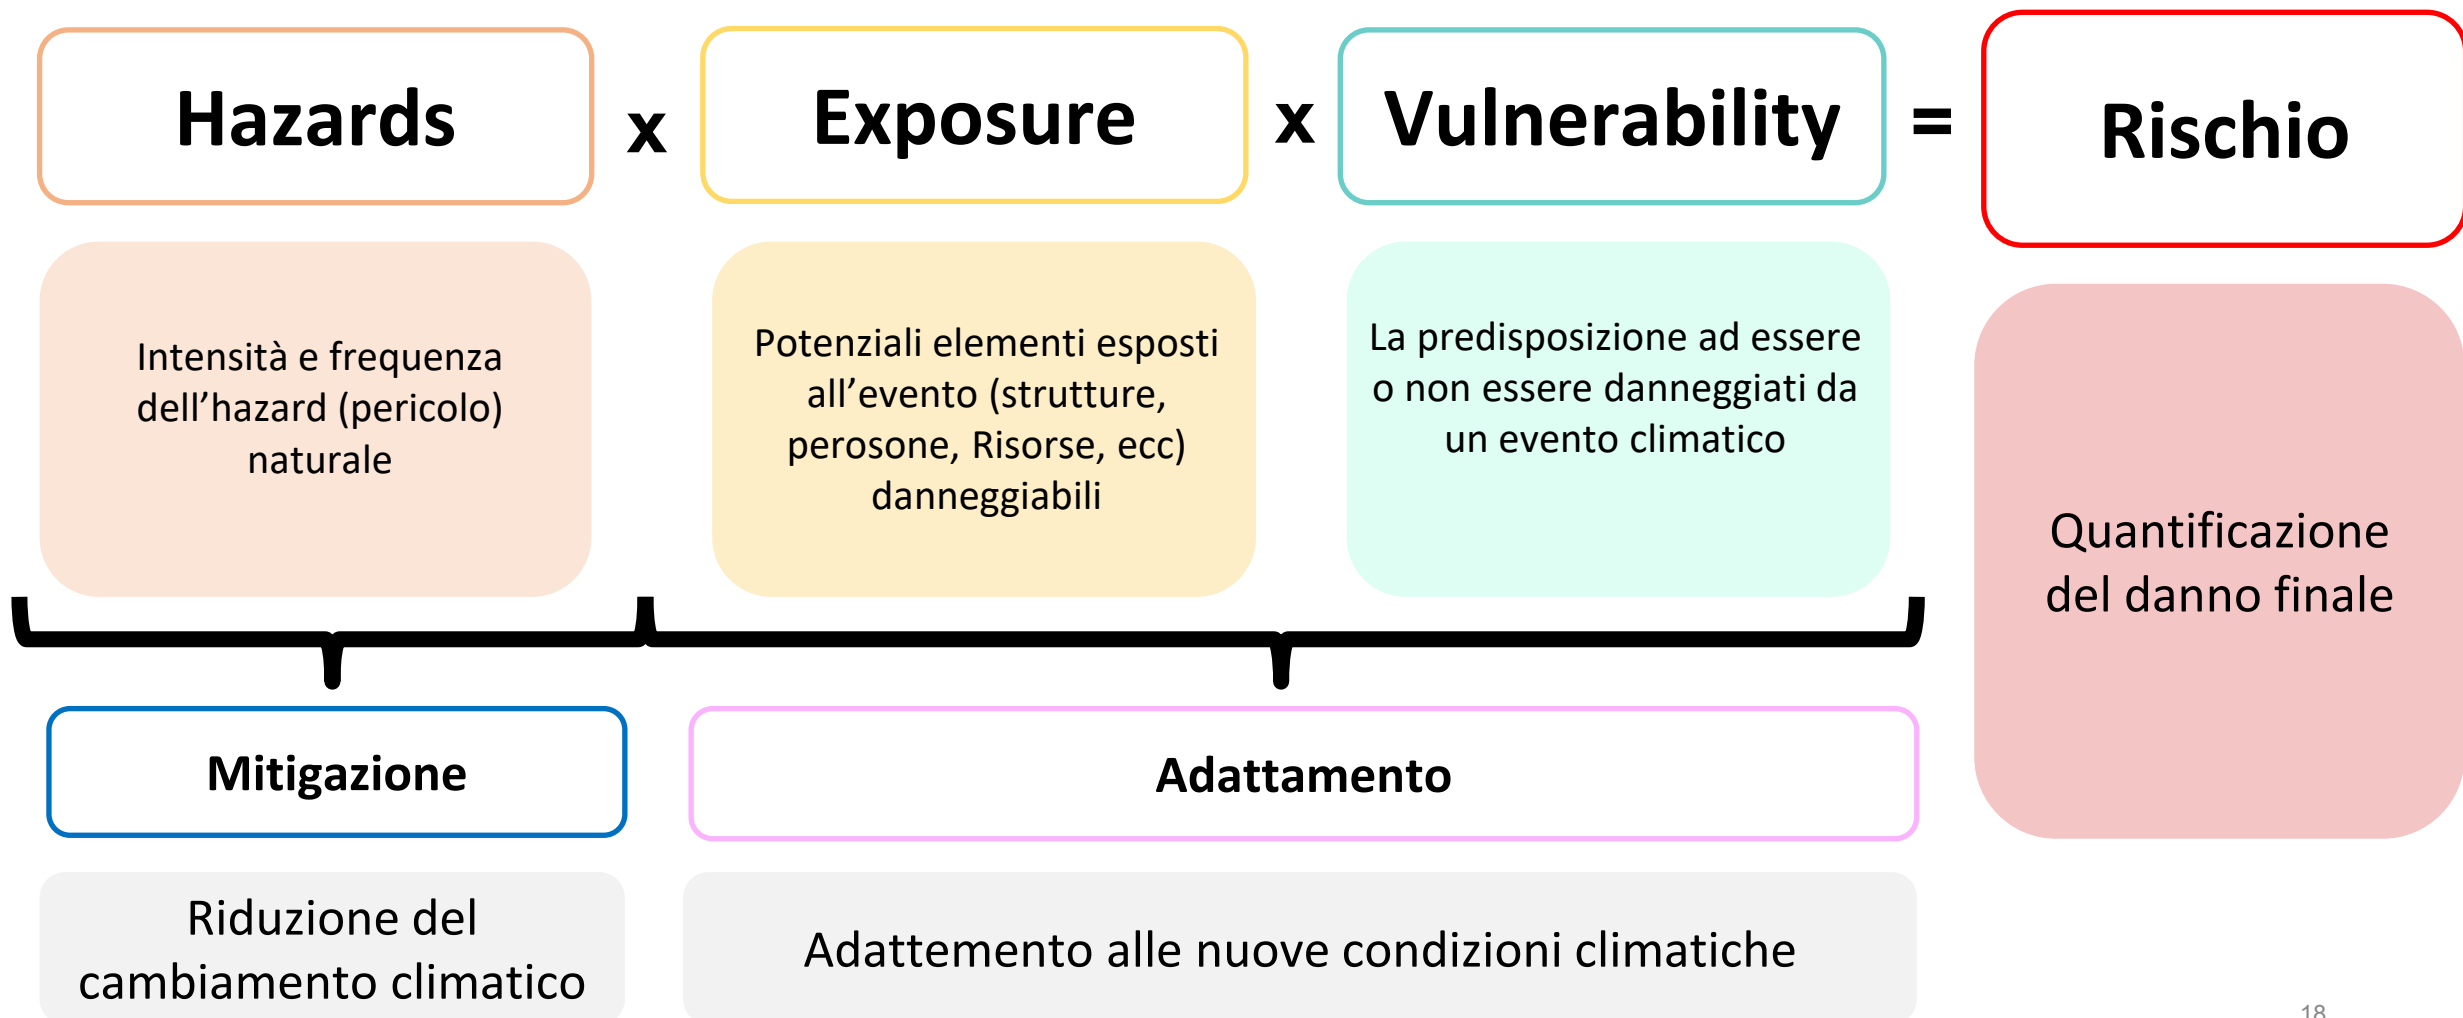


Strategie complementari contro il cambiamento climatico

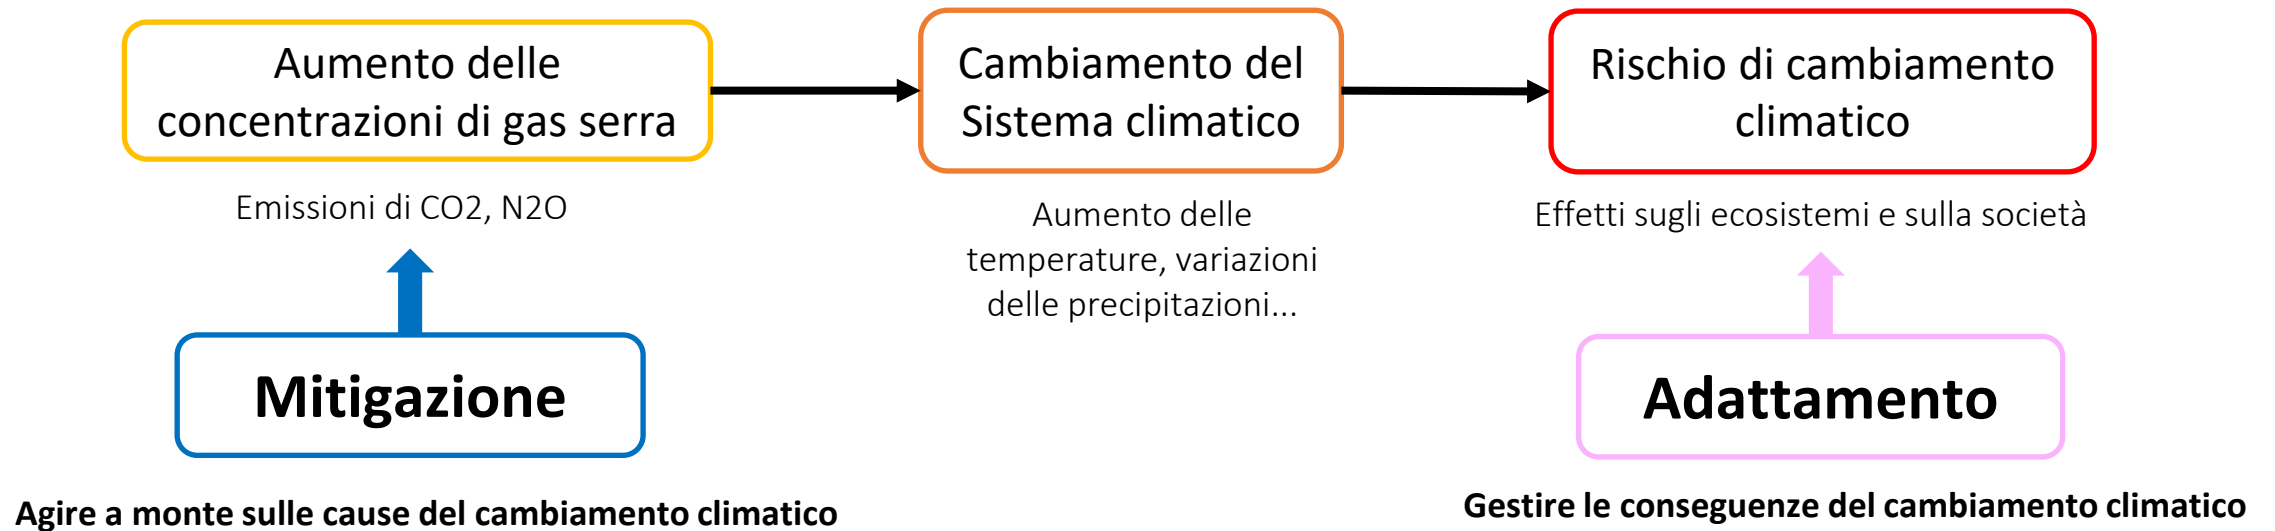

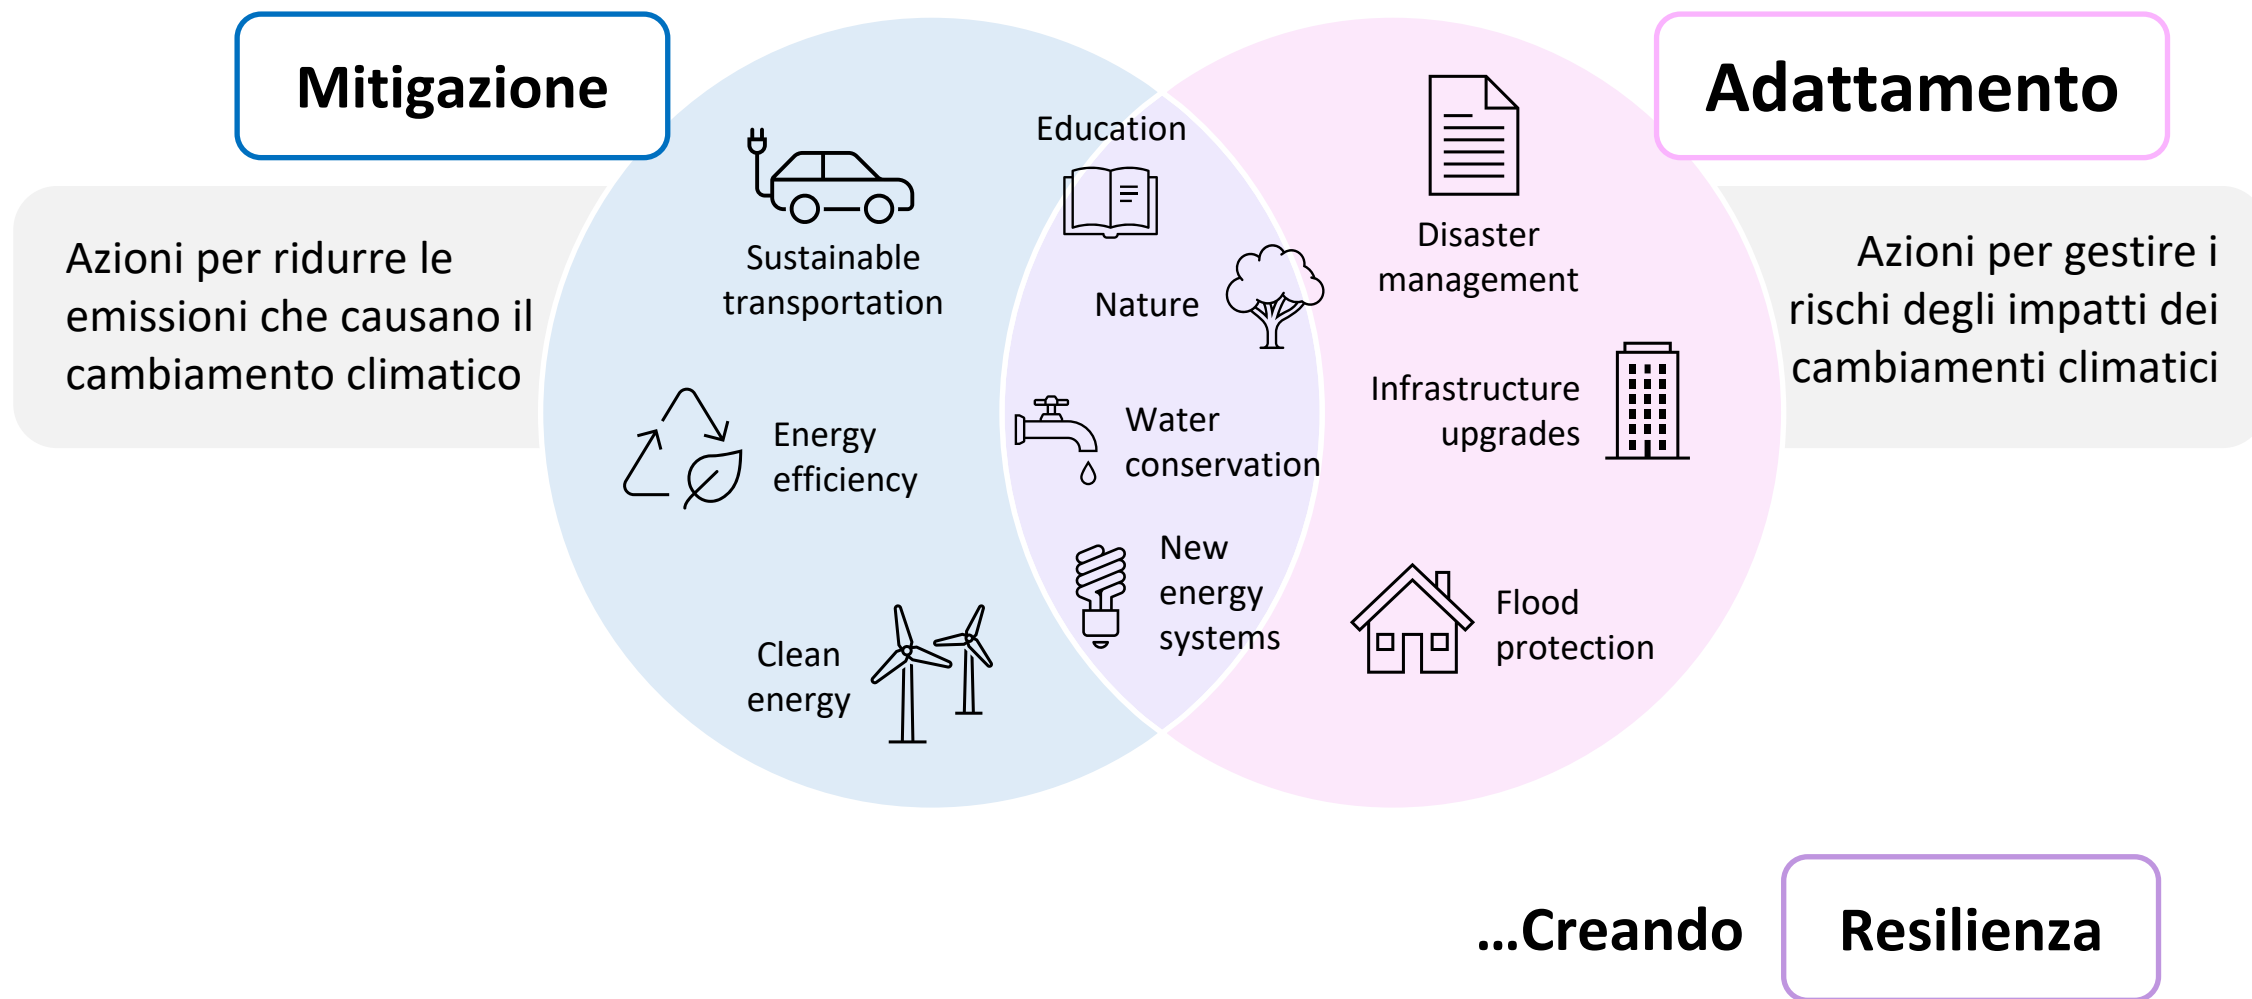



Resilienza

È la capacità di prepararsi, rispondere, riprendersi dagli impatti di eventi climatici pericolosi incorrendo in danni minimi al benessere della società, all'economia e all'ambiente.

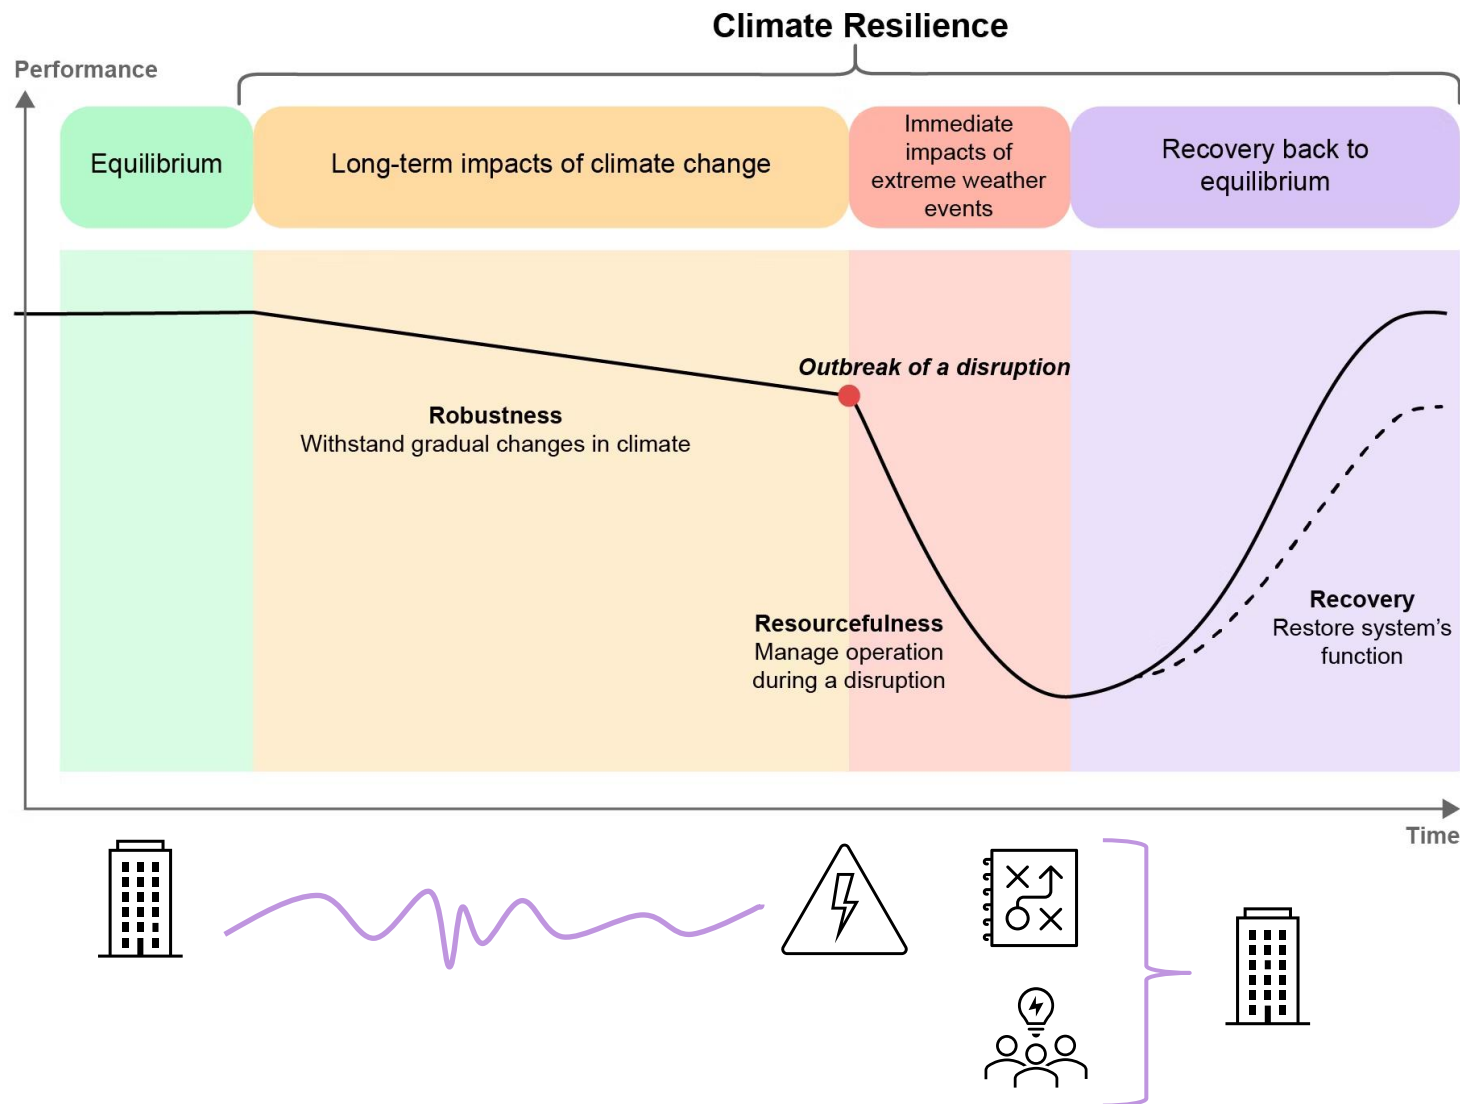

Scenari climatici

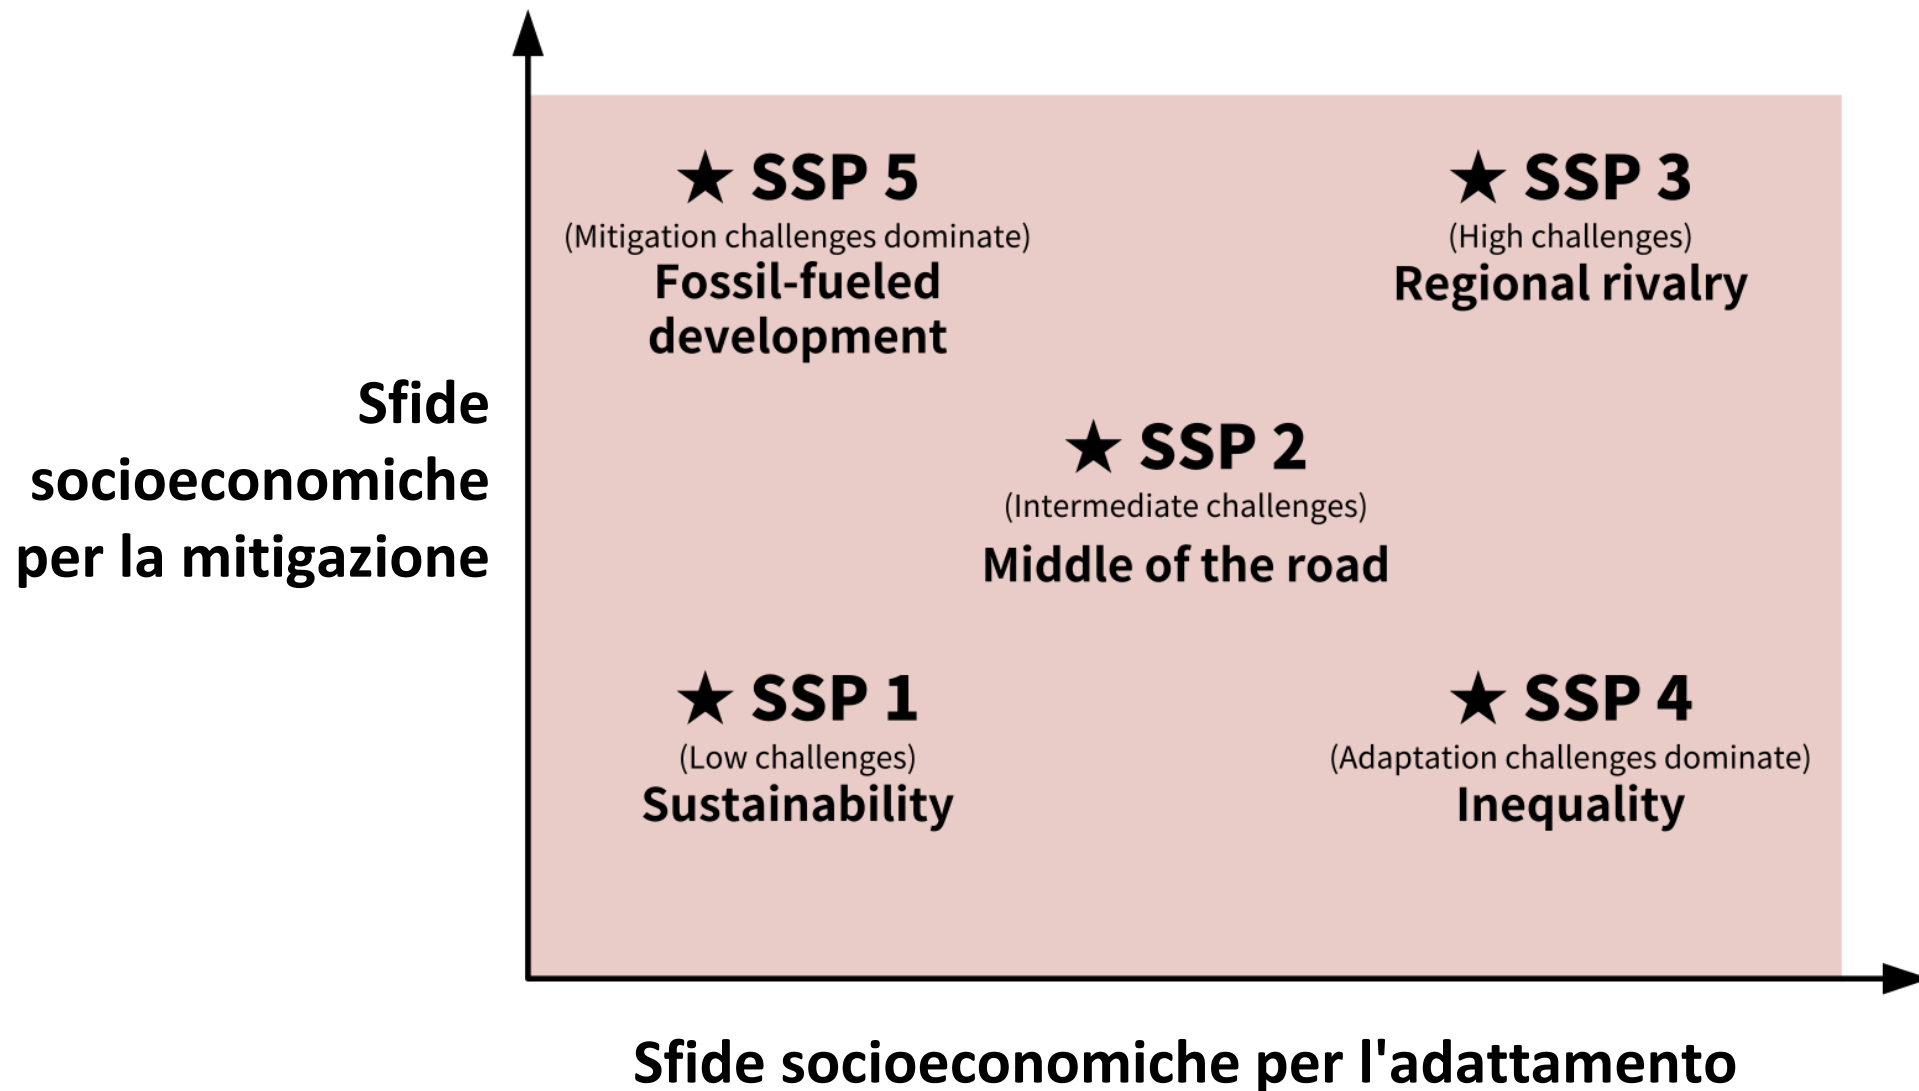

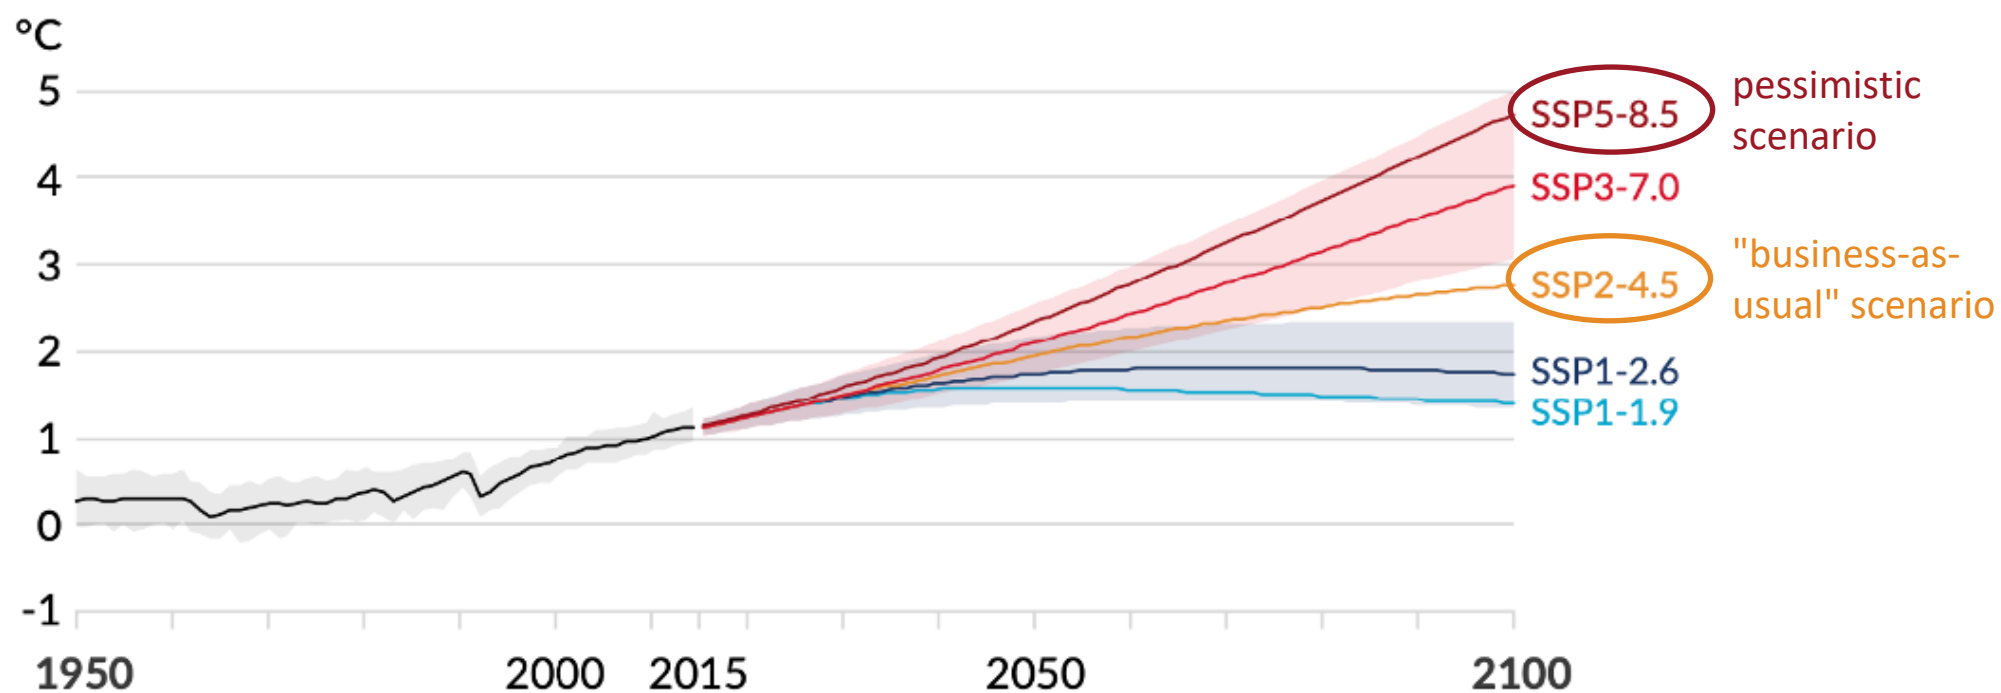

Traiettorie del riscaldamento globale nell'ambito degli scenari SSP

**Sono necessarie strutture
sanitarie resilienti**

Esempi di impatti sugli ospedali

Rischi climatici

Si tratta di eventi che, se si verificassero, avrebbero un impatto sul sistema in questione




Ondate di
calore



Tempeste




Incendi



Venti forti



Inond
azioni



Sommersione ed
erosione
costiera

La capacità degli ospedali di operare è influenzata da:

Impatti sull'infrastruttura

Impatto diretto: danni alle strutture ospedaliere e alle infrastrutture durante eventi meteorologici estremi (come edifici e sistemi di aria condizionata)

Impatto indiretto: danni alle utenze (acqua, energia, rifiuti, ecc.) e alle infrastrutture di comunicazione di cui l'ospedale ha bisogno per funzionare (per i pazienti, il personale ospedaliero, le catene di approvvigionamento di cibo e medicinali)

Impatti sul personale sanitario e sui pazienti

Un afflusso improvviso di pazienti durante eventi meteorologici estremi (ondate di calore, incendi, inondazioni, ecc.)

Un deterioramento generale della salute umana, in particolare dei più vulnerabili – bambini, donne incinte e anziani – a causa della ridotta qualità dell'acqua e del cibo, della crescita di agenti patogeni (zanzare tigre)

Chiusura del centro ospedaliero di Saint-Affrique a causa di un'alluvione nel 2014



Midi Libre

<https://www.midilibre.fr> > Aveyron > Millau :

Saint-Affrique/Inondations : les patients de l'hôpital évacués

Vingt-six ambulances ont été envoyées par l'ARS pour évacuer sur d'autres **hôpitaux** de l'Aveyron les malades les plus fragiles." Trente malades ...

Hospital

**CH Emile
Borel**

Location

**Saint-Affrique,
France**

Number of beds

260

Main hazards

Flooding



Key figures on the impact of flooding on the hospital

Impact on users

123 pazienti evacuati tra il 28 e il 29 novembre

Allontanamento e separazione dalle famiglie: più di 80 residenti hanno lasciato le loro case, alcuni per un periodo di 8 mesi

Impatto sui professionisti

Gli agenti hanno recuperato 10.492 ore per compensare il tempo libero

Alcuni professionisti hanno dovuto esercitare la loro professione in un altro sito (CH Albi - CH de Millau - site de St Come)

Impatto sull'attività del 2015

Il servizio di cucina ha prodotto il 27% in meno di pasti (circa -40.000)

La struttura ha registrato l'11% di presenze in meno (circa -500)

L'attività di laboratorio è stata ridotta del 17,5% e la batteriologia è stata interrotta e delocalizzata all'ospedale di Millau

1.391 soggiorni in Medicina e Geriatria di Breve Degenza, rispetto ai 1.478 del 2013 (-6,25%)

Impatti delle inondazioni sull'assistenza medica




**28/11/2014
(flood)**

- Evacuazione dei pazienti e adeguamento dei flussi logistici all'interno dell'edificio
- Accesso stradale all'ospedale chiuso (ponti chiusi) per 3/4 ore
- Fluidi medicali interrotti: 1 paziente intubato ha dovuto essere ventilato manualmente fino al trasferimento
- Interruzione di corrente - rete + generatore + centraline di emergenza (blackout totale)
- Interruzione delle telecomunicazioni: telefono fisso, Internet, rete informatica, ecc.

**Until
01/12/2014**

- Organizzare l'evacuazione dei pazienti/residenti in altre strutture
- Organizzazione della logistica per gli 83 residenti (pasti) presso la casa di cura La Sorgues
- Contattare compagnie assicurative e fornitori per fermare interventi e consegne
- Organizzazione di elezioni professionali
- Messa in sicurezza e chiusura degli edifici (minaccia di saccheggio)

Numero di giorni tra la chiusura (28/11/2014) e la riapertura

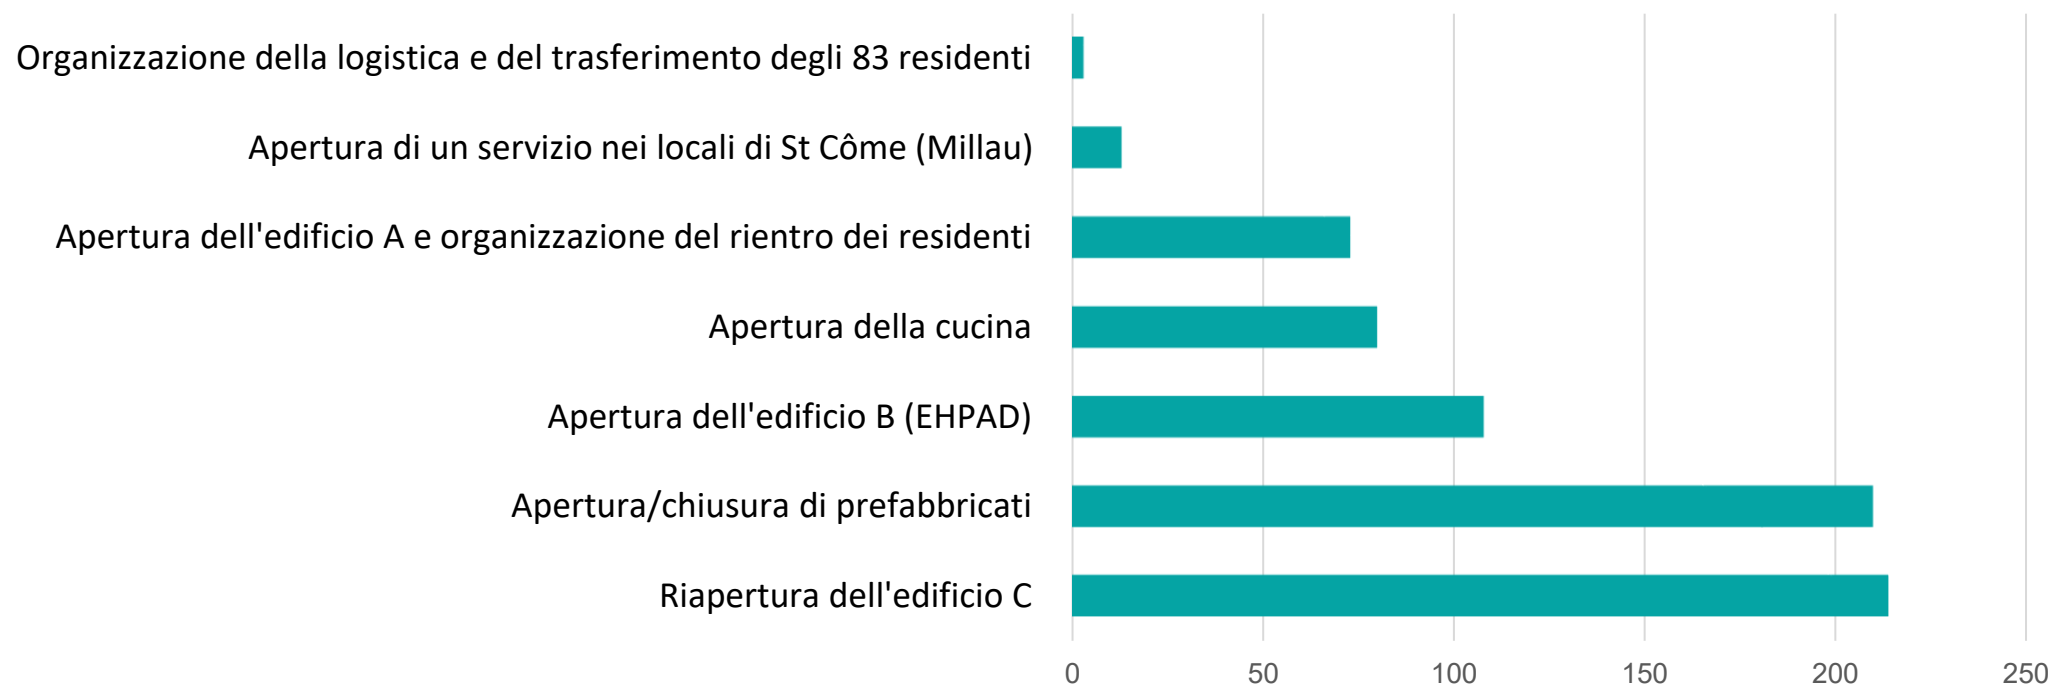

Interruzioni negli ospedali Guy's e St Thomas di Londra a causa di un'ondata di caldo nel 2022



The Guardian

<https://www.theguardian.com> › aug :

Chaos after heat crashes computers at leading London ...

7 août 2022 — The IT breakdowns at **Guy's** and **St Thomas' hospitals** in London have caused misery for doctors and patients and have also raised fears about the ...

Hospital

**Saint Thomas
Guy's**

Location

London, UK


Number of beds

**840
400**

Main hazards

Heat waves



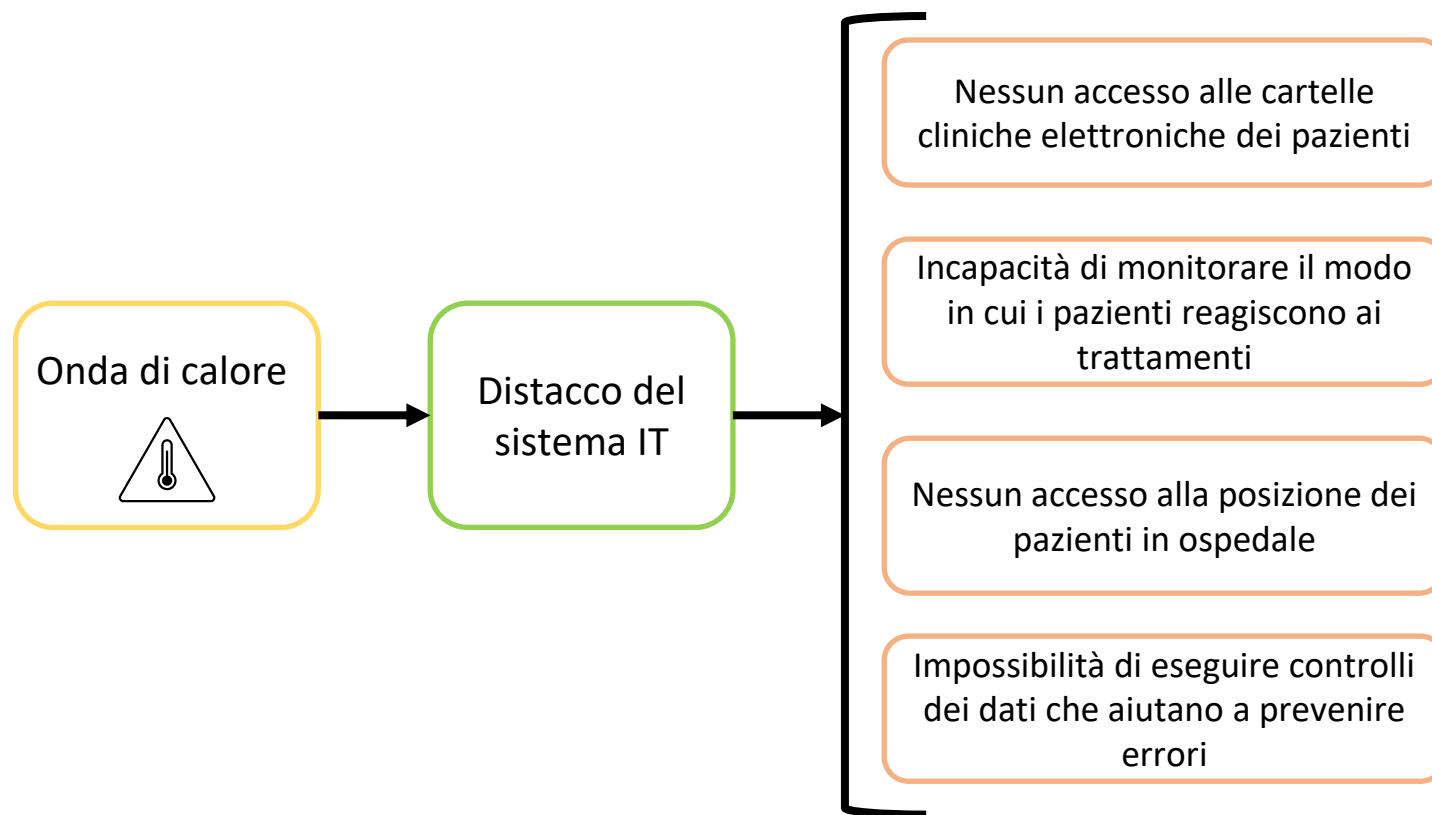

I guasti informatici negli ospedali Guy's e St Thomas di Londra hanno causato sofferenze a medici e pazienti e hanno anche sollevato timori sull'impatto del cambiamento climatico sui data center che archiviano informazioni mediche, finanziarie e del settore pubblico.

Disagi all'Ospedale Cervello di Palermo a causa degli incendi del 2023



ANSA

<https://www.ansa.it> › 2023/07/25



Palermo hospital pavilion evacuated due to wildfire - English

25 juil. 2023 — The fire brigade is evacuating pavilion B of **Palermo's Cervello hospital**, located at contrada Inserra, the hill on the outskirts of the Sicilian ...

Hospital

**Cervello
Hospital**

Location


Palermo, Italy

Number of beds

N/A

Main hazards

Wildfires







CLIMATE CHANGE RESILIENCE FRAMEWORK FOR HEALTH SYSTEMS AND HOSPITALS

3. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA METODOLOGIA



Dr. Stelios Karozis

Collaborating Research / Project Manager

National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Obiettivo generale: Aumentare le capacità di resilienza climatica dell'infrastruttura sanitaria europea e delle infrastrutture critiche che da essa dipendono.

Obiettivi specifici:


- Produrre un sistema di supporto decisionale che sarà testato in sette ospedali pilota in Spagna, Francia, Italia e Grecia.
- Mobilitare e coinvolgere le parti interessate, i responsabili delle decisioni e il personale ospedaliero attraverso le comunità di pratica.

Componenti di LIFE Resystal


- Gettare le basi di una rete europea per l'adattamento ai cambiamenti climatici, creazione di una grande rete di scalabilità
- Risultato sfruttabile ad accesso aperto, l'Upscaling Adaptation Starting Package (UASP)
- Linee guida per l'adattamento a livello di sistema



Coinvolgimento
degli stakeholder

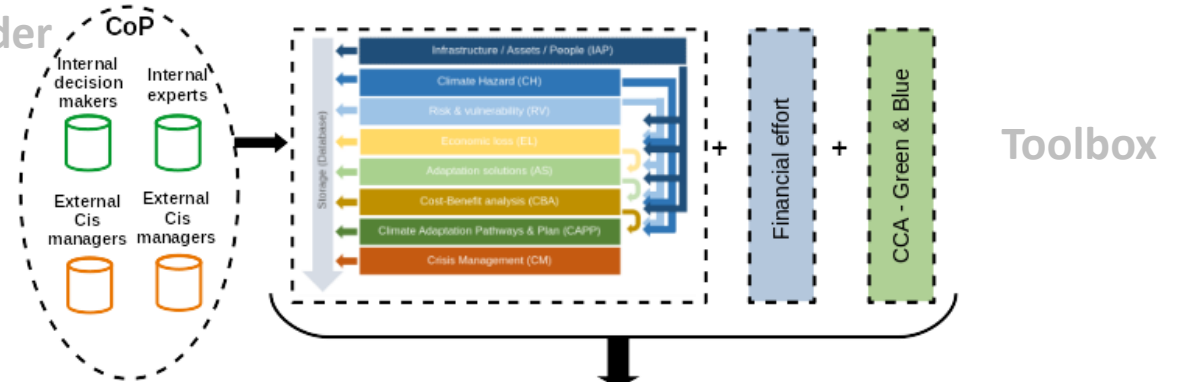


Implementazione

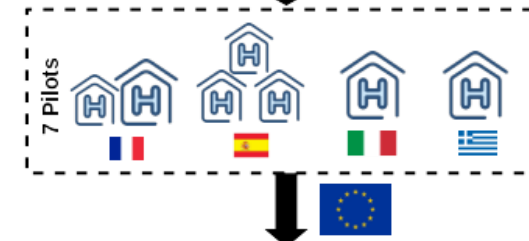

Diffusione



Resilienza climatica nei sistemi sanitari

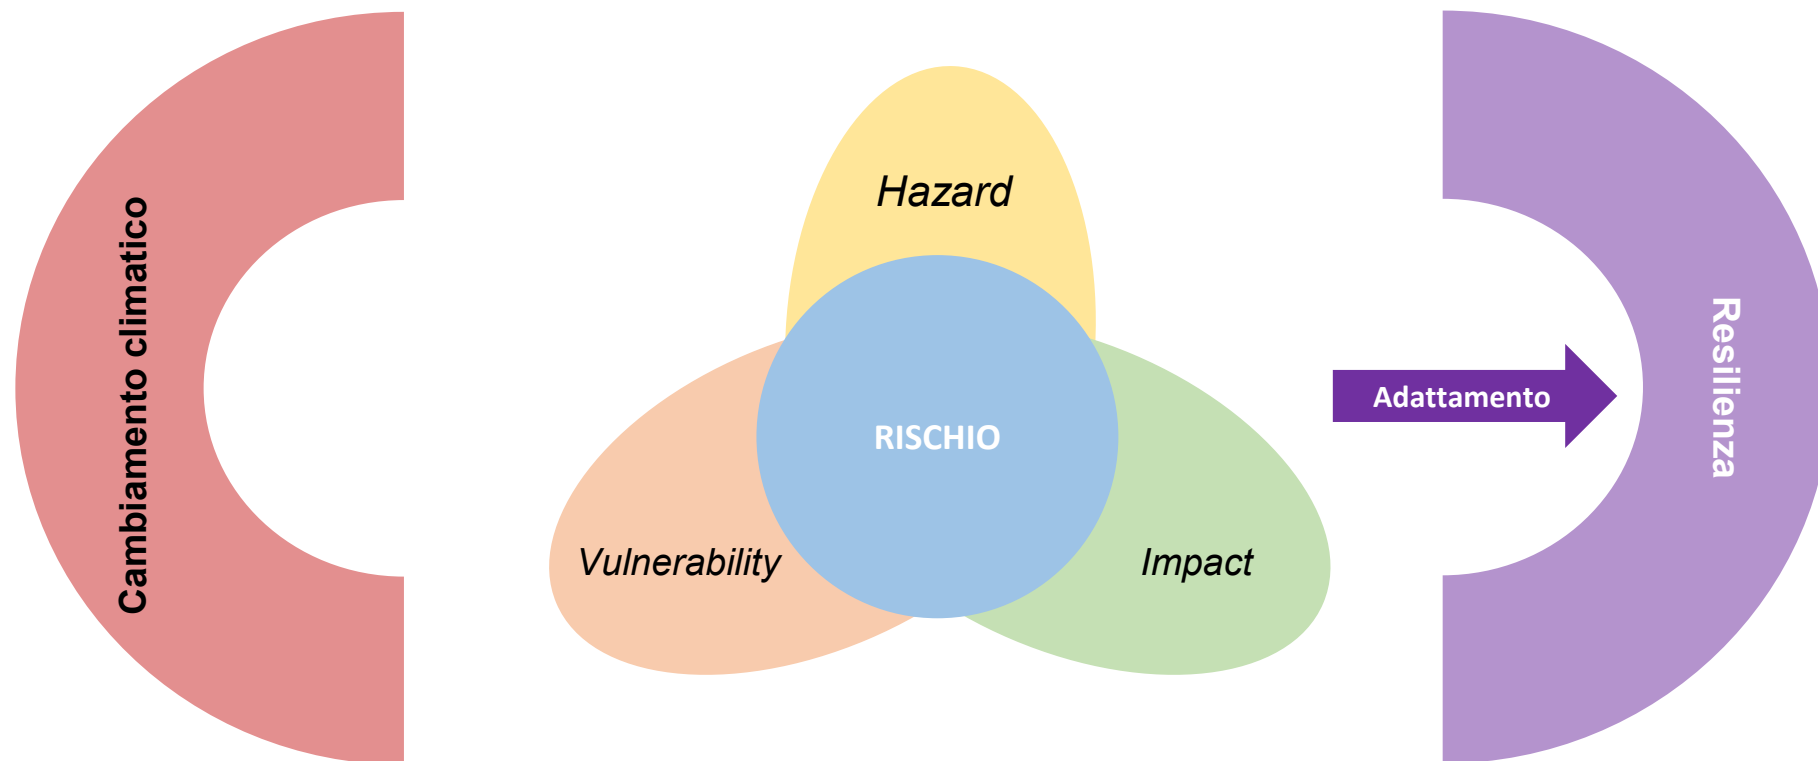


Panoramica della metodologia di LIFE Resystal



The key components of the overall design of the Local Toolbox consist of the modules and the interconnections of the modules in order to function as a unified tool and provide assessment and solutions to climate change for the health sector.

Modules:

- 0 Infrastructure / Assets / People (IAP)
- 1 Climate Hazard (CH)
- 2 Risk & Vulnerability (RV)
- 3 Economic Loss (EL)
- 4 Adaptation Solutions (AS)
- 5 Cost-Benefit Analysis (CBA)
- 6 Climate Adaptation Pathways & Plan (CAPP)
- 7 Crisis Management (CM)

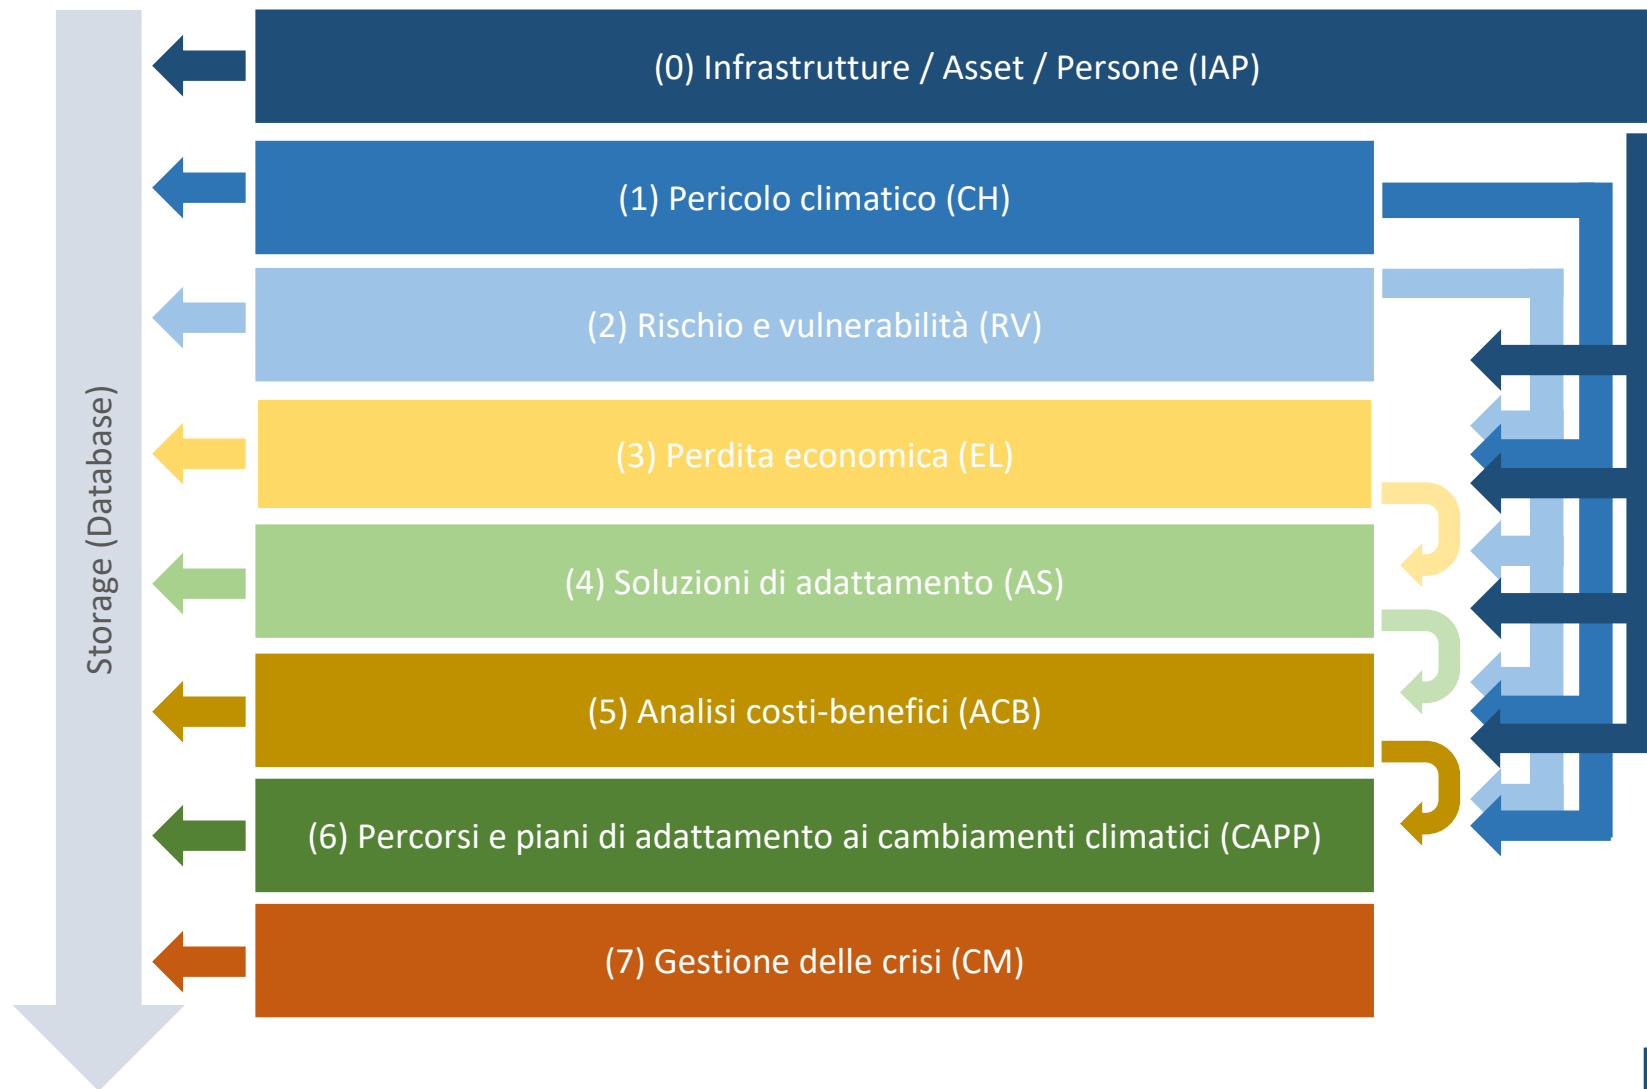

Un sistema di supporto decisionale per la pianificazione dell'adattamento, che copre la gestione del rischio di cambiamento climatico a breve, medio e lungo termine



Caratteristiche

Posizione, altezza, anno di completamento, anno di retrofit, capacità, bacino di utenza, numero di sale operatorie...

1. Asset General Description			RI / R
Nation			
Sector			
Asset Name			
Asset Category			
Owner			
Owner Type			
Manager			
Manager Type			
2. Asset Location			
Latitude	*		
Longitude	*		
3. Specific Data about the asset			
Year Of Construction	year		
Structural Construction cost	\$		
Equipment Cost	\$		
Number of Beds	N°		
Daily Mean N° of People	N°		
Operating Theatre	N°		
Intensive care units	N°		
Construction Material			
Total Area	m ²		
Footprint Area	m ²		
Presence of underground floors			



Infrastructures

Select hospital:

Position: (37.9721625, 23.660634)

People: 5790

Height(m): 25

Capacity: 650

Structure Rating:

Catchment Area: 1000000

Year Completed: 1932

Operating Theaters: 40



Year Retrofit: 2010

URL: www.nikaia-hosp.gr

 Edit




Caratteristiche di pericolo

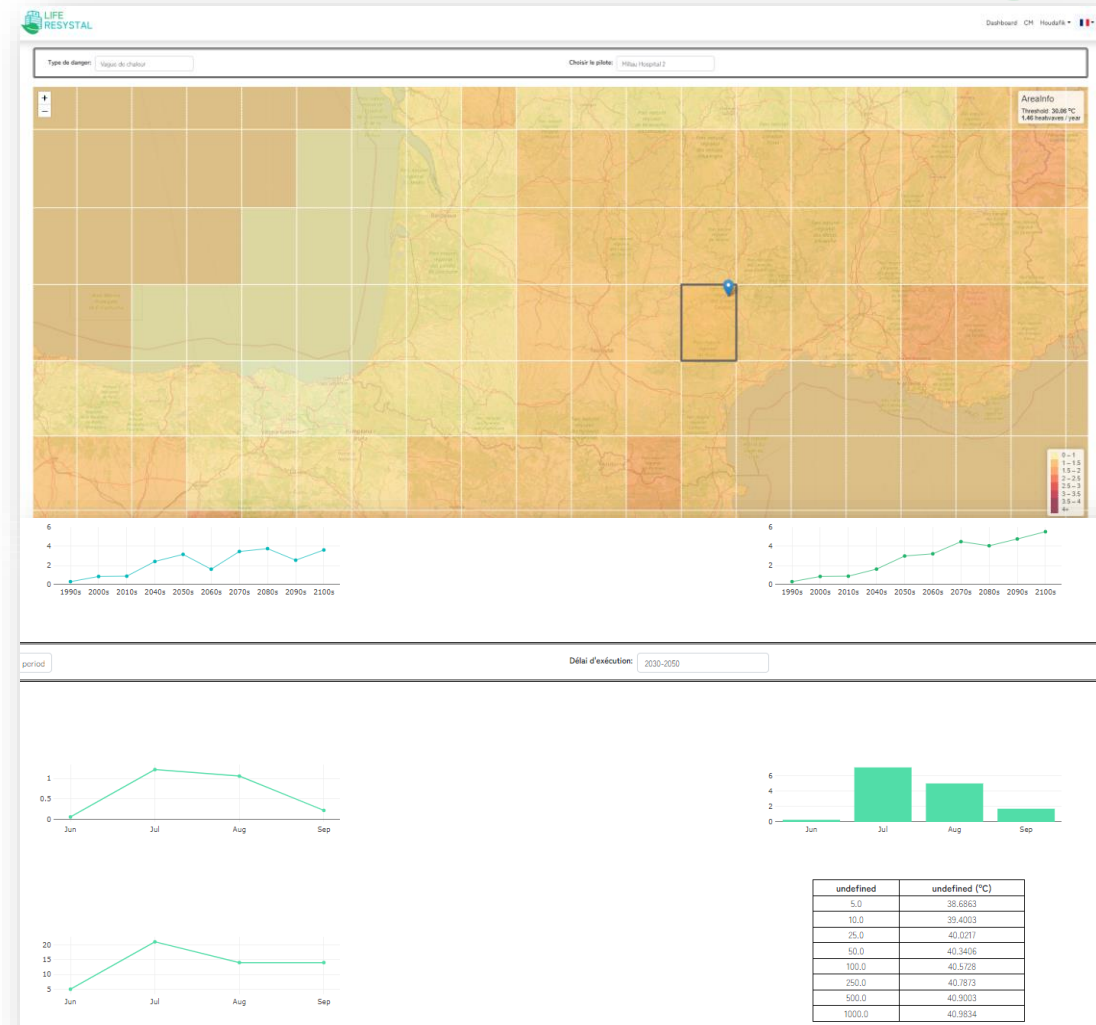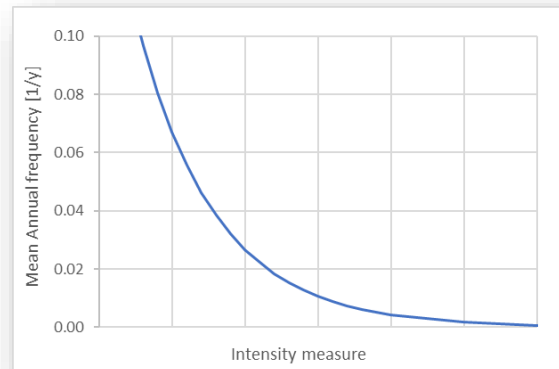



Valutazione del rischio

Attraverso un questionario da compilare da parte dell'ospedale per valutare la propria vulnerabilità al pericolo studiato in 4 categorie principali (personale sanitario, WASH e rifiuti sanitari, Energia, Infrastrutture, tecnologie, prodotti e processi)

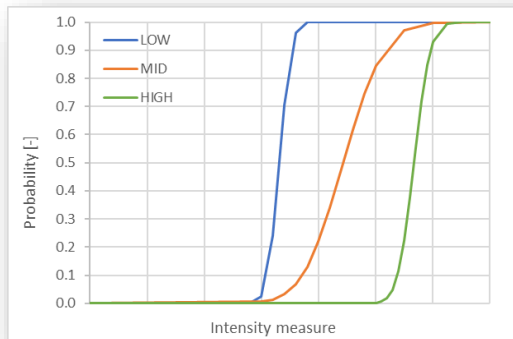

LIFE RESYSTAL

World Health Organization

NHOSP_simple | General State Hospital of Nikaia 2

CHECKLIST FOR ASSESSING VULNERABILITY TO HEATWAVE

HEALTH WORKFORCE

Question	Financial	Doctors	Nurses	Technicians
Is the health workforce, Human resources				
equipped with a plan to identify and protect health workers at risk of heat stress?	Low Not Applicable Low Medium High	Medium	Medium	High
provided with appropriate clothes (e.g. light, loose-fitting cotton clothes, and when necessary, a hat)?	Low	Medium	Medium	Medium
provided with sunscreen, hat and plenty of drinking water for staff carrying out outdoor activities?	Low	Low	Low	Medium
provided with safe water during a heatwave event and stimulated regularly for appropriate water intake?	Low	Low	Low	High
provided with a cool space or a shower room for staff?	Low	Low	Low	Low
provided with an information system to manage occupational safety and health in the facility during a heatwave, including rest for staff?	Low	Low	Low	Low
Capacity development				
trained on public health and climate change hazards, including health impacts related to heatwaves?	Low	Low	Low	Low
trained to manage hazardous waste (chemical, biological, radiological)?	Low	High	High	Medium
prepared and able to follow-up a contingency plan for emerging health workforce heat stress, water- and air-borne diseases, and cardiovascular and respiratory problems?	Low	High	Medium	Medium
able to implement a contingency plan for public health emergencies, in case of high temperature effects, and water and food contamination?	Medium	Medium	Medium	Medium
trained and have specific and clear guidance on actions to reduce heat risk factors for staff?	Medium	Medium	Medium	Medium
aware of the need for an alternative action plan for the health workforce with outdoor functions to limit their activity to morning and evening hours or reduce their activity demands during the hottest part of the day or by alternate work and rest periods, with rest periods in a cooler area? (more frequent work-rest cycles are better)	High	High	High	High
Communication and awareness raising				
aware about impacts of hot temperatures on human health via water quality and quantity (including water- and food-borne diseases) and air quality?				



Stima delle perdite economiche legate al verificarsi di un determinato rischio su uno specifico asset.

L'obiettivo di M3 è valutare la situazione effettiva delle attività. Le perdite effettive sono definite attraverso la valutazione della perdita annuale attesa (EAL) mediante la combinazione dei tre aspetti principali della valutazione del rischio, come il pericolo, la vulnerabilità e l'impatto.




Infrastrutture / Assets / Persone (0)

1. Asset General Description		
Nation		
Sector		
Asset Name		
Asset Category		
Owner		
Owner Type		
Manager		
Manager Type		


2. Asset Location		
Latitude	*	
Longitude	*	

3. Specific Data about the asset		
Year Of Construction	year	
Structural Construction cost	\$	
Equipment Cost	\$	
Number of Beds	N°	
Daily Mean N° of People	N°	
Operating Theatre	N°	
Intensive care units	N°	
Construction Material		
Total Area	m ²	
Footprint Area	m ²	
Presence of underground floors		

Pericolo climatico (1)

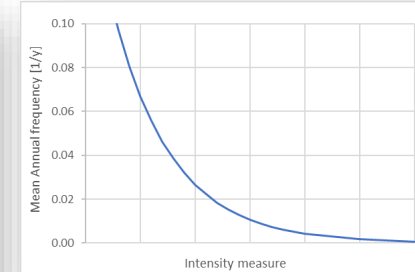

Rischio e vulnerabilità (2)

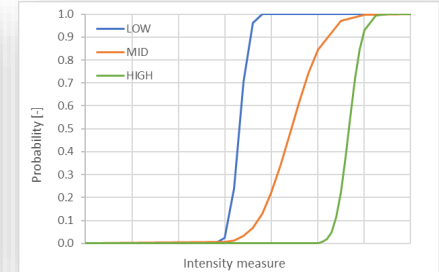




The **IMPACT** is the scale of the consequences of an event

Impatto sull'infrastruttura
Danni alle strutture



Impatto sul personale sanitario e sui pazienti



Impatto sulla continuità del servizio
Interruzione totale o parziale delle funzionalità




Infrastructure / Assets / People (0)

1. Asset General Description		
Nation		
Sector		
Asset Name		
Asset Category		
Owner		
Owner Type		
Manager		
Manager Type		

2. Asset Location		
Latitude	*	
Longitude	*	

3. Specific Data about the asset		
Year Of Construction	year	
Structural Construction cost	\$	
Equipment Cost	\$	
Number of Beds	N°	
Daily Mean N° of People	N°	
Operating Theatre	N°	
Intensive care units	N°	
Construction Material		
Total Area	m ²	
Footprint Area	m ²	
Presence of underground floors		


Impatto totale

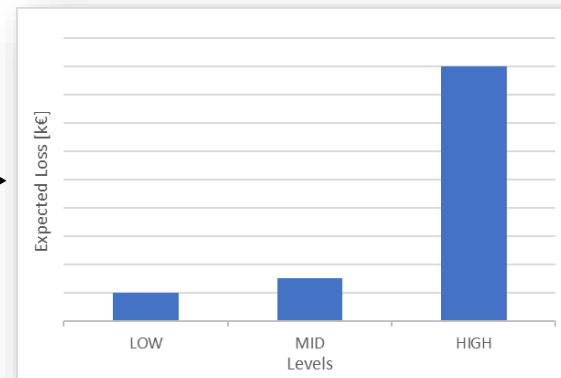


La probabilità di danno rappresenta la probabilità che si verifichi un determinato livello di impatto

	High	Medium	Low
	Completo danneggiamento	Rilevabile – Ispezioni str. necessarie	Trascurabile – Manutenzione ordinaria
	Infortuni e possibili perdite umane	Infortuni leggeri	-
	Perdita totale della funzionalità	Perdita di metà della funzionalità	< 5% di danneggiamento dei sistemi


Pericolo climatico (1)

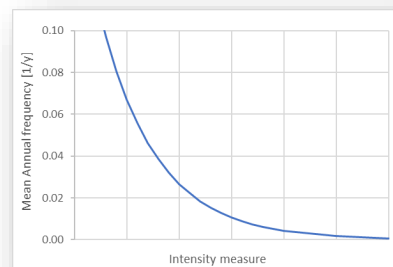


Rischio e vulnerabilità (2)

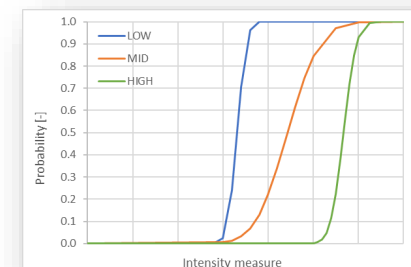


Probabilità di danno

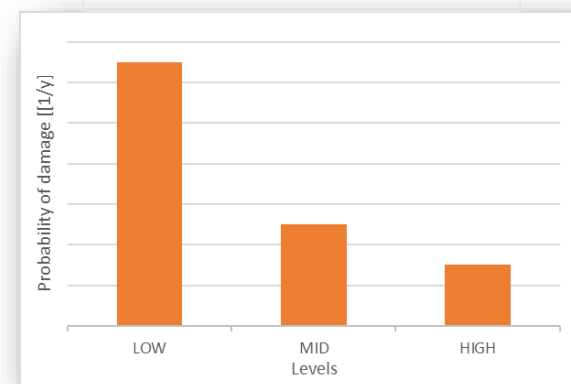


Impatto totale

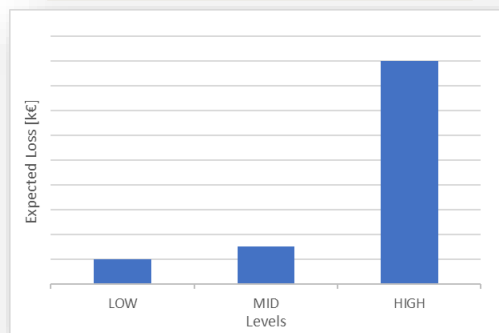

Probabilità di danni

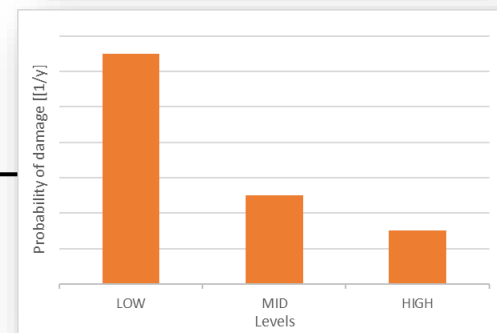

Perdita annua attesa

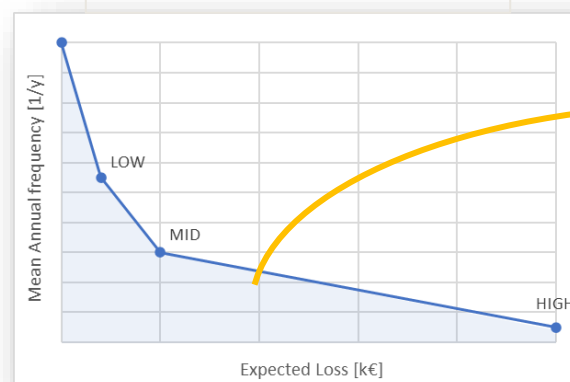

**Perdita annua attesa
[k€/a]**

Verrà proposta una banca dati di soluzioni di adattamento, classificate per pericolo e diverse altre categorie.

Category	Element	Adaptation measure	Description	Effect on adapt	Climatic Hazard Address	Secondary Hazards	Classification	Unit Cost
Infrastructure	Walls	Updating walls with improved external insulation	External wall insulation refers to a layer of insulation fixed to the outside face of an existing wall. The insulation can be finished with render or cladding.	Direct	Heatwaves	N/A	Grey	11/m²
Infrastructure	Space considerations/ organization	Assessing opportunities to reorganize the layout of interior spaces to optimize solar gain all year round	Optimizing the distribution of spaces according their functions and therefore their solar needs	Direct	Heatwaves	N/A	Soft Grey	10000/building
Infrastructure	Windows	Updating windows by replacing glazing with low solar gain, vacuum or smart glass alternatives or fitting existing glazing	Low solar gain glass has a thin coating that reflects heat, vacuum glazing has a smart glass fritting	Direct	Heatwaves	N/A	Grey	11/m²
Infrastructure	Space considerations/ organization	Reinstating passive cooling solutions	Using design choices to reduce heat gain and increase heat loss	Direct	Heatwaves	N/A	Grey	1500/building
Infrastructure	Services/ Utilities	Installing a CMV system with a double flow	A CMV or controlled mechanical ventilation is an aerualic system installed within a building. Its main function is to renew the air in a building. The ventilation network of the CMV is equipped with inlets and outlets to manage the incoming and outgoing airflow.	Direct	Heatwaves	N/A	Grey	5000/unit
Infrastructure	Roof, Vegetation	Setting-up a green roof (intensive or extensive)	A green roof system is an extension of the existing roof which involves, at a minimum, high quality waterproofing, root repellent system, drainage system, filter cloth, a lightweight growing medium, and plants. An intensive green roof has more soil depth	Direct	Heatwaves	Flooding	Green	Intensive: 250/m² Extensive: 140/m²
Infrastructure	Walls, Vegetation	Setting-up green facades	A green façade is a wall completely or partially covered with greenery. A green façade with climbing plants uses a trellis system to hold the vines of plants that are rooted in the ground or containers.	Direct	Heatwaves	N/A	Green	800/m²
Infrastructure	Roof	Painting or choosing light-coloured and reflective materials for a strong albedo in roofs or other	A coating of light or white colours reflect more of the sunlight and reduce the heat gained by building materials. Special surface coatings or materials using nano-technologies to create minuscule mirrors can be used to reflect incoming sunlight and thereby avoid heating the building.	Direct	Heatwaves	N/A	Grey	800/m²
		Installing a solar protection system, exterior shading for windows, shutters set into						

Stima delle perdite economiche legate al verificarsi di un determinato evento su uno specifico asset, considerando l'implementazione di diversi percorsi di adattamento.

Questo modulo è strettamente collegato al modulo Perdite economiche.

Se il modulo 3 è in grado di fornire la situazione reale delle attività in termini di perdita annua attesa (EAL), l'obiettivo di M6 è quello di considerare l'implementazione di diversi percorsi di adattamento e valutarne i benefici confrontandoli con i costi di implementazione.

Inputs :


Infrastrutture / Beni /
Persone (0)

Caratteristiche e contesto

1. Asset General Description	
Nation	
Sector	
Asset Name	
Asset Category	
Owner	
Owner Type	
Manager	
Manager Type	
2. Asset Location	
Latitude	
Longitude	
3. Specific Data about the asset	
Year of Construction	1999
Structural Construction cost	5
Equipment Cost	5
Number of Beds	80
Daily Mean No. of People	90
Operating Theatre	90
Intensive care units	90
Construction Material	
Total Area	10
Footprint Area	10
Presence of underground floors	


Pericolo climatico
(1)

Hazard

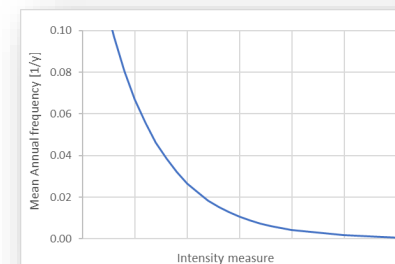


Rischio e
vulnerabilità (2)

Vulnerability

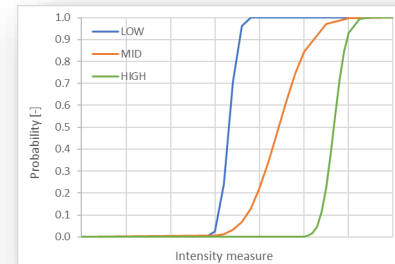



Soluzioni di
adattamento (4)

Percorsi di adattamento

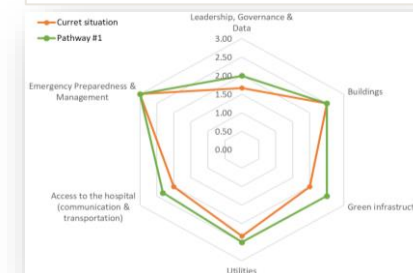




Si definisce un nuovo livello di vulnerabilità

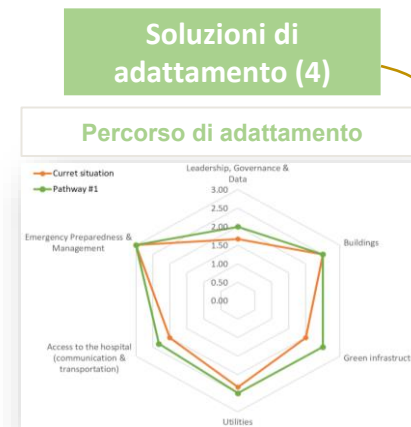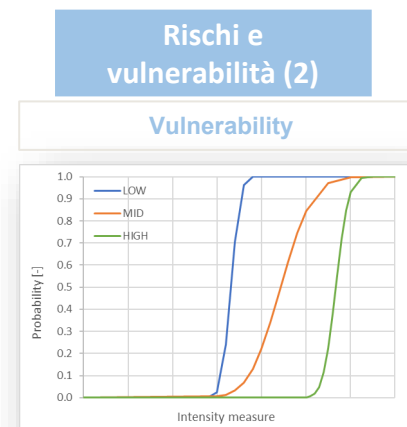


Rischi e vulnerabilità (2)

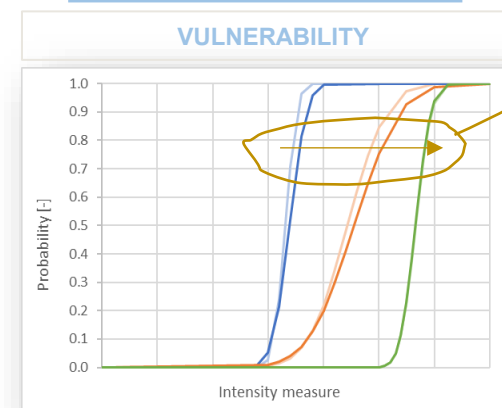


Rischi e vulnerabilità
ricalcolati dopo l'attuazione
delle misure di adattamento.





Impatto totale

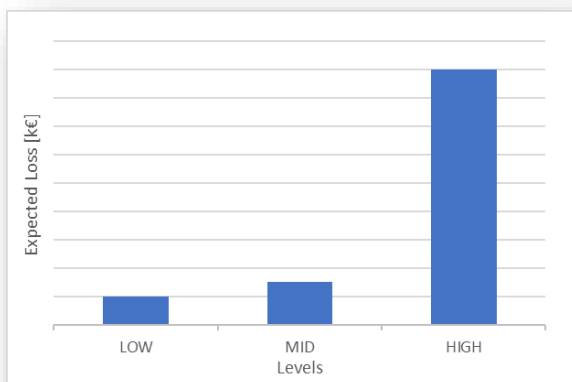


Perdita annua attesa

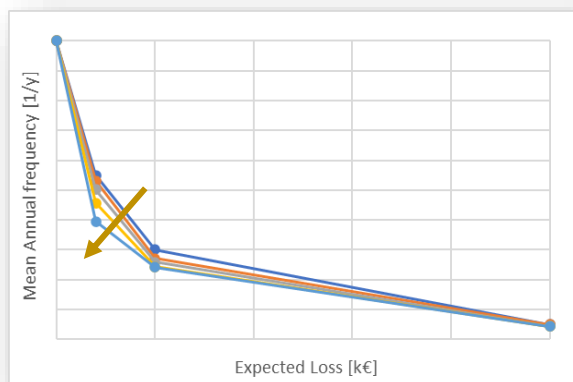



Insieme di danni probabili

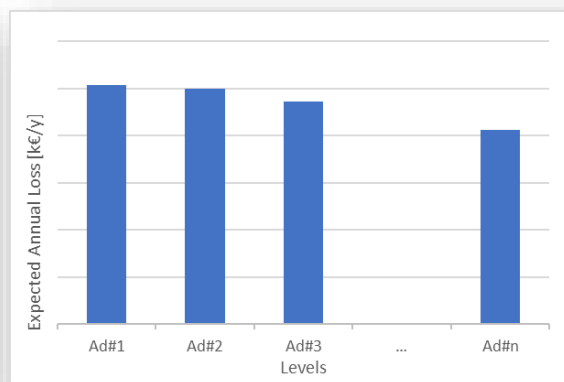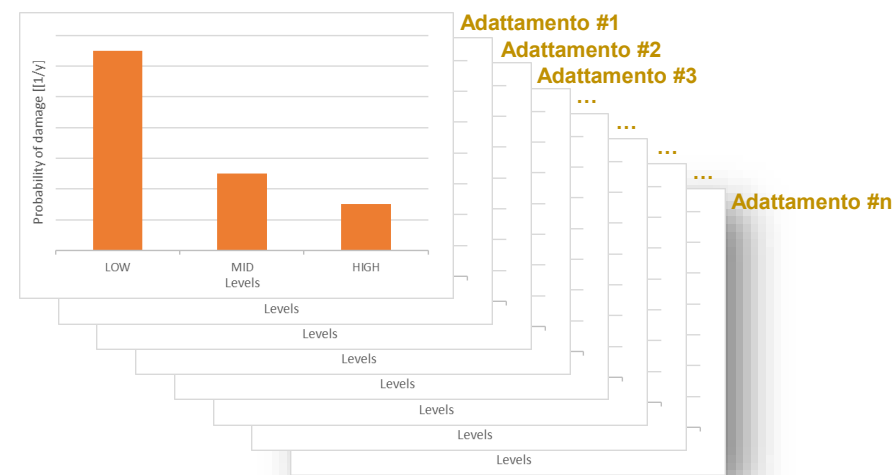

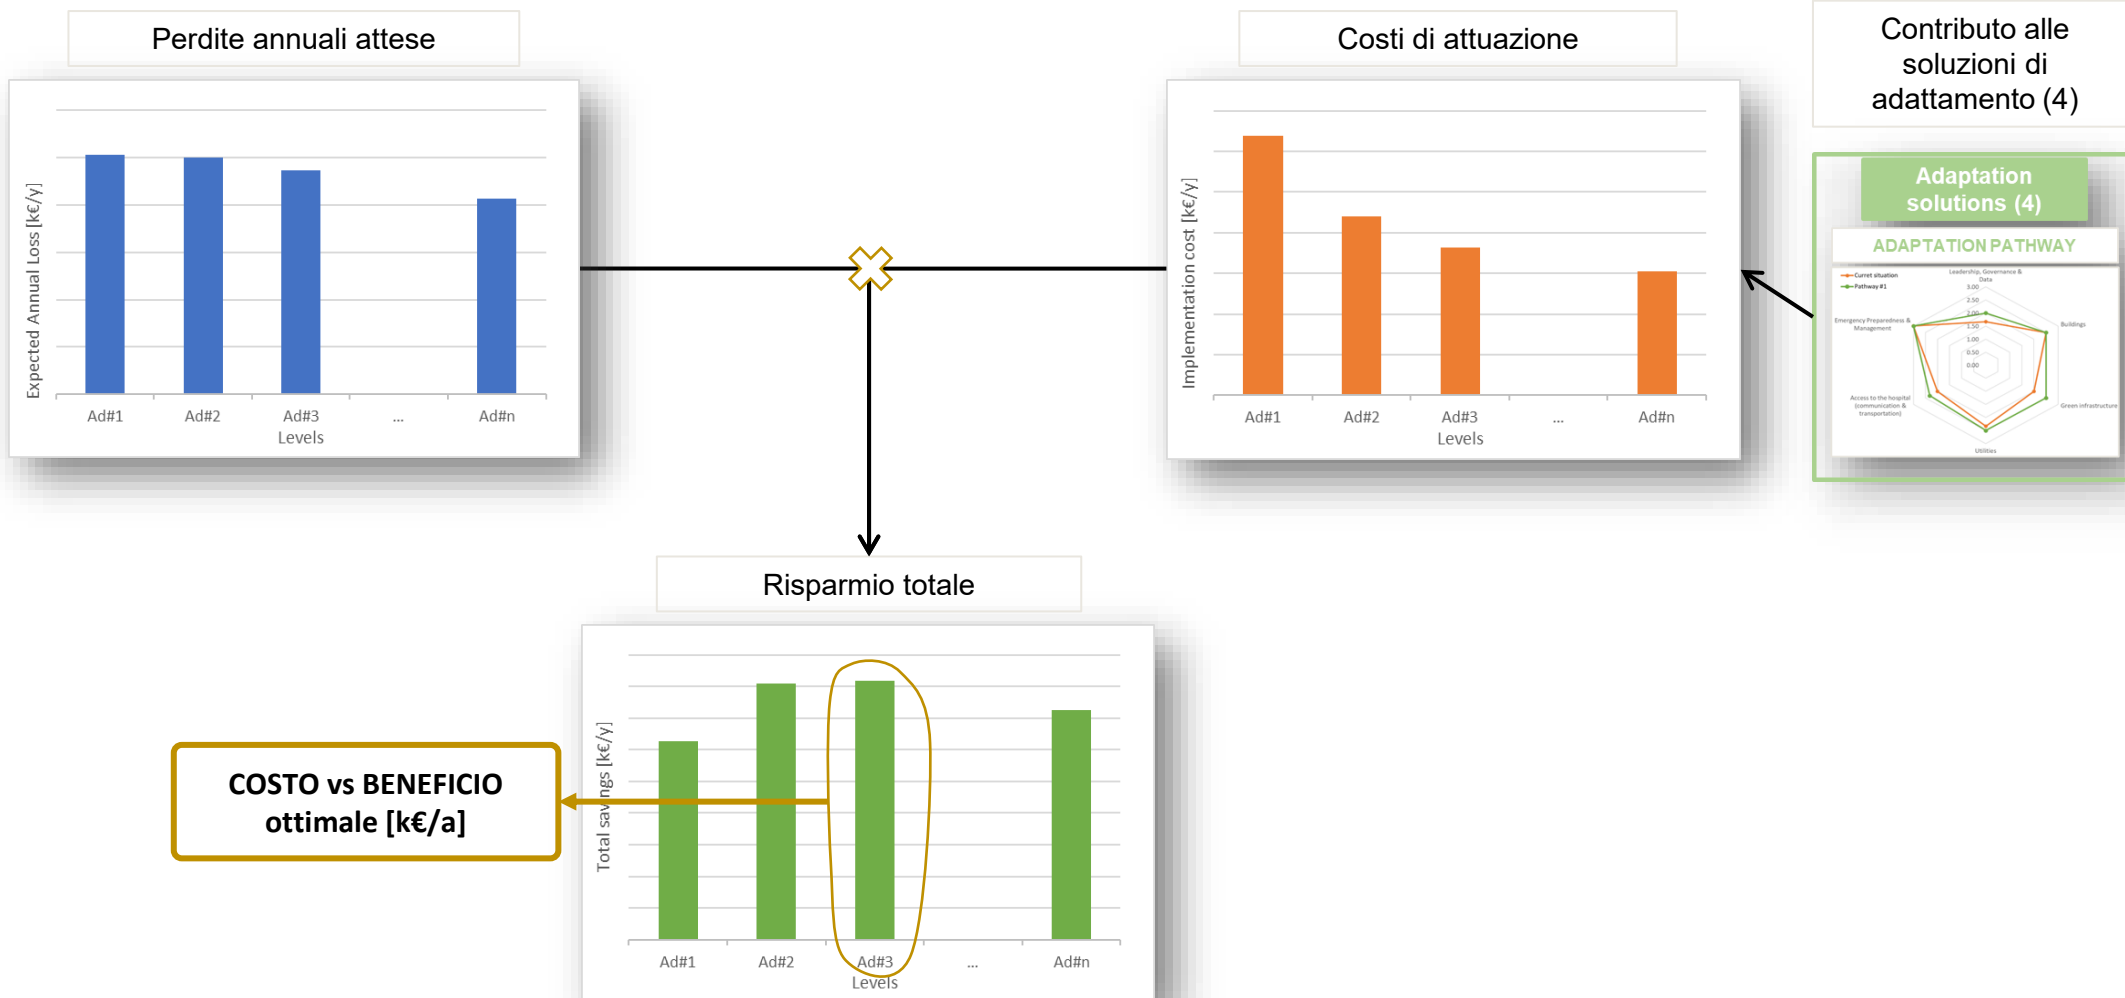

Percorsi e piani di adattamento climatico (CAPP)

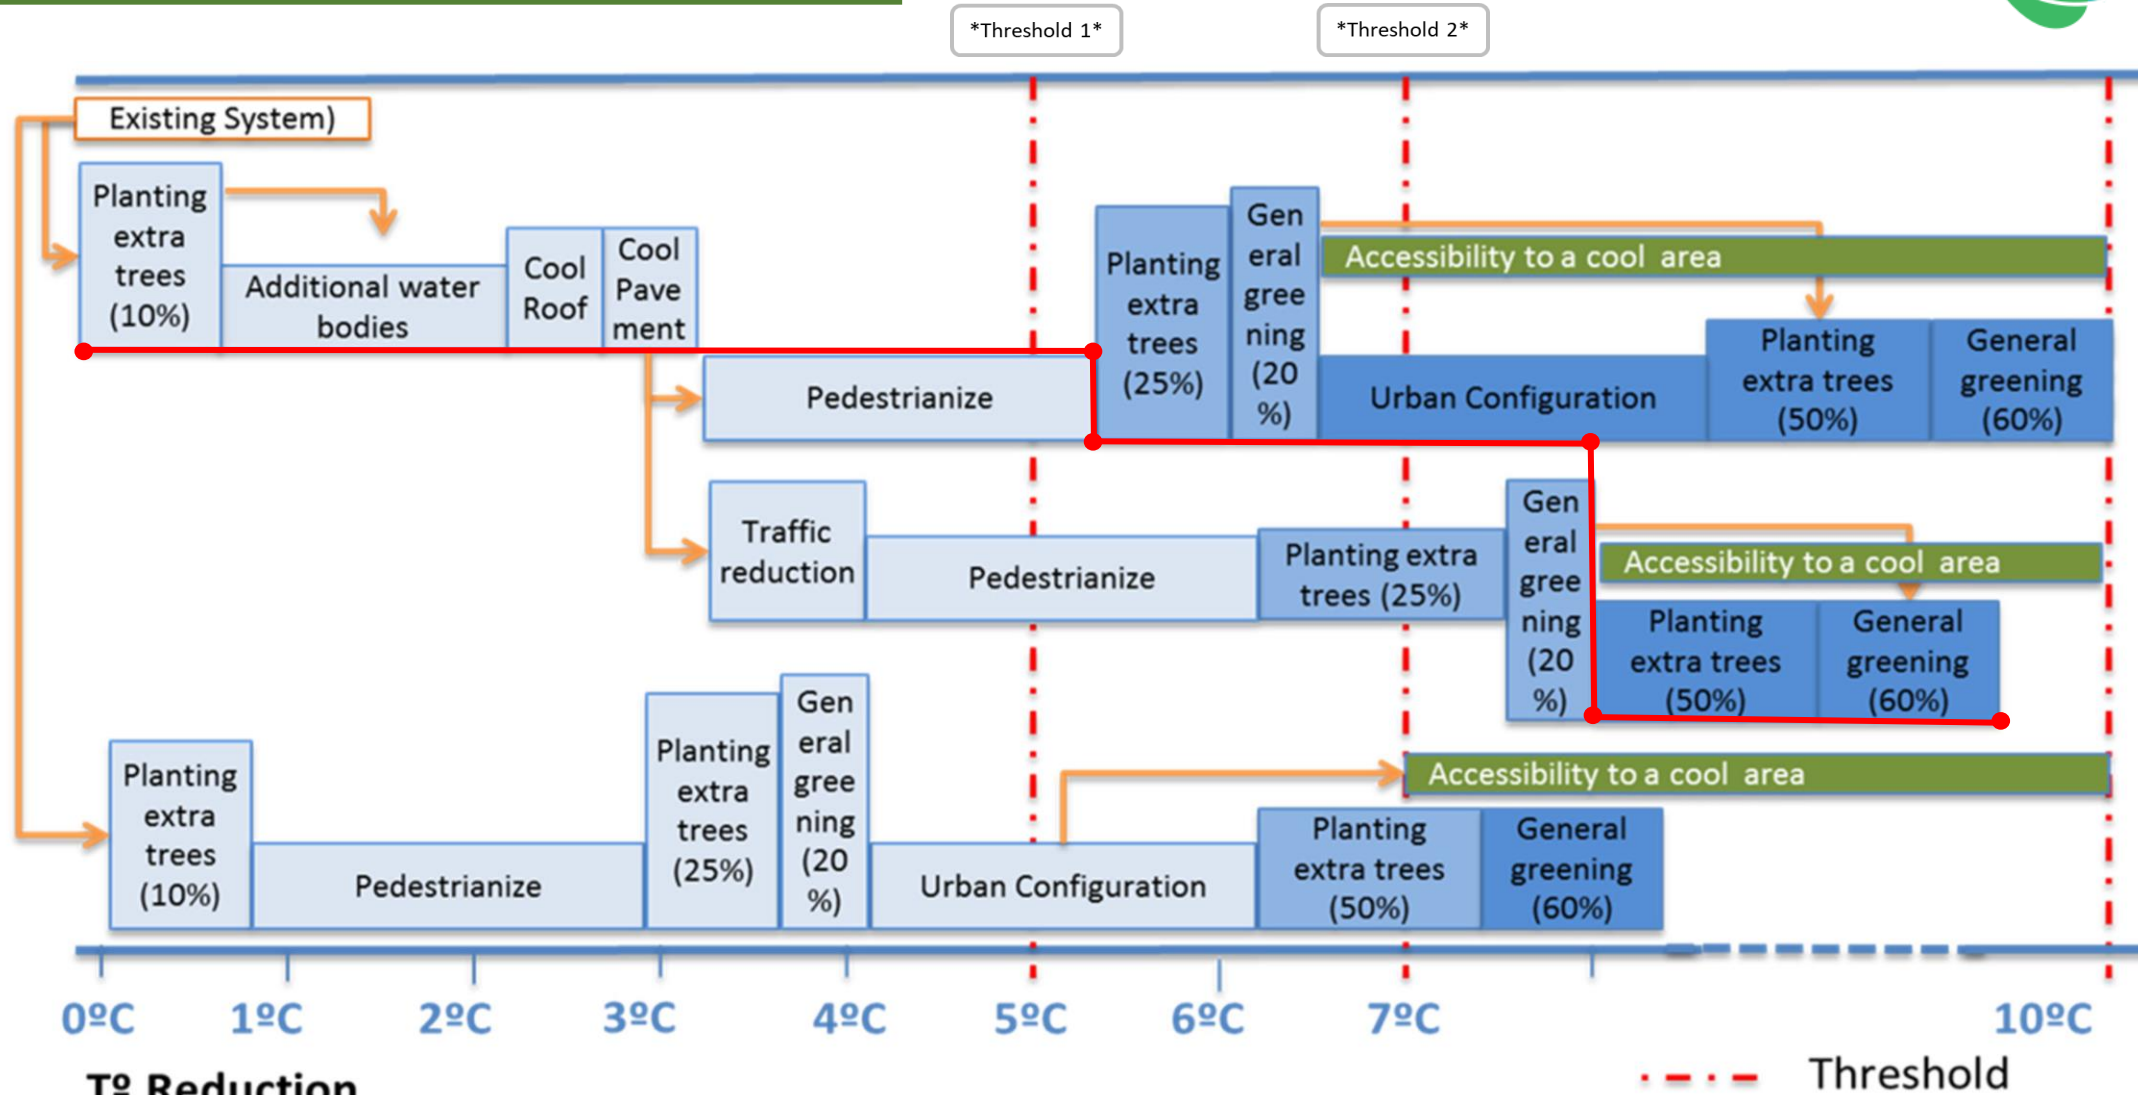






CLIMATE CHANGE RESILIENCE
FRAMEWORK FOR HEALTH
SYSTEMS AND HOSPITALS

4. Workshop 1: Test del Tool dal Modulo 0 al Modulo 2

Test del tool di valutazione del rischio climatico

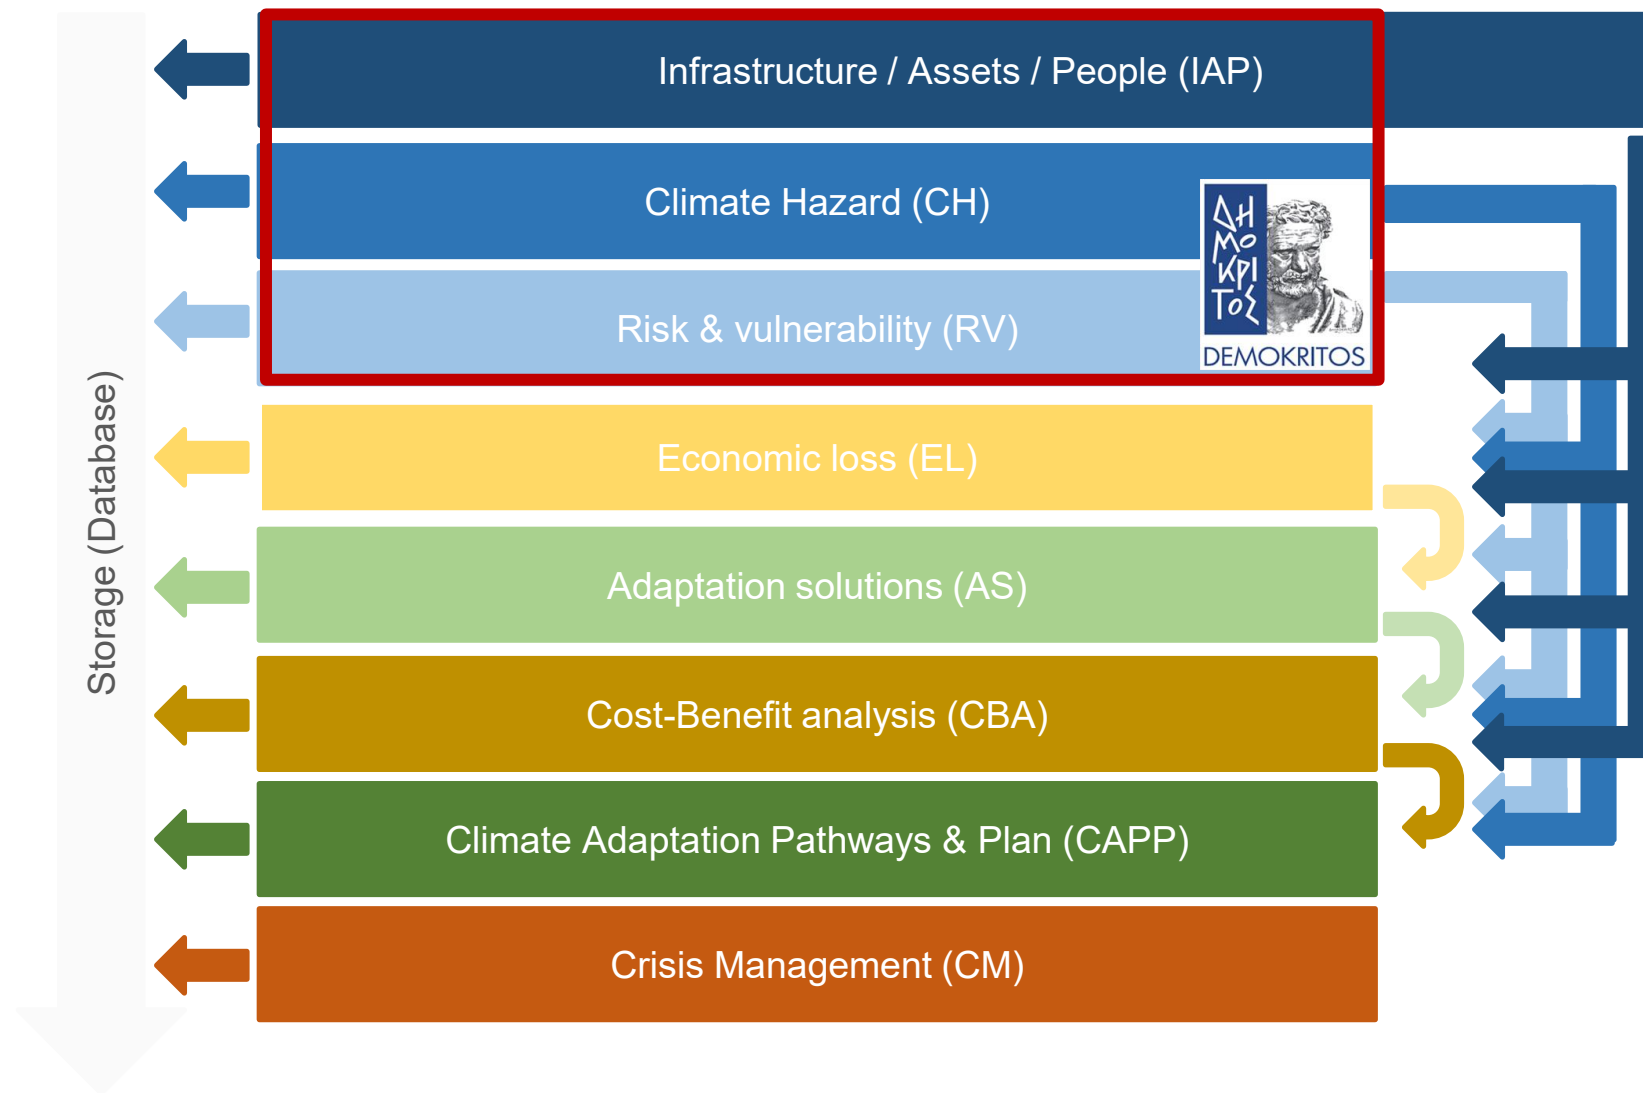

 **Consultare il link**

https://mssg.ipta.demokritos.gr/life-resystal-tm/?page_id=39

Link allo strumento



○

<https://7of9.ipta.demokritos.gr:8000/en/dashboard>



CLIMATE CHANGE RESILIENCE
FRAMEWORK FOR HEALTH
SYSTEMS AND HOSPITALS

Investimenti resilienti al clima

5. Una revisione delle pratiche attuali e un'introduzione all'inventario strutturale dell'adattamento ospedaliero.

ORIENTAMENTO

- **Adattamento strutturale:** ristrutturazione degli edifici e delle infrastrutture, selezione dei materiali, progettazione e configurazione del layout, e gestione delle risorse energetiche e idriche.
- **Sviluppo delle capacità della forza lavoro:** sviluppo e potenziamento di competenze, processi e risorse tra il personale per aumentare la preparazione e accelerare i tempi di ripresa.
- **Monitoraggio dell'adattamento:** sviluppo di una comprensione coerente dell'adattamento.



Operational framework for building climate resilient and low carbon health systems.
Geneva: World Health Organization; 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

RISULTATI DELLA SESSIONE ODIERNA




1. Comprendere cosa si intende per adattamento strutturale
2. Familiarità con i casi di adattamento climatico degli ospedali e con i fattori che li hanno motivati
3. Migliorare la capacità di creare un caso di investimento*.

*Questo risultato non sarà raggiunto solo da questa sessione, ma in combinazione con le altre sessioni di formazione LIFE RESYSTAL.

GESTIONE DEGLI ASSET E DEL RISCHIO CLIMATICO



Gestione delle risorse: "la serie coordinata di attività che monitorano e mantengono gli oggetti di valore - nel nostro caso, i beni fisici. Si tratta di bilanciare rischi, costi, opportunità e prestazioni per realizzare pienamente ed efficacemente il valore di un bene **per tutta la sua durata di vita**«*.

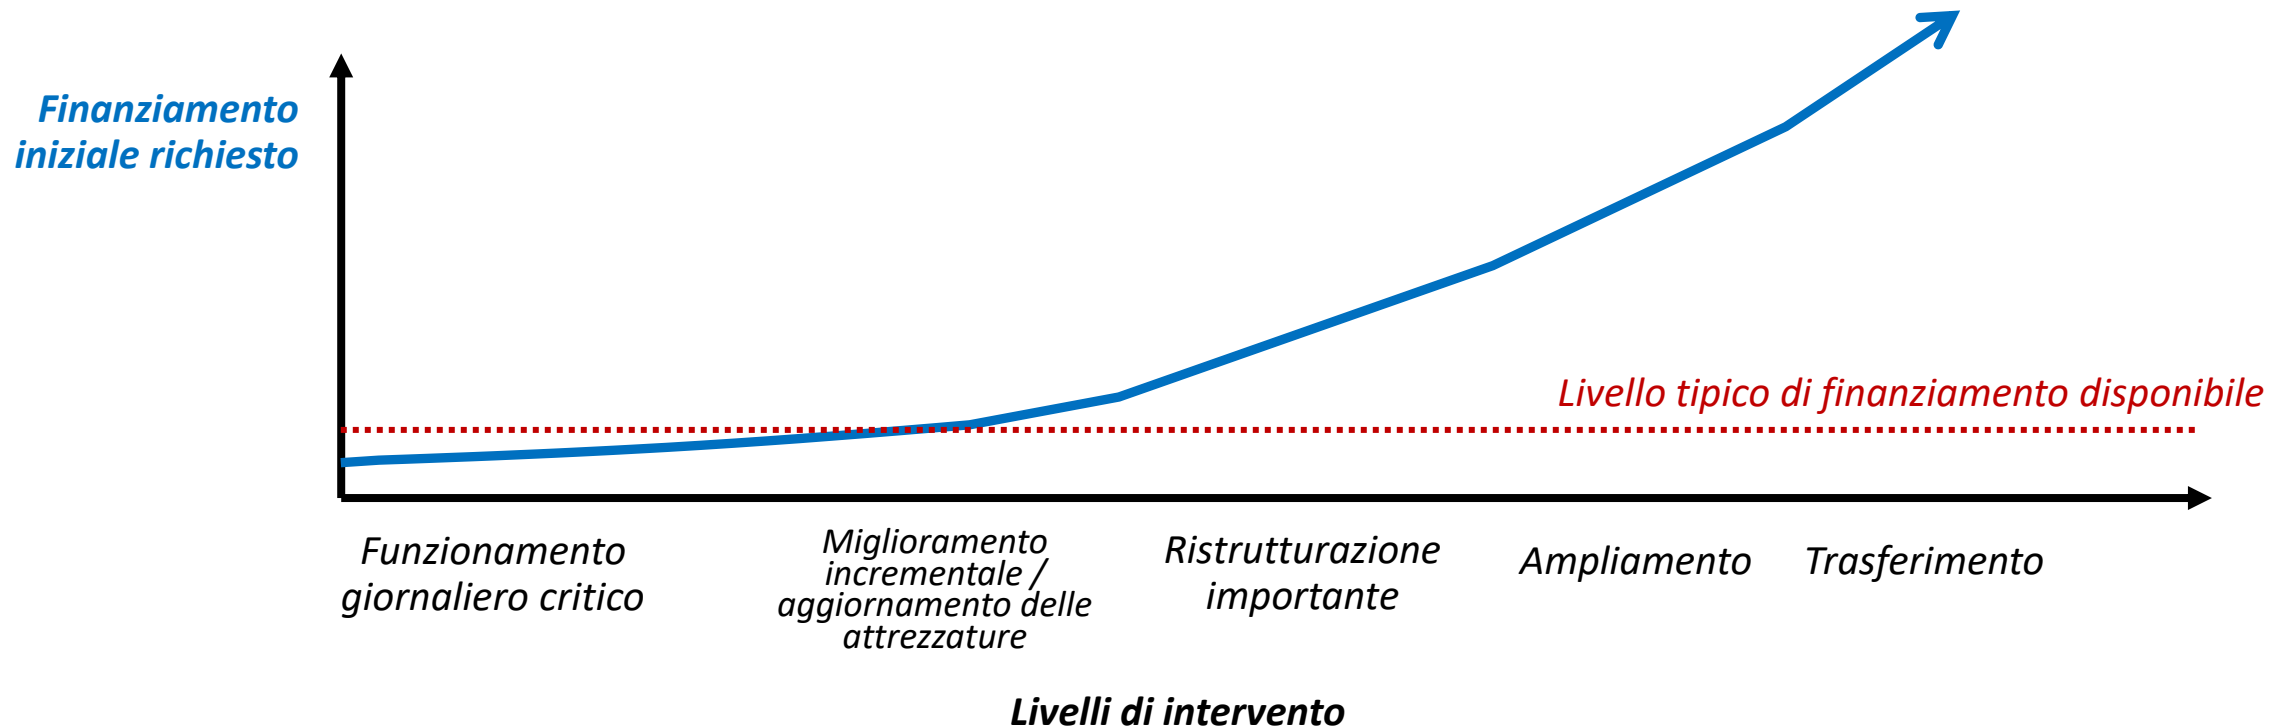

*Handbook for Local and National Governments, ONU

FONTI DI RIFERIMENTO: CAMBIAMENTI CLIMATICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO.



Editore	Titolo del Report	Scopo	Rilevanza per il settore sanitario/immobili ospedalieri
United Nations (UN)	Managing Infrastructure Assets for Sustainable Development: A Handbook for Local and National Governments	Per fornire orientamenti pratici a governi locali e nazionali a livelli operativi e di pianificazione su come gestire gli asset infrastrutturali per lo sviluppo sostenibile.	Riconosce la necessità di una migliore gestione del patrimonio nel settore della salute, in particolare per affrontare emergenze sanitarie e le pressioni legate ai cambiamenti climatici.
UN Principles for Responsible Investment	Climate Change for Asset Owners	Introdurre l'argomento dei cambiamenti climatici ai proprietari di asset. Si prefigge di spiegare l'importanza dei cambiamenti climatici nel contesto del processo di investimento e come incorporarli nelle politiche di investimento responsabile.	Indirizzato ai proprietari e gestori di asset pubblici di infrastrutture.
International Monetary Fund	Strengthening Infrastructure Governance for Climate-Responsive Public Investment	Per aiutare i governi a individuare possibili miglioramenti nelle istituzioni e nei processi di investimento pubblico al fine di sviluppare infrastrutture a bassa emissione di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici.	
International Organization for Standardization	ISO 14090:2019	Fornire linee guida a tutte le dimensioni e tipologie di organizzazioni le cui attività, prodotti e servizi potrebbero essere minacciati dai cambiamenti climatici. Si concentra sull'adattamento ai cambiamenti climatici	
UK Environment Agency	Impact of climate change on asset deterioration Report - SC120005/R1	Sviluppare informazioni e metodi che aiuteranno a sostenere le future decisioni nel contesto dei cambiamenti climatici, in particolare per i rischi di inondazioni e erosione costiera per le infrastrutture critiche	
Asset Management British Columbia, Canada	Climate Change and Asset Management: A Sustainable Service Delivery Primer	Integrare i rischi climatici nei quadri di gestione dei beni e dei cambiamenti climatici della Columbia Britannica per influenzare le pratiche di gestione.	
The Coalition for Climate Resilient Investment	The Physical Climate Risk Assessment Methodology, Guidelines for Integrating Physical Climate Risks in Infrastructure Investment Appraisal	Integrare i rischi fisici legati al clima nella valutazione delle infrastrutture.	
The Institutional Investors Group on Climate Change	Addressing physical climate risks: key steps for asset owners and asset managers	Promuovere una valutazione dinamica dell'impatto dei rischi fisici legati al clima che può essere incorporata nella presa di decisioni in materia di investimenti attraverso la scienza climatica, la gestione del patrimonio delle infrastrutture e l'ingegneria, e le finanze delle infrastrutture.	

FONTI DI ORIENTAMENTO: SPECIFICHE PER IL SETTORE SANITARIO



Editore	Titolo del Report	Scopo	Rilevanza per il settore sanitario/immobili ospedalieri
UK Department of Health	Health Building Note 00-07 Planning for a resilient healthcare estate	Per aiutare i fornitori finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS) a stabilire livelli appropriati di resilienza per siti, edifici e installazioni contro una vasta gamma di emergenze, rischi e minacce, nonché i loro impatti e conseguenze, inclusa la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici.	Altamente specifico per i responsabili delle proprietà ospedaliere e i gestori degli asset di questo tipo di infrastruttura.
US Department of Health and Human Services' Sustainable and Climate Resilient Health Care Facilities Initiative	A Toolkit for Sustainable and Climate-Resilient Facilities	Per aiutare a valutare la vulnerabilità attraverso un toolkit basato su web e documentare le strutture mediche e le proposte per aumentare la resilienza, includendo rischi climatici, protezione delle infrastrutture e pianificazione della resilienza come alcuni dei suoi pilastri. Una recente integrazione è il documento di alto livello "Developing a Climate Resilience Plan for healthcare organisations: Key Considerations" da poco rilasciato.	
World Health Organisation	Safe Hospitals in Emergencies and Disasters: Structural, Non-Structural and Functional Indicators	Agire come guida per una valutazione più accurata delle vulnerabilità strutturali e non strutturali e delle vulnerabilità funzionali. Inoltre, promuovere la ristrutturazione costruttiva resiliente degli ospedali esistenti.	
Healthcare Without Harm	Addressing Climate Change in the Health Care Setting Opportunities for Action	Proporre un approccio multiplo per la gestione delle strutture: trasporti, energia/operazioni, energia/ambiente costruito, rifiuti e ristorazione e promuovere la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico.	

ADATTAMENTO CLIMATICO VS MITIGAZIONE



Adattamento* (al cambiamento climatico):

Adattamento nei sistemi naturali o umani in risposta a stimoli climatici effettivi o previsti o ai loro effetti, che modera danni o sfrutta opportunità benefiche.

Mitigazione*:

Un intervento antropogenico per ridurre le fonti o potenziare gli assorbitori di gas serra.

Net Zero:**

“Riduzione delle emissioni il più vicino possibile allo zero”.

Addattamento strutturale:

Interventi direttamente correlati all'infrastruttura fisica e ai terreni associati. Ad esempio, ristrutturazione di edifici e servizi, selezione dei materiali, progettazione e configurazione del layout, e gestione delle risorse energetiche e idriche.

*Definizione da IPCC 2001 AR

** Definizione da UK Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2021

COME POTREBBERO ESSERE APPLICATI ADATTAMENTI STRUTTURALI A UN COMPLESSO OSPEDALIERO*?

Edifici	Servizi/Utenze	Terreno	Comunicazioni/IT & trasporti
Struttura principale	Riscaldamento	Infrastrutture verdi (alberi/piantumazione)	Sistema informatico (IT)
Apparecchiature	Raffreddamento	Infrastrutture blu (aspetti legati all'acqua)	Sistemi di comunicazione
Arredi/mobili	Elettricità	Infrastrutture grigie: Aree pavimentate (strade, parcheggi).	Ambulanze
	Acqua		Altri veicoli
	Rifiuti		
	Apparecchiature mediche		


*Termini alternativi per "hospital estate" includono strutture ospedaliere/sanitarie, complesso ospedaliero e infrastruttura sanitaria.

IN CHE MODO GLI ADATTAMENTI STRUTTURALI POSSONO ESSERE APPLICATI A UNA STRUTTURA OSPEDALIERA*?



Edifici	Servizi/Utenze	Terreno	Comunicazioni/IT & trasporti
Struttura principale	Riscaldamento	Infrastrutture verdi (alberi/piantumazione)	Sistema informatico (IT)
Apparecchiature	Raffreddamento	Infrastrutture blu (aspetti legati all'acqua)	Sistemi di comunicazione
Arredi/mobili	Elettricità	Infrastrutture grigie: Aree pavimentate (strade, parcheggi).	Ambulanze
	Acqua		Altri veicoli
	Rifiuti		
	Apparecchiature mediche		

CHE COS'È UN ADATTAMENTO STRUTTURALE?

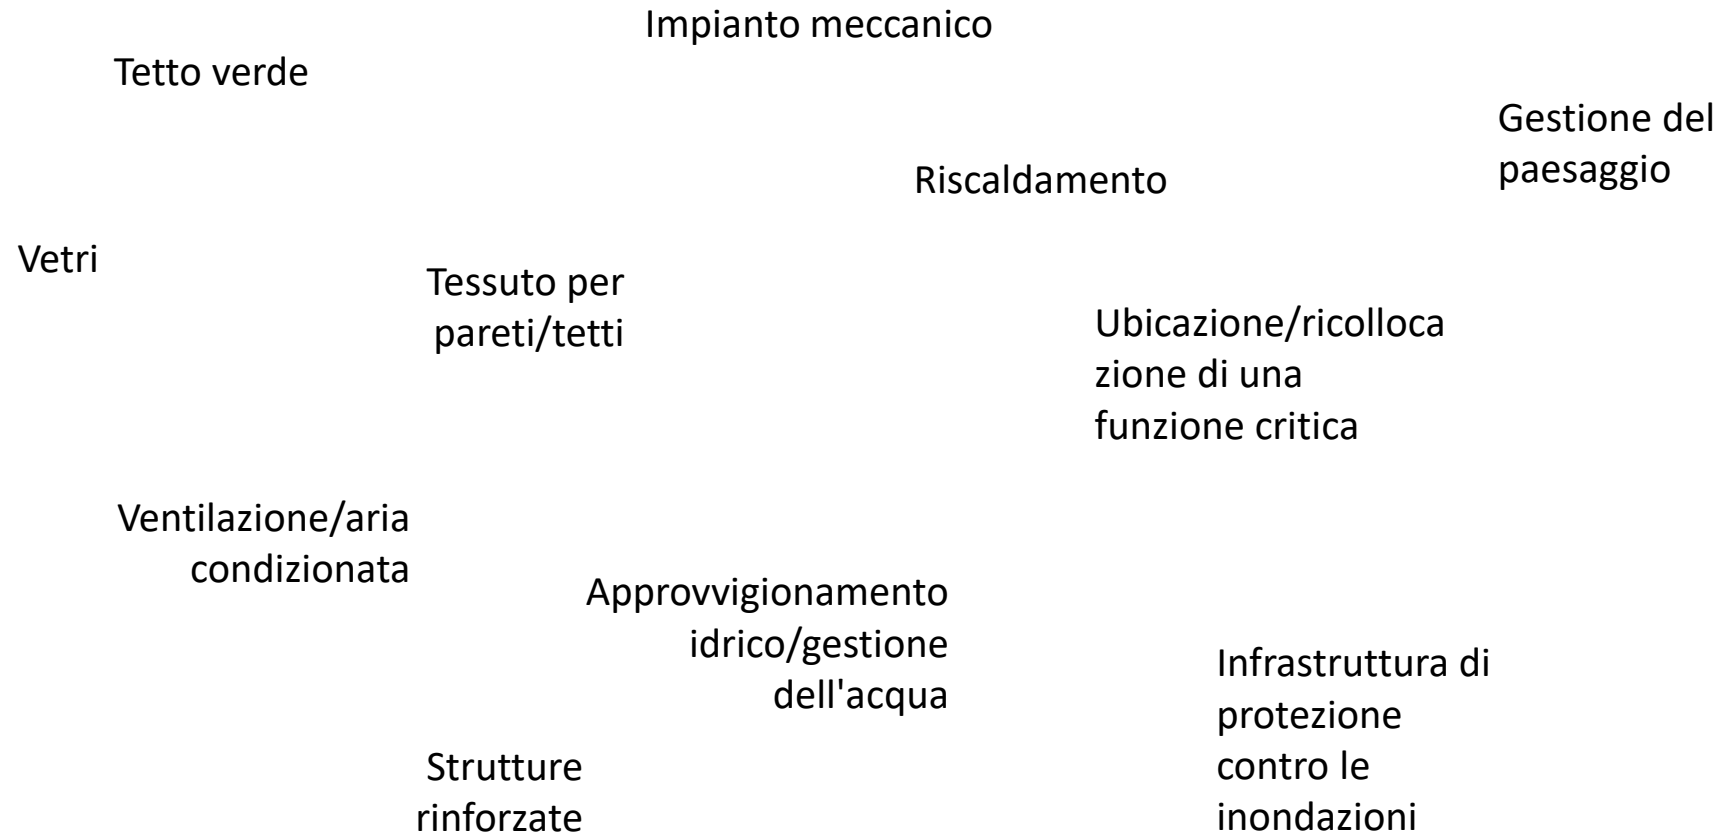

UN INVENTARIO DELLE MISURE DI ADATTAMENTO FISICO



- Misura strutturale
- Tipo di intervento (12 categorie di misure)
- Dettagli sulla posizione
- Rischio climatico
- Motivazione/spinta per l'investimento
- Fonte di informazione

Region	Location	Hospital	Intervention	Intervention - Category	Primary climate-related hazard	Reason for taking action	Primary reason for taking action - category	Citation	Citation - Category	Citation ID	Hospital status	Funding source
Asia	Dhulikhel, Nepal	Dhulikhel hospital	Three types of recharge ponds, excavated ponds, embankment ponds and contour trenches	Water supply/management	Drought	Key stakeholders in Dhulikhel realised the problem of declining water flow in local springs and worked with a local organisation, the Southasia Institute of Advanced Studies (SIAS), to pilot water recharge techniques.	Water security	https://cdn.org/sites/default/files/2022-11/NIS%20Compendium_Nov%202022_final_web.pdf	Network platform	Source 06	Land management	N/A
Europe	Hillerød, Denmark	New Zealand Hospital	External ponds and streams were established to provide water storage	Landscape management	Floods	In Denmark, new buildings must be able to withstand future climate challenges and building regulations apply.	Future risk assessment	https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/case-studies/new-north-sealand-hospital-a-resilient-acute-care-hospital-for-the-future-hillerod-denmark/adapt-options_anchor	Government platform	Source 07	New build (2025)	Government funding
North America	Ohio, USA	The Ohio State University Wexner Medical Center (7 hospitals)	100-year flood protection through a new, certified levy and creation of 18 acres of new greenspace along the river	Landscape management	Floods	Commitment to mitigating climate change and building climate resilience.	Meet sustainability objectives	https://essentialhospitals.org/wp-content/uploads/2019/11/CHH-Climate-Resiliency-Report-November-2019.pdf	Network platform	Source 08	Land management	Government funding
North America	Vermont, USA	Fletcher Allen Health Care's Radiology Oncology Center	Installation of green roofs	Green roofs	Heatwaves/colds/pells	Businesses often pride themselves on going green when building and expanding, striving toward coveted leadership in energy, environment and design.	Multiple - emphasis on social aspects	https://eu.burlingtonfreepress.com/story/life/green-mountains/2014/09/25/green-roofs-popularity/16207407/	Self reporting	Source 09	Retrofit	N/A
North America	Saskatchewan, Canada	Regina General Hospital	Cooling tower and chiller capacity was increased by 50% to meet the new elevated cooling and dehumidification loads	Ventilation/air conditioning	Heatwaves/colds/pells	Elevated humidity was hampering its ability to adequately condition interior air, levels of humidity being experienced in recent summers were beyond plant capacity. More frequent and severe heat waves are anticipated. In 2007, the humidity issue was so extreme that Regina General was forced to close their suite of operating rooms for approximately eight days for all but life-critical surgeries.	Experience of an event	https://greenhealthcare.ca/resiliency/images/publications/3-Resiliency-Profile-Regina.pdf	Network platform	Source 10	Retrofit	N/A
North America	Winnipeg, Canada	Winnipeg's Health Sciences Centre	Backflow prevention valves have also been installed on all sewer systems	Flood protection infrastructure	Floods	Two types of flooding events frequently impact the Health Sciences Centre. It is located near the convergence of two rivers which flood in spring. It is also exposed to extreme storm events, which have increased in frequency.	Experience of an event	https://greenhealthcare.ca/resiliency/images/publications/3-Resiliency-Profile-Winnipeg.pdf	Network platform	Source 10	Retrofit	N/A
Africa	Cape Town, South Africa	District Six Clinic	Rain water harvesting system: The harvesting reservoir is 6x5000 litre tanks, which are fed from roof runoff collected by hidden downpipes. These divert runoff to the tanks under gravity via a rooftop leaf trap and two centrifugal filters. These cleaning mechanisms are essential to maintain water quality. Other storage tanks can store potable mains water.	Water supply/management	Drought	Needed to reduce reliance on municipal water and build water resilience to maintain clinical operation amidst an intense drought. Save water & reduce cost.	Water security	https://greenhospitals.org/sites/default/files/2021-09/South%20Africa%20-%20Rain%20Water%20Harvesting%20CN%20District%20Six%20Clinic%20CN%20South%20Africa.pdf	Network platform	Source 11	New build (2018)	N/A
Australasia	New South Wales, Australia	Nepean Blue Mountains Local Health District	Mechanical plant upgrades including boilers, chillers and domestic hot water	Heating	Heatwaves/colds/pells	The NBMUHD Sustainability Plan 2019 - 2023 (the Plan) was developed to provide a solid platform for implementing sustainable and climate resilient health care practices now and into the future. NBMUHD have dealt with significant challenges in 2019/21. The District suffered through catastrophic bush fires from Nov 19 through to Jan 20, due to increased temperatures and prolonged drought. These were rapidly overtaken	Experience of an event	https://greenhospitals.org/sites/default/files/2021-09/Nepean%20Blue%20Mountains%20Local%20Health%20District%20CN%20Australia_0.pdf	Network platform	Source 11	Retrofit	Government funding

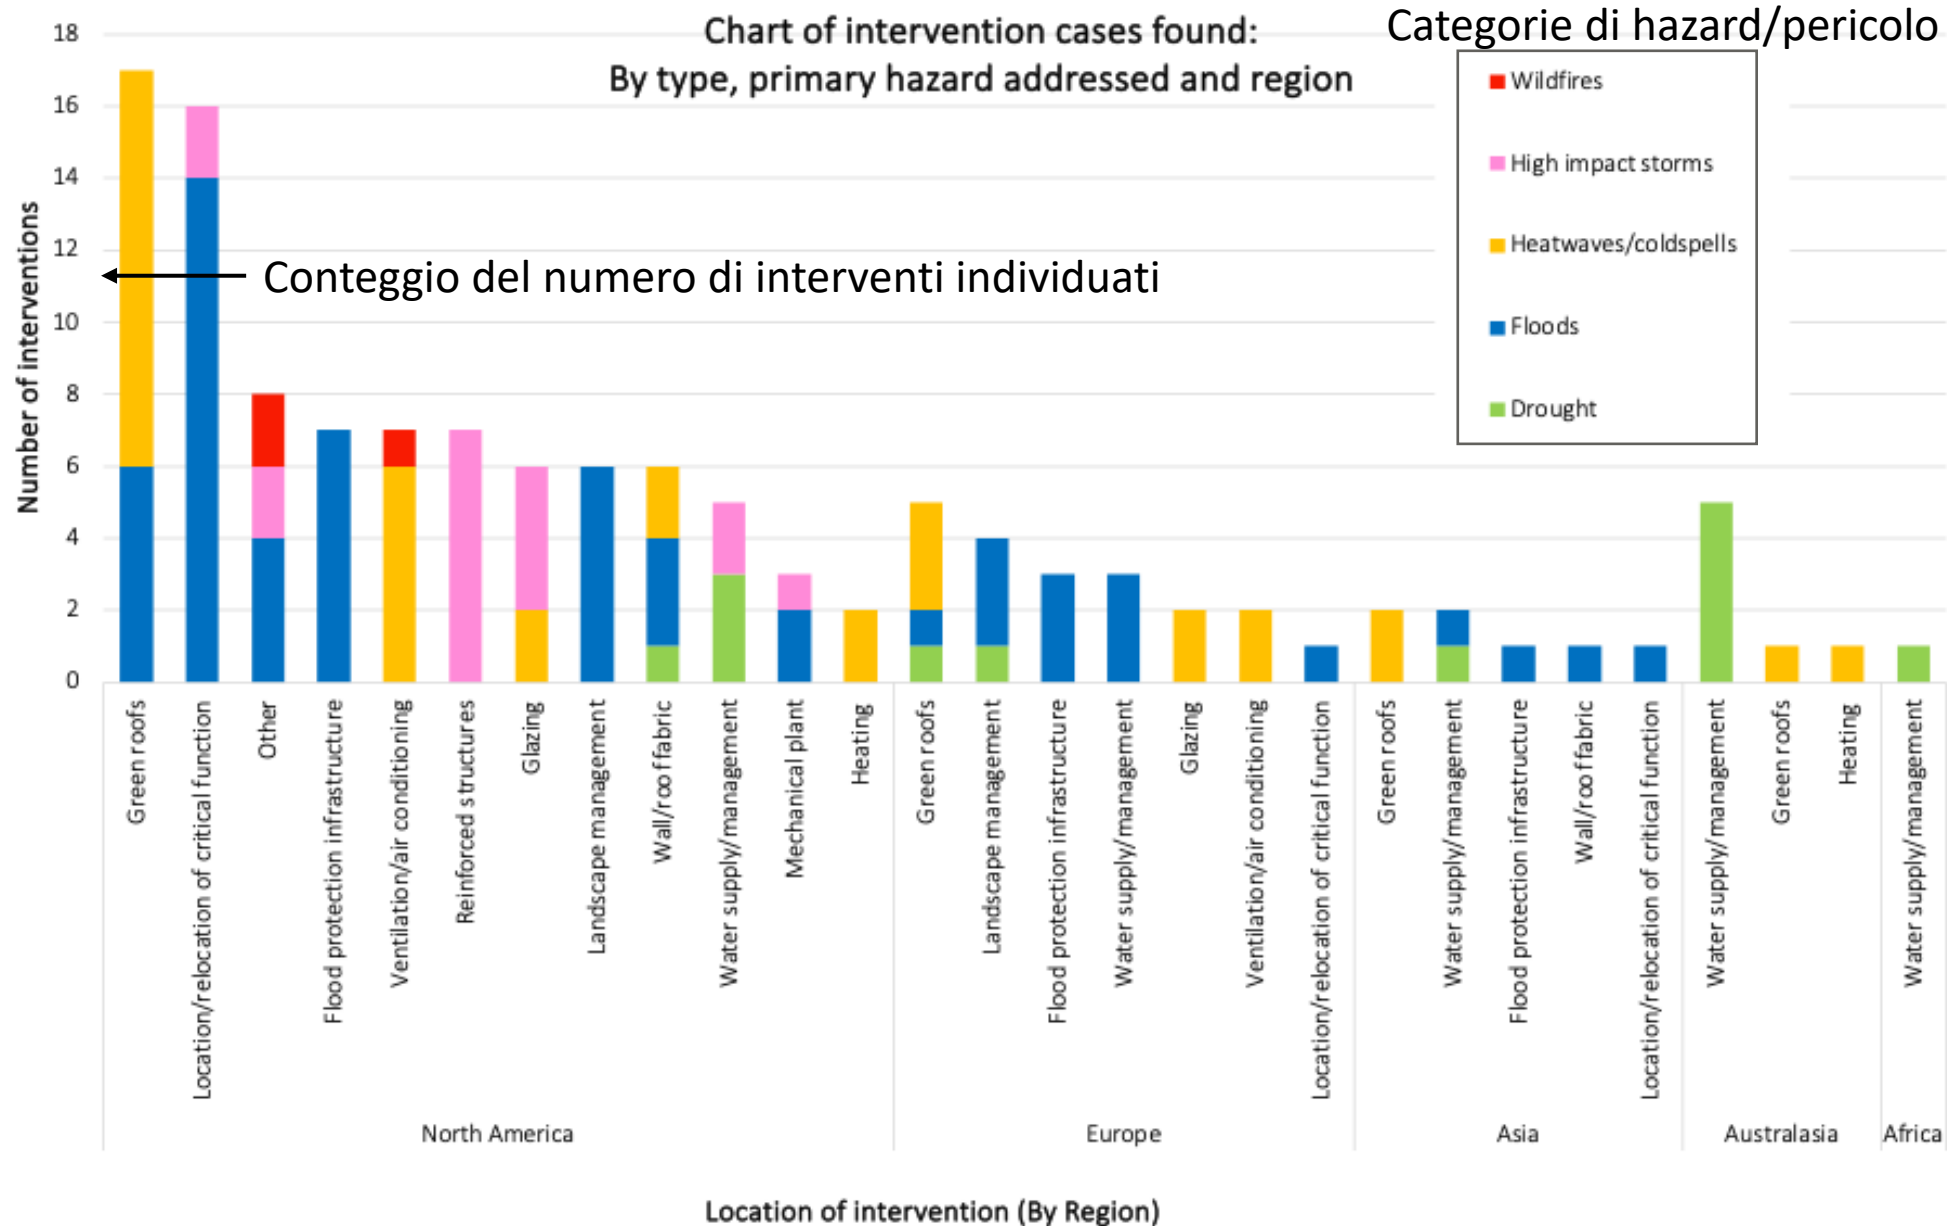
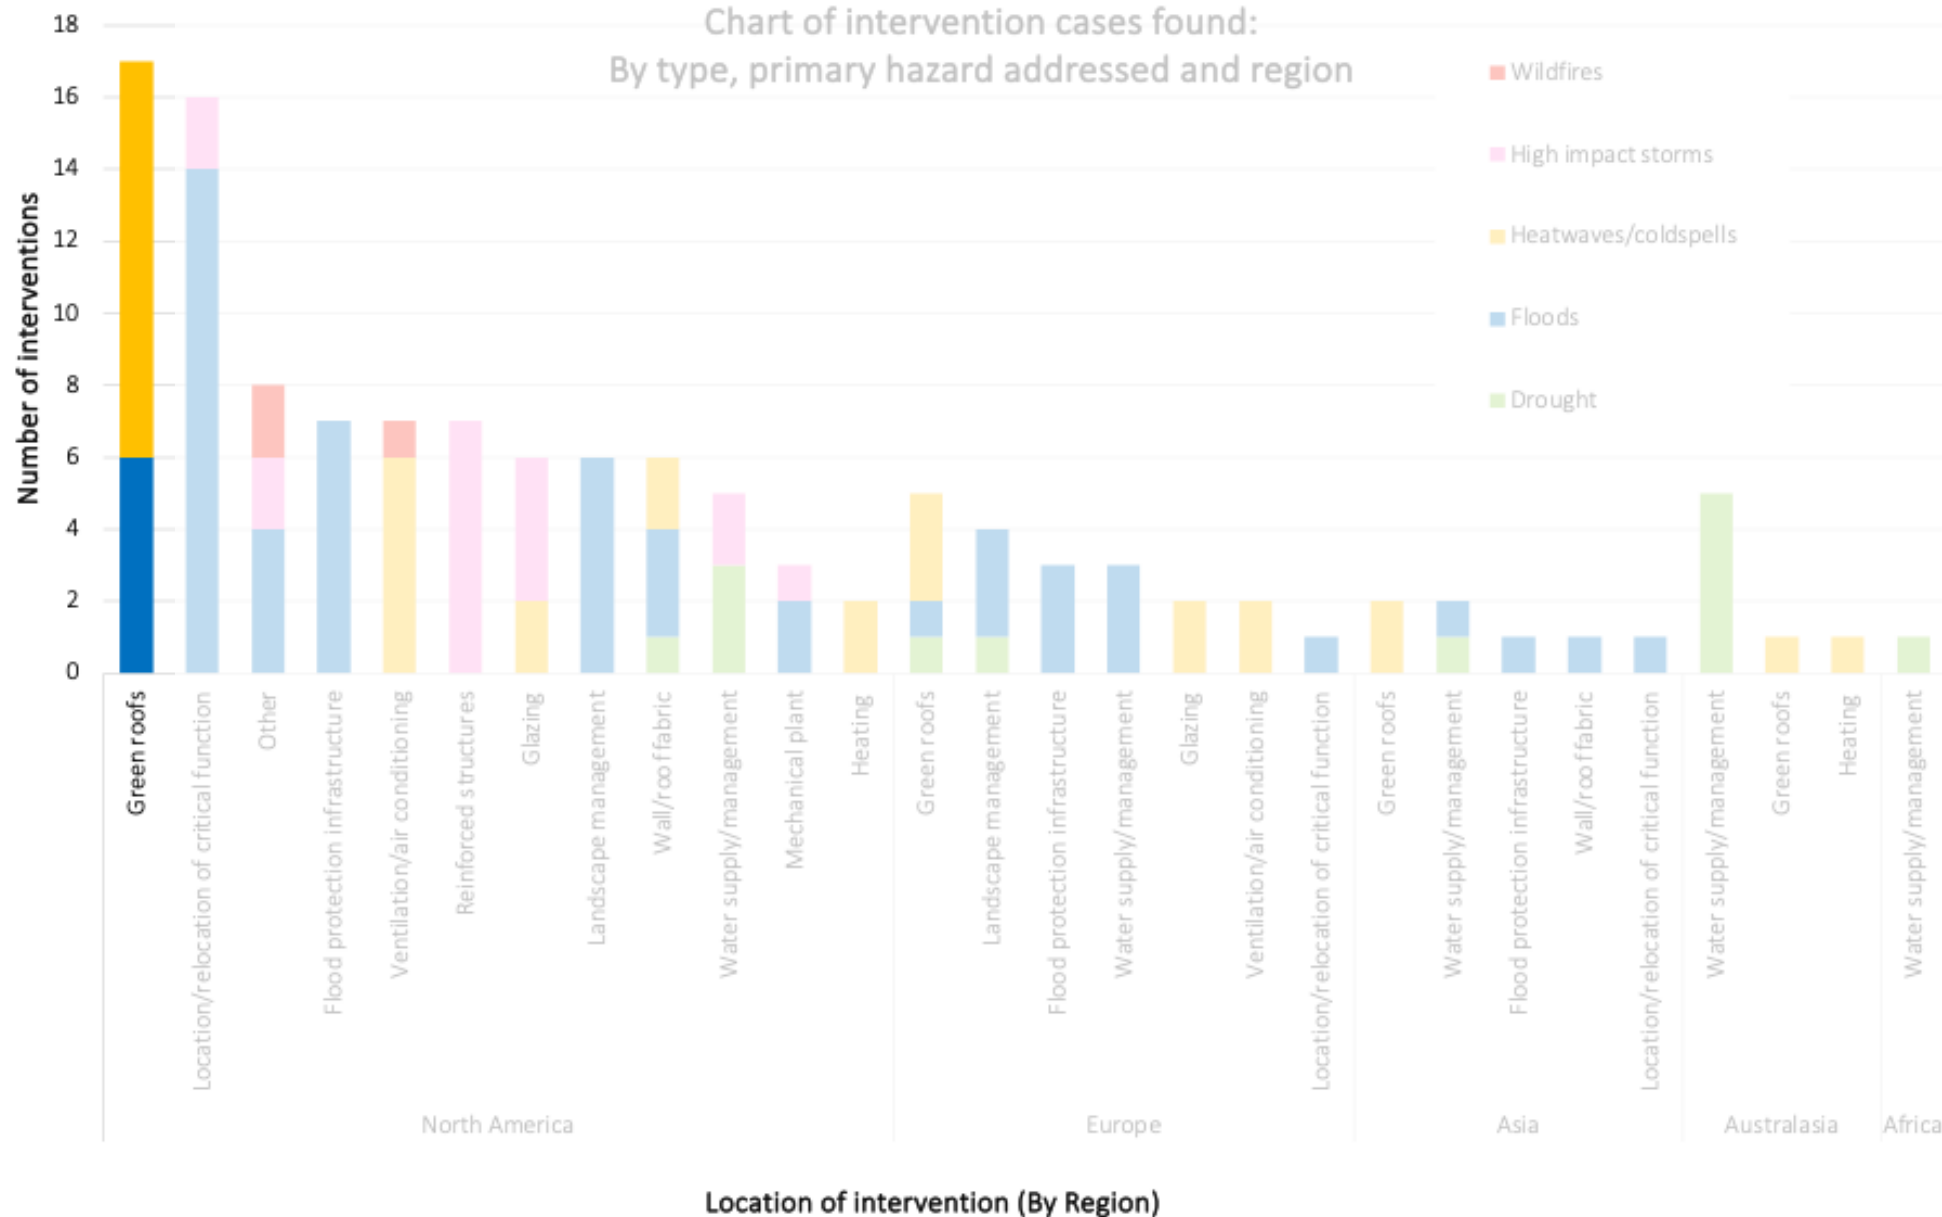
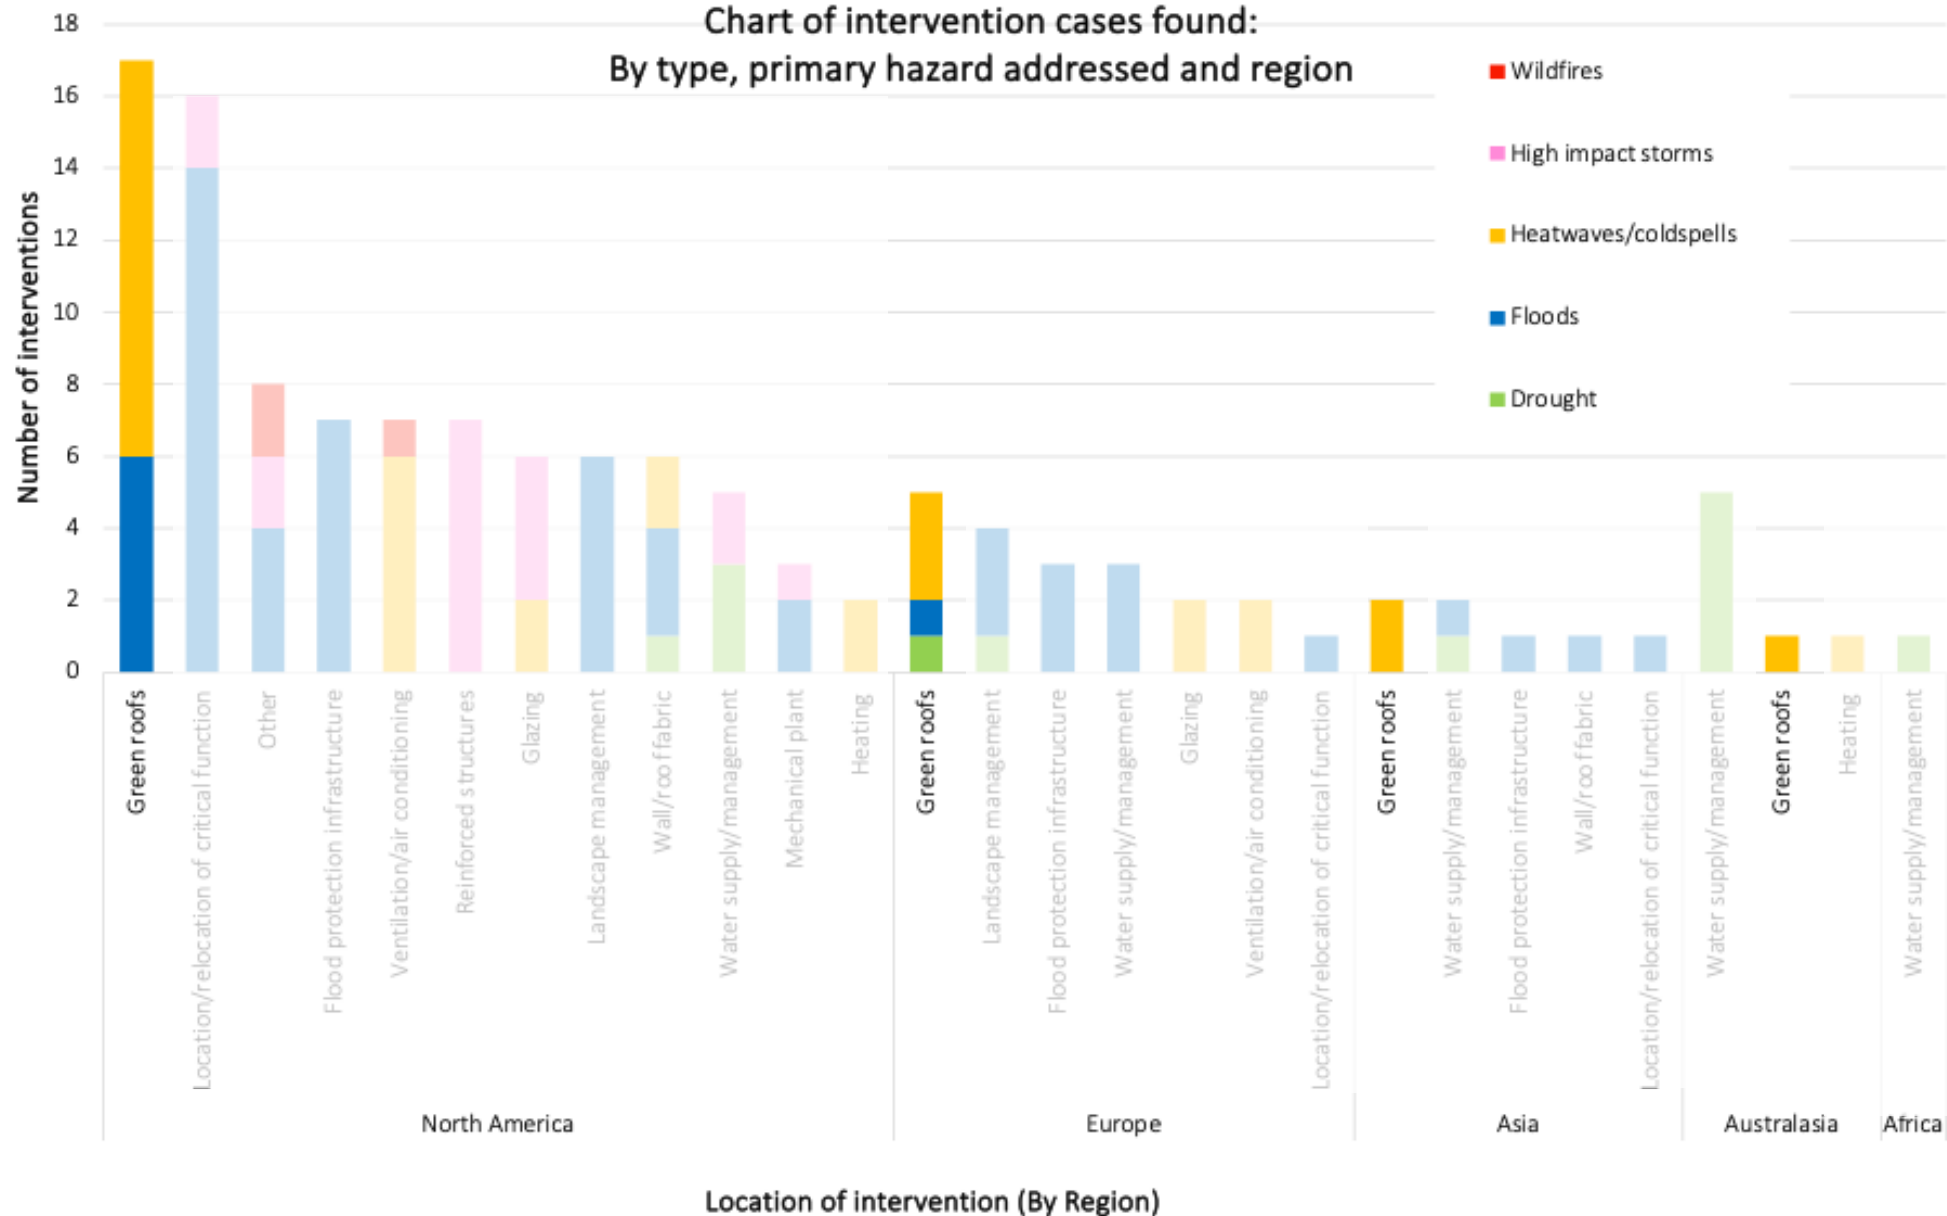


Figure: Misure di adattamento strutturale suddivise per regioni


Chart of intervention cases found:
By type, primary hazard addressed and region



**Chart of intervention cases found:
By type, primary hazard addressed and region**



**Chart of intervention cases found:
By type, primary hazard addressed and region**

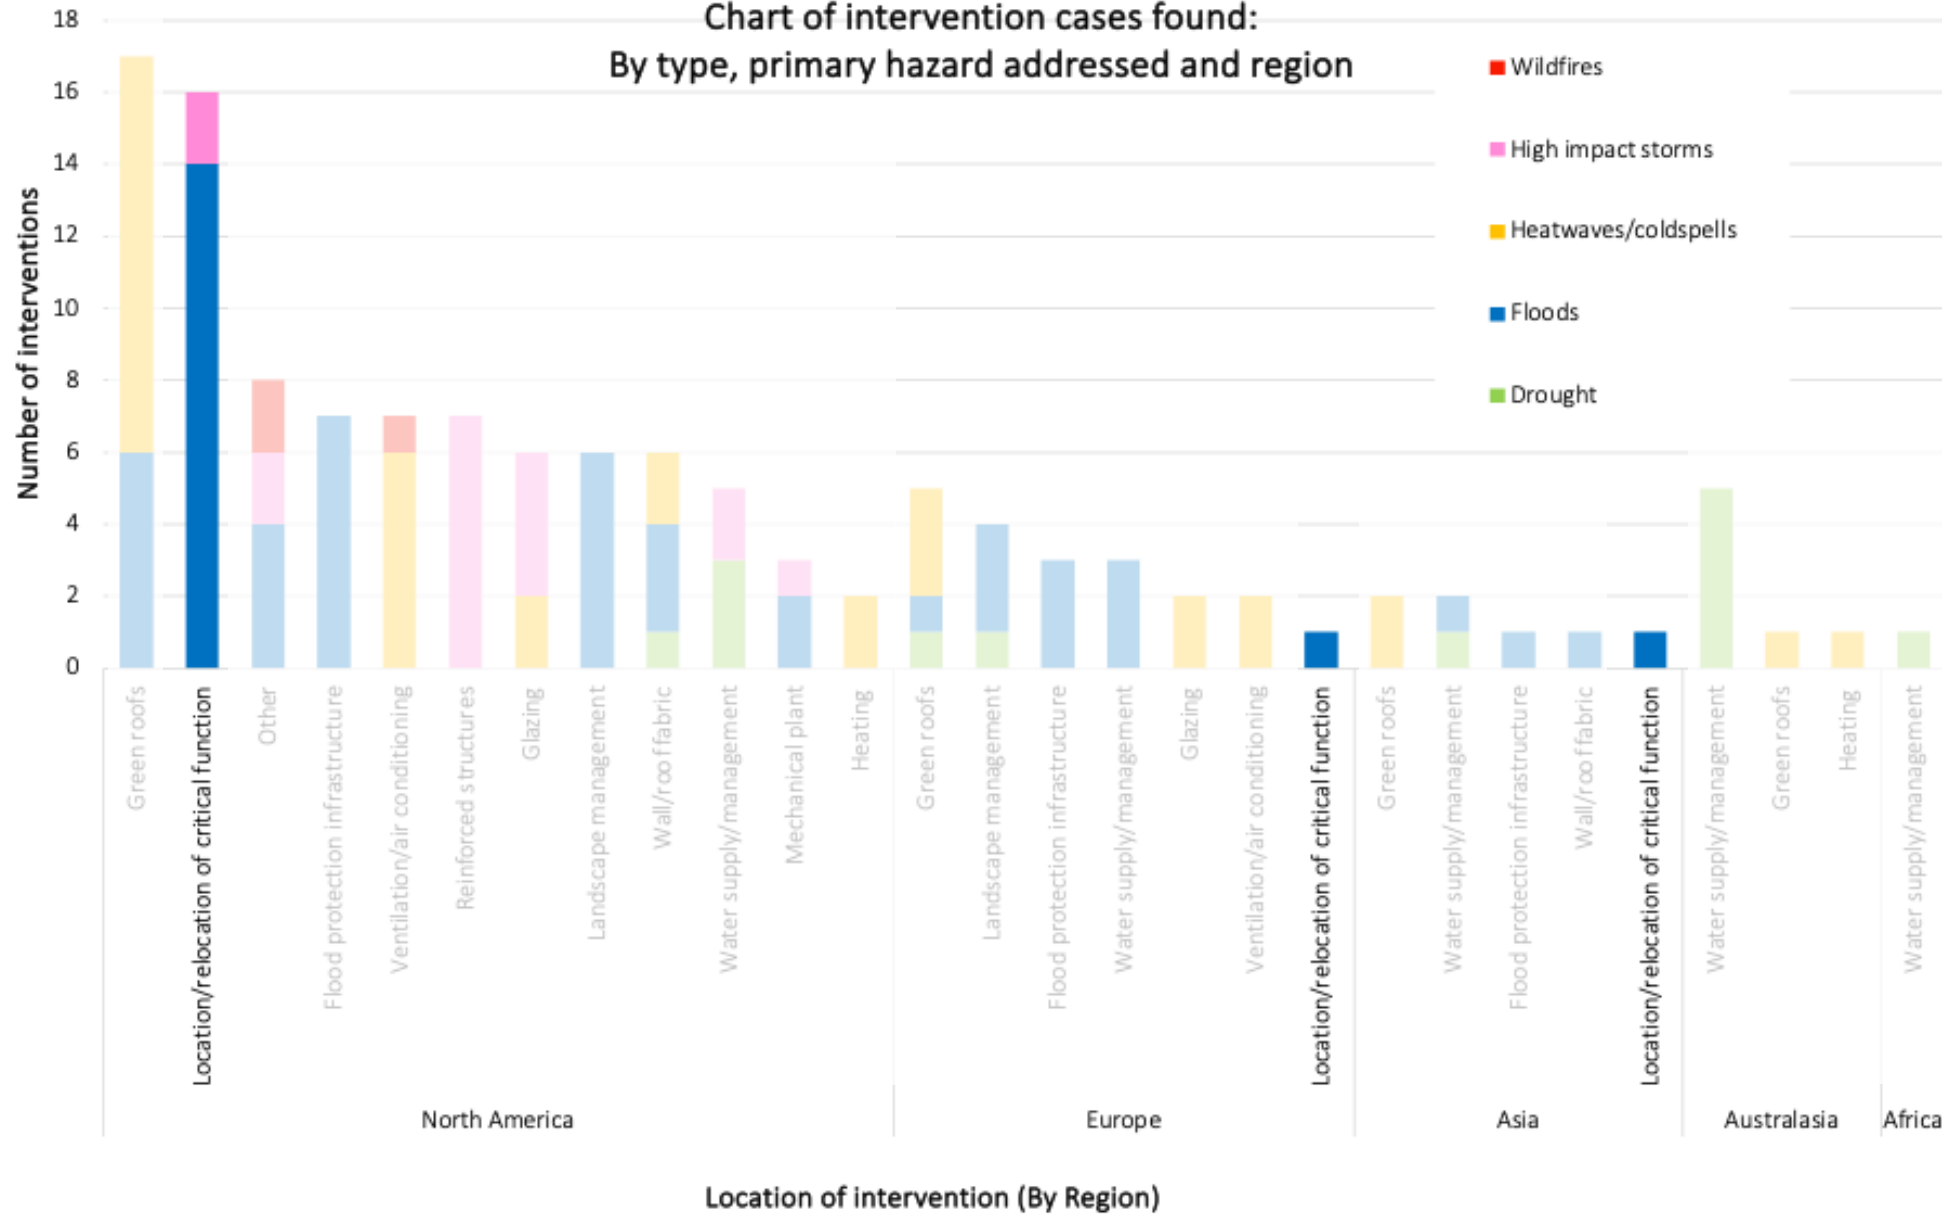

PERCHÉ SONO STATE ATTUATE QUESTE MISURE?



Fattore motivante primario	Num. di esempi
Esperienza di un evento	39
Valutazione del Rischio Futuro	32
Raggiungere obiettivi di sostenibilità	15
Multiplo – Enfasi sugli aspetti sociali	17
Sicurezza idrica	11
Certificazione di sostenibilità	6
Premi assicurativi	4

Elstow, L., Rojas, F. & MacAskill, K. (2024). Tracking climate adaptation in hospitals: An inventory of structural measures. Climate Risk Management, 46, 100657.

CASE 1: NYU* LANGONE, UNITED STATES

*NEW YORK UNIVERSITY



- Installazione di un sistema di pareti antiallagamento e di barriere anti-intemperie in acciaio alte 12 piedi
- Elevazione delle infrastrutture critiche e IT
- Sforzi di sostenibilità più ampi
- Ridondanza e sistemi di back-up



Photo: Peninsula, Hunter's Point South Park, Hunters Point, Queens, 2019. Tdorante10 CC-BY-SA-4.0 Sourced from Wikimedia Commons

LIMITAZIONI



- Copre fonti in banche dati accademiche selezionate, nonché una ricerca generale su Internet (soggetta a ciò che è accessibile tramite Google e a come gli algoritmi del motore di ricerca decidono di dare priorità).
- Copre solo le fonti in lingua inglese

PER CONCLUDERE



- I dati sono scarsi e la condivisione delle pratiche è limitata.
- L'azione è spesso guidata da un approccio reattivo piuttosto che anticipatorio.
- Le motivazioni per l'adattamento sono varie. Spesso è necessaria l'esperienza di un evento importante per stimolare un'azione più significativa. Ma ci sono altri incentivi
- Sforzi precedenti negli Stati Uniti = una risorsa rara

FONTI DI RIFERIMENTO



Asset Management British Columbia. (2018) Climate Change and Asset Management: A Sustainable Service Delivery Primer. Available at https://www.assetmanagementbc.ca/wp-content/uploads/The-BC-Framework_Primer-on-Climate-Change-and-Asset-Management.pdf. Accessed 20th November 2023.

Coalition for Climate Resilient Investment. (2021) The physical climate risk assessment methodology (PCRAM): Guidelines for integrating physical climate risks in infrastructure investment appraisal,. Available at https://storage.googleapis.com/wp-static/wp_ccri/c7dee50a-ccri-pcram-final-1p.pdf. Accessed 20th November 2023.

Hamaker-Taylor, R et al. (2020). IIGCC Guidance – Addressing physical climate risks: key steps for asset owners and asset managers. The Institutional Investors Group on Climate Change. Available at <https://www.iigcc.org/resources/addressing-physical-climate-risks-key-steps-for-asset-owners-and-asset-managers>. Accessed 20th November 2023.

Hanif, N., Lombardo, C., Platz, D., Chan, C., Machano, J., Pozhidaev, D. and Balakrishnan, S. eds. (2021) Managing Infrastructure Assets for Sustainable Development: A Handbook for Local and National Governments. United Nations. Available at <https://financing.desa.un.org/document/un-handbook-infrastructure-asset-management>. Accessed 20th November 2023.

Healthcare Without Harm. (2012) Addressing Climate Change in the Health Care Setting Opportunities for Action, 2012. Available at https://noharm-uscanada.org/sites/default/files/documents-files/67/Addressing_Climate_Change.pdf. Accessed 20th November 2023.

International Monetary Fund. (2021) IMF policy paper: Strengthening infrastructure governance for climate-responsive public investment. Available at: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2021/English/PPEA2021076.ashx>. Accessed 20th November 2023.

International Organization for Standardization, (2019) ISO 14090:2019 Adaptation to climate change — Principles, requirements and guidelines. Available at <https://www.iso.org/standard/68507.html>. Accessed 20th November 2023.

UK Department of Health. (2014) Health building note 00-07: Resilience planning for NHS facilities. Available at https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/05/HBN_00-07-250414.pdf. Accessed 20th November 2023.

UK Environment Agency (2021) Impact of climate change on asset deterioration, Report - SC120005/R1. Available at https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6038cf3d8fa8f5049855779a/Impact_of_climate_change_on_asset_deterioration_-_report.pdf. Accessed 20th November 2023.

UN Principles for Responsible Investment. (2020) Climate Change for Asset Owners. Available at <https://www.unpri.org/download?ac=10843>. Accessed 20th November 2023.

US Department of Health and Human Services Sustainable and Climate Resilient Health Care Facilities Initiative. (2021) A toolkit for sustainable and climate-resilient facilities. Available at <https://toolkit.climate.gov/topics/human-health/building-climate-resilience-health-sector>. Accessed 20th November 2023.

World Health Organisation. (2023) Safe Hospitals in Emergencies and Disasters: Structural, Non-Structural and Functional Indicators. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789290614784>. Accessed 20th November 2023.




CLIMATE CHANGE RESILIENCE
FRAMEWORK FOR HEALTH
SYSTEMS AND HOSPITALS

6. Workshop 2.1 : Valutazione della perdita economica e analisi costi-BENEFICI



Valutazione delle perdite economiche

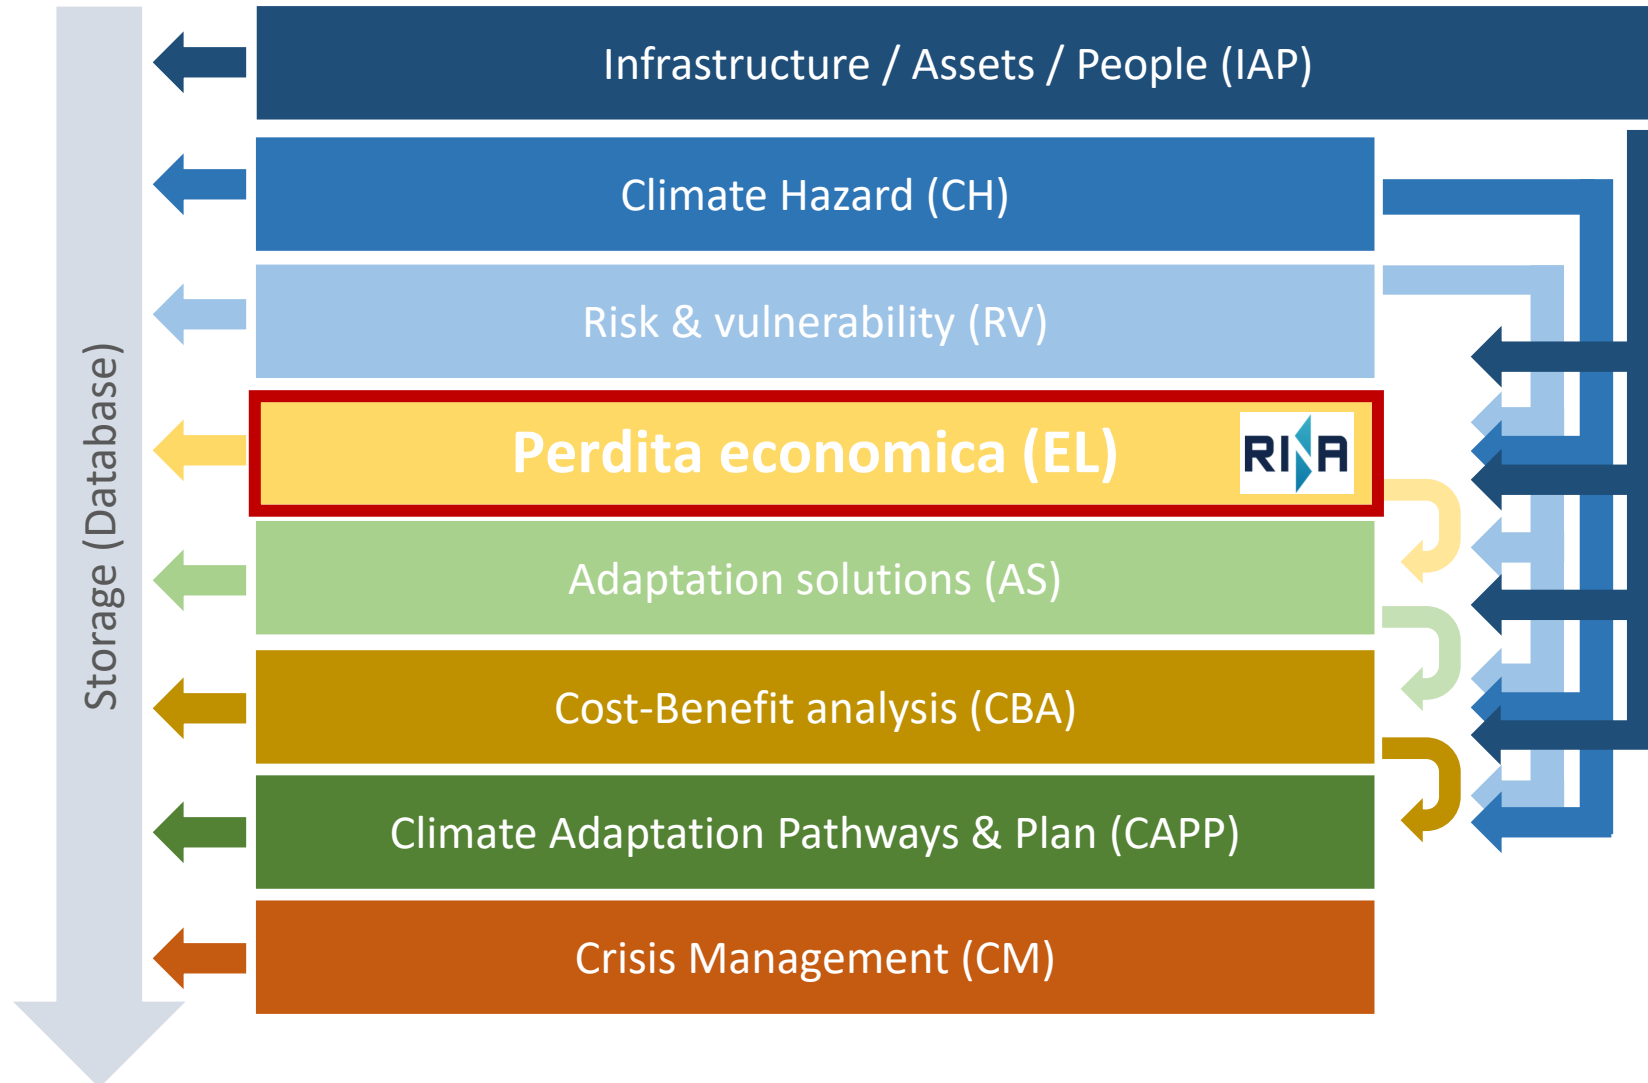

1° STEP:
Definire lo
scenario
selezionando
l'asset, l'evento e
lo scenario
climatico nel
pannello di
selezione

The screenshot shows the "Critical Infrastructures Loss ASSESSMENT" interface, specifically "Module 3 - RINA". In the top left corner is the LIFE RESYSTAL logo. In the top right corner, there is a button labeled "Learn More about Life Resystal Project". The main content area is titled "Scenario description" and includes a sub-header "In this section will be created the scenario for the Loss Assessment Module". Below this, there are three selection panels: "ASSET SELECTION:" with a dropdown menu showing "Public Hospital de Verin", "HAZARD SELECTION:" with a dropdown menu showing "Wind", and "CLIMATE SCENARIO SELECTION" with a dropdown menu showing "Scenario: ssp250". A blue arrow points from the text "Pannello di selezione nella parte in alto a sinistra dello strumento" to the "ASSET SELECTION" dropdown menu.

Critical Infrastructures Loss ASSESSMENT
Module 3 - RINA

Learn More about Life Resystal Project

Scenario description
In this section will be created the scenario for the Loss Assessment Module

ASSET SELECTION:
Public Hospital de Verin

HAZARD SELECTION:
Wind

CLIMATE SCENARIO SELECTION
Scenario: ssp250

Pannello di selezione nella parte in alto a sinistra dello strumento

Scenario description

In this section will be created the scenario for the Loss Assessment Module

ASSET SELECTION:

Public Hospital de Verin

HAZARD SELECTION:

Wind

CLIMATE SCENARIO SELECTION

Scenario: ssp250

1° STEP: Definire lo scenario


Nella parte in alto a sinistra dello strumento è presente il filtro di selezione in cui l'utente può selezionare:

Asset: seleziona i tuoi ospedali(Millau Hospital , General State Hospital of Nikaia, Public Hospital of Verin, Polyclinic of Bari, Saint Affrique Hospital, Hospital Universitario de Ourense, Hospital Público do Barco de Valdeorras)

Hazard: Onde di calore, inondazioni, incendi

Scenario climatico: scelta definita attraverso esperimenti ottimistici e pessimistici, nonché l'arco temporale e il valore di ritorno

2° STEP:
Visualizzazione dei
dati di input
dai moduli 1 e 2
quando è stata
selezionata la
descrizione dello
scenario

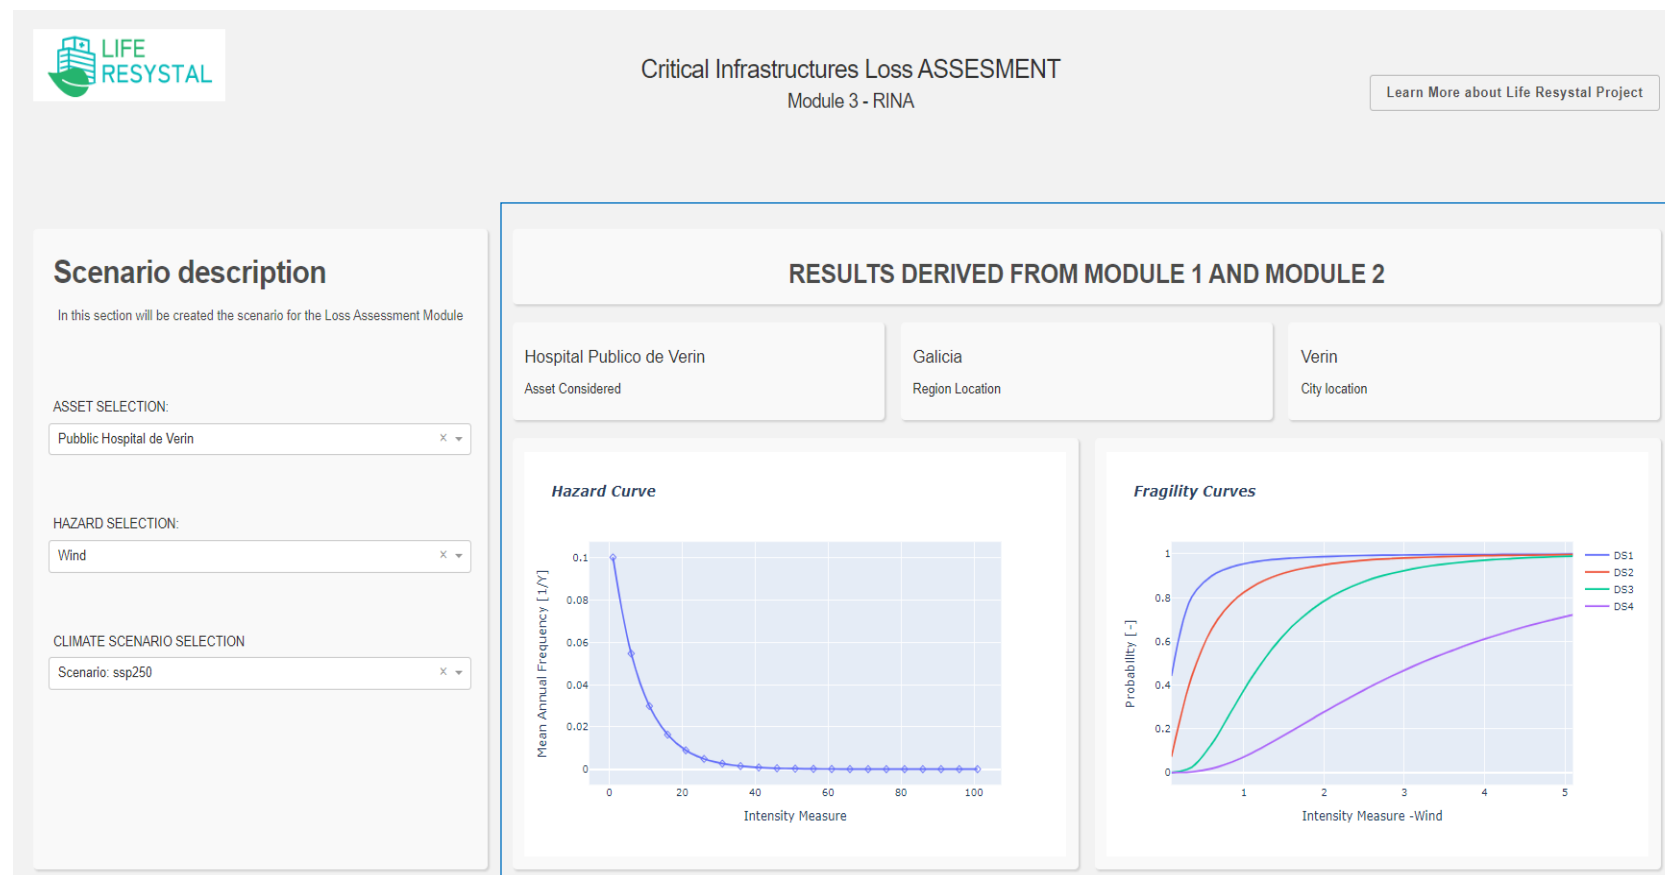


Moduli 1 e 2 pannelli di visualizzazione degli ingressi

EXAMPLE IMAGE

2° STEP: Visualizzazione dei dati di input


Nella parte superiore dello strumento è possibile visualizzare i principali dati di input provenienti dai moduli precedenti:

- Nome e posizione dell'asset
- Curva di hazard dell'evento selezionato
- Curve di fragilità che rappresentano la vulnerabilità dell'asset selezionato.

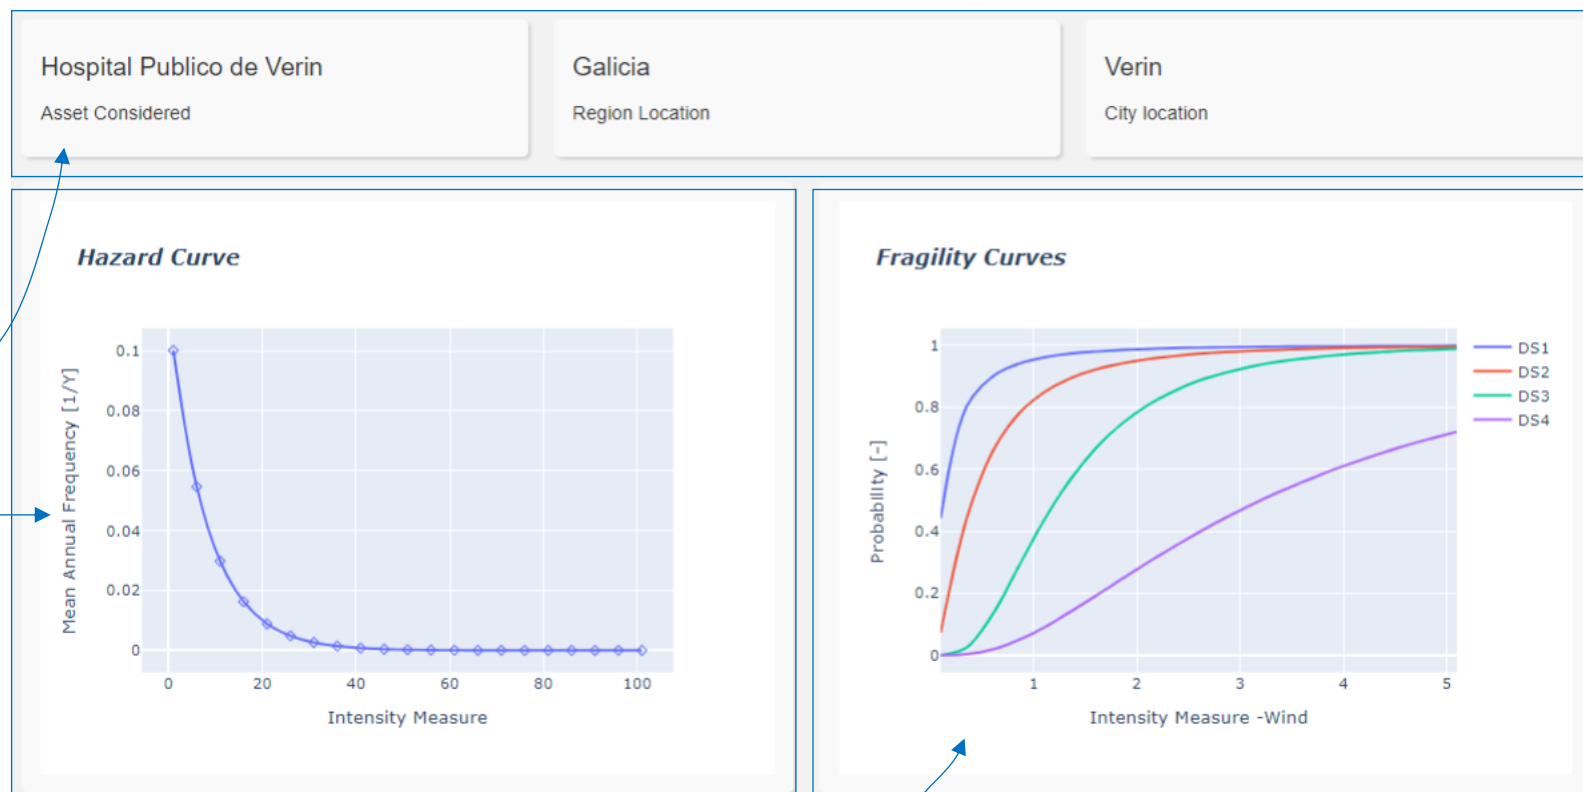

3° STEP: Eseguire l'analisi

Nella parte inferiore della dashboard si trovano i due pannelli relativi all'aspetto principale del Modulo3.

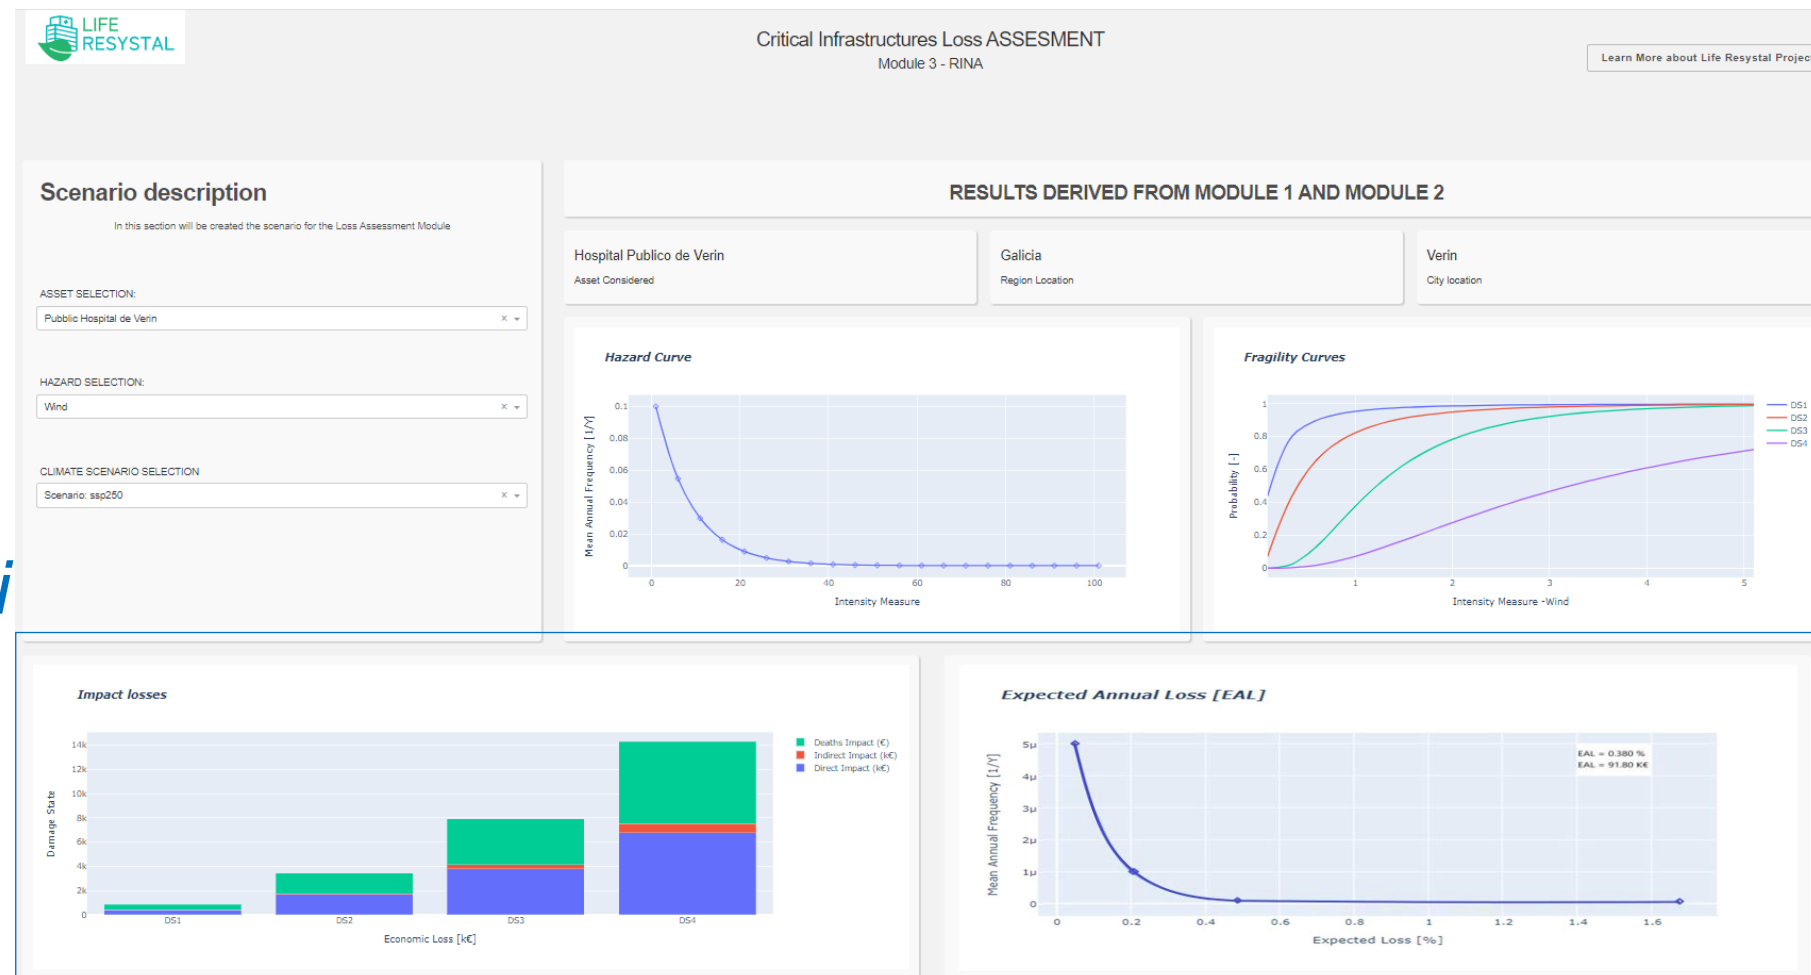


Risultati del Modulo 3

3° STEP: Eseguire l'analisi

PERDITE

Impatti economici per l'hazard e lo scenario selezionati

Nella parte sinistra è mostrato l'istogramma delle perdite economiche, che rappresenta il valore economico delle perdite relative a ciascuno stato di danno.

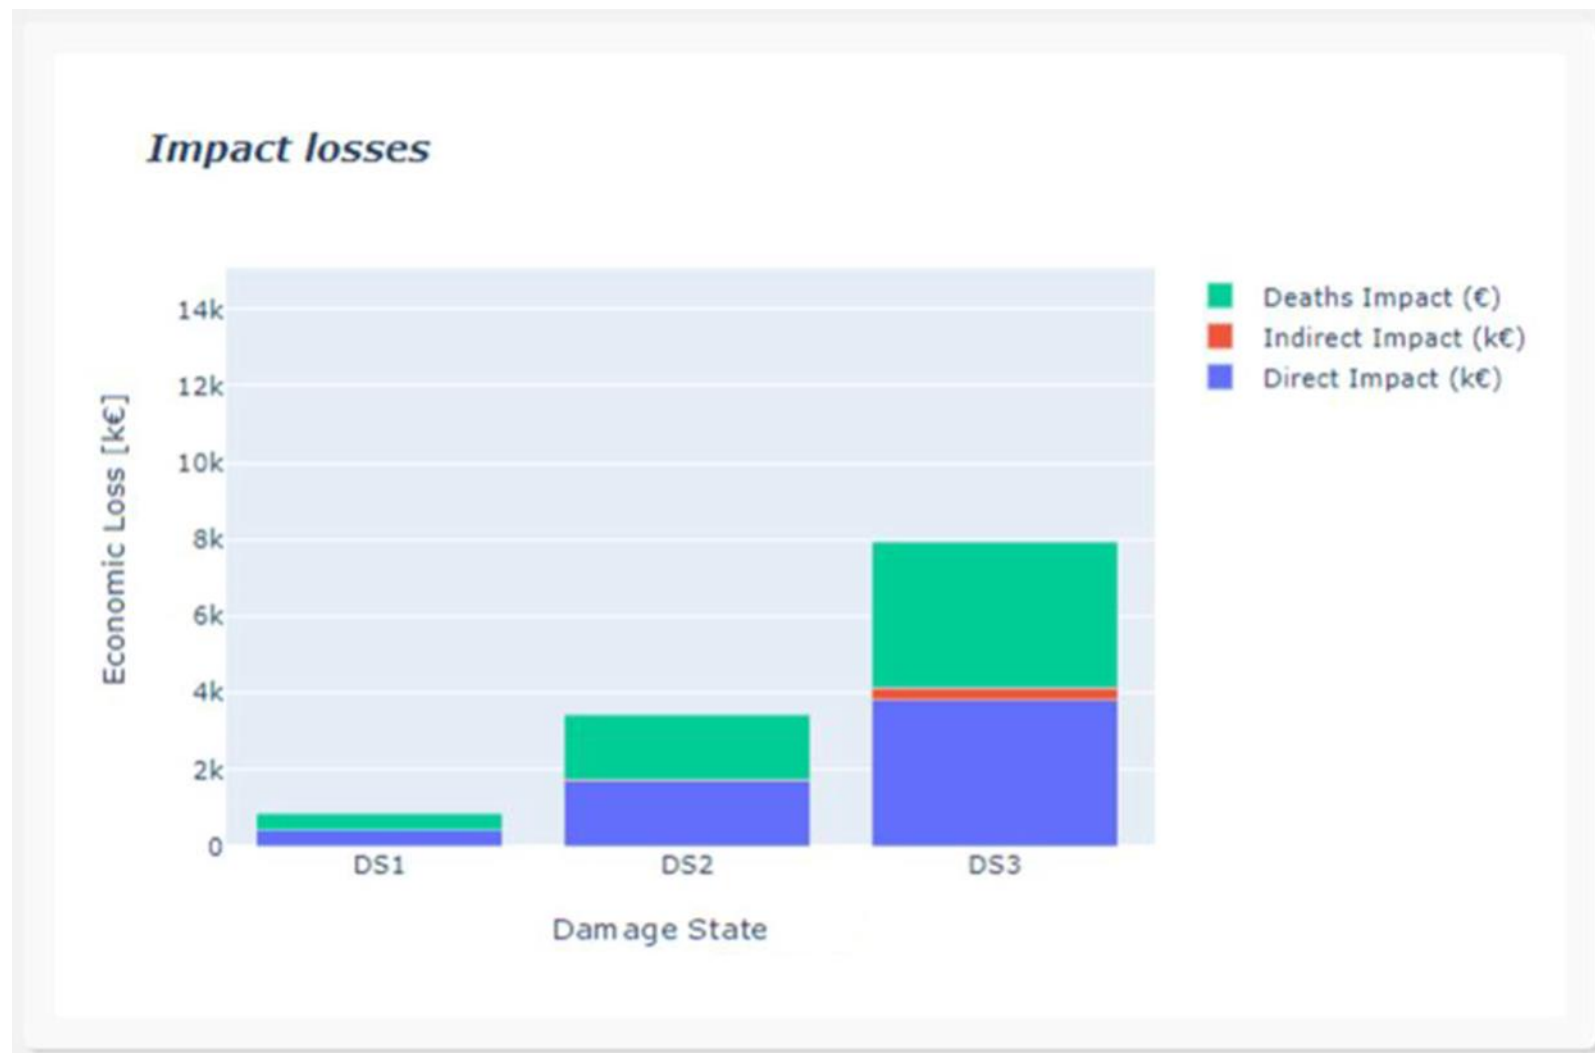


3° STEP: Eseguire l'analisi

PERDITE

Relazione tra:

- Perdita economica in k€ [y] per ogni diverso stato di danno diviso per categoria di impatto.
- I tre livelli di danno divisi per basso, medio e alto [x]

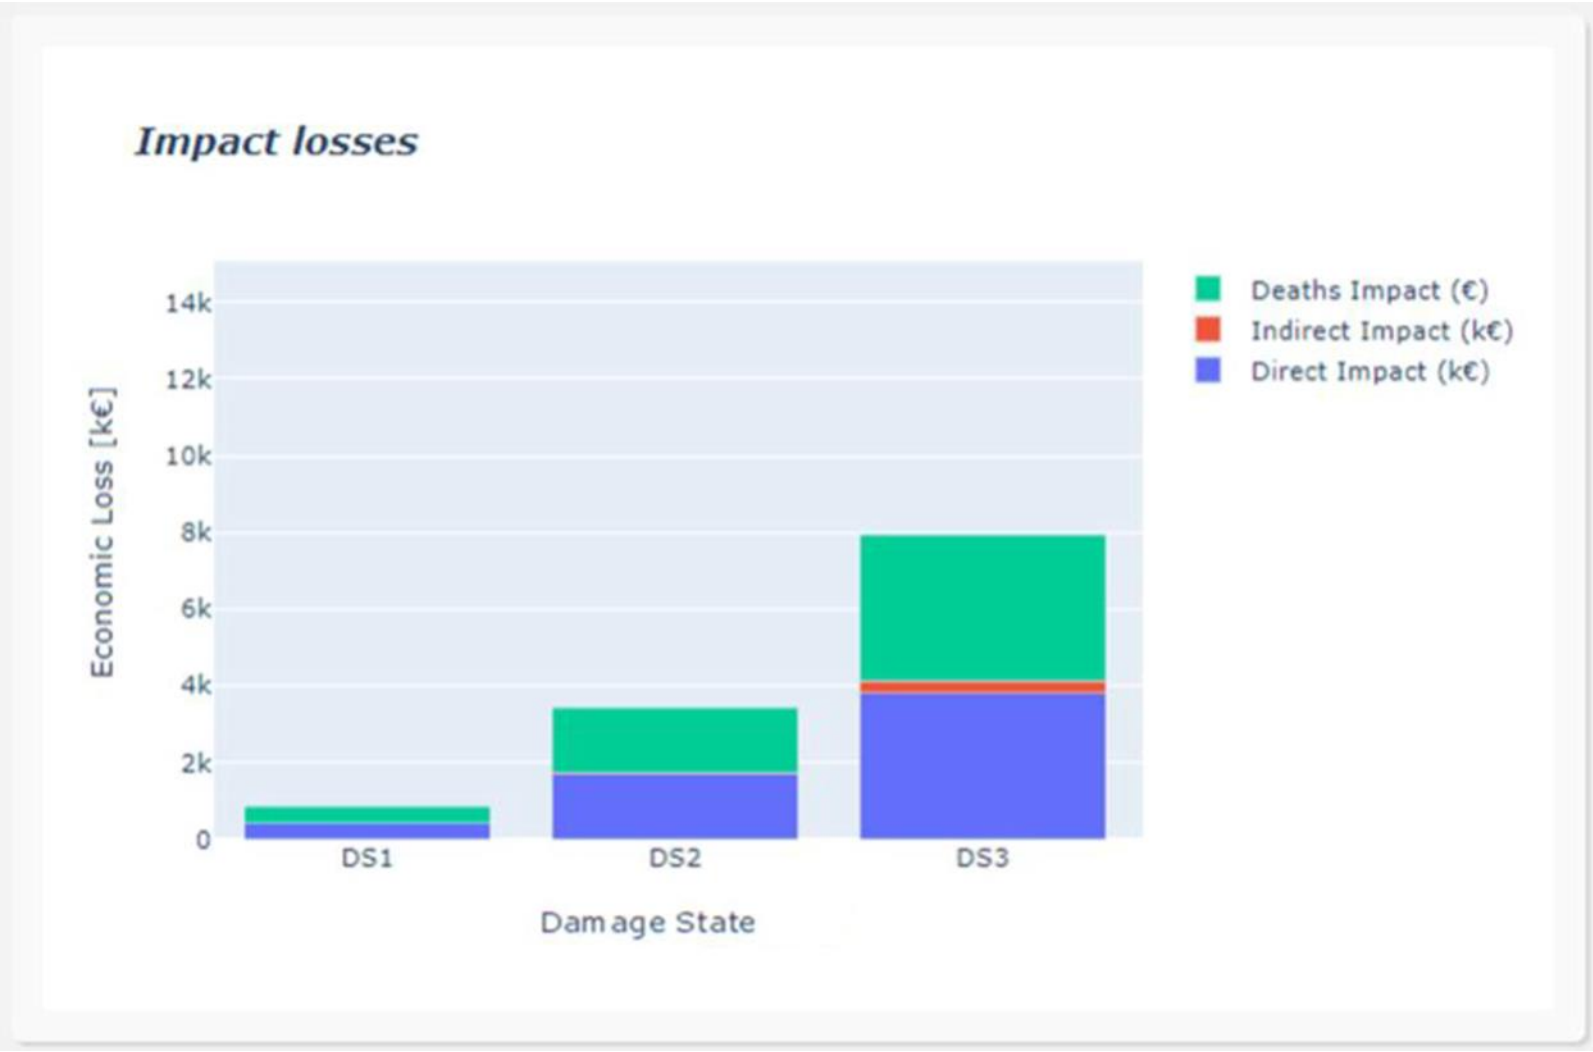


3° STEP: Eseguire l'analisi

PERDITA ANNUA ATTESA (EAL)

Distribution of the EAL

Nella parte destra si trova il grafico della Perdita Annuale Attesa (EAL). La curva EAL rappresenta in ogni punto tutti i diversi eventi che possono verificarsi, in termini di frequenza rispetto alla perdita.

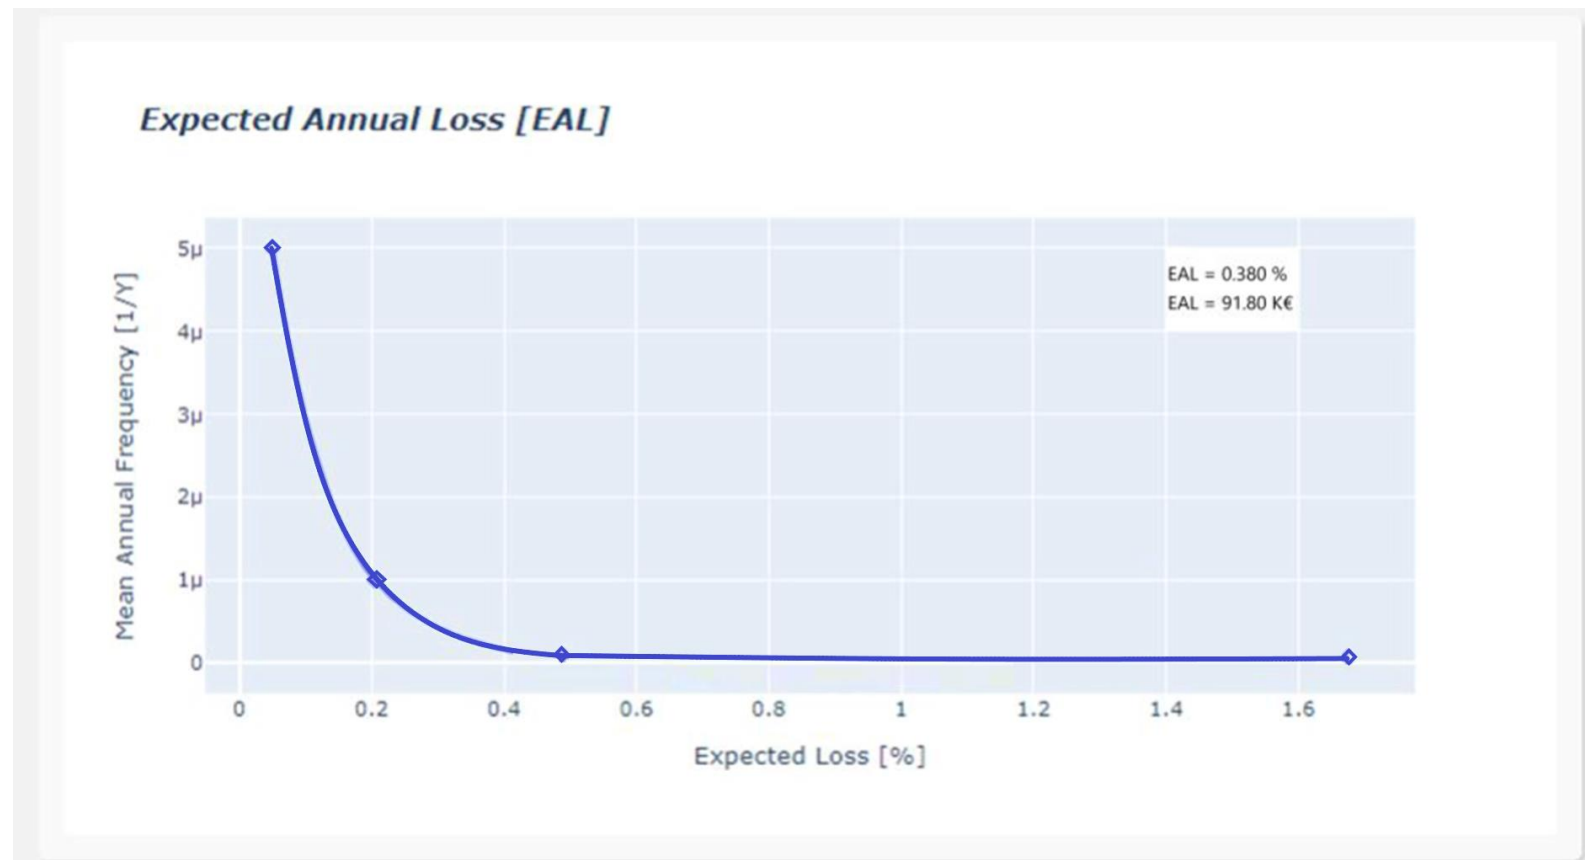


3° STEP: Eseguire l'analisi


PERDITA ANNUA ATTESA (EAL)

Relazione tra:


- Frequenza media annua $[y]$ intesa come probabilità annuale di avere una determinata perdita.
- Perdita attesa in percentuale rispetto al valore dell'asset $[x]$

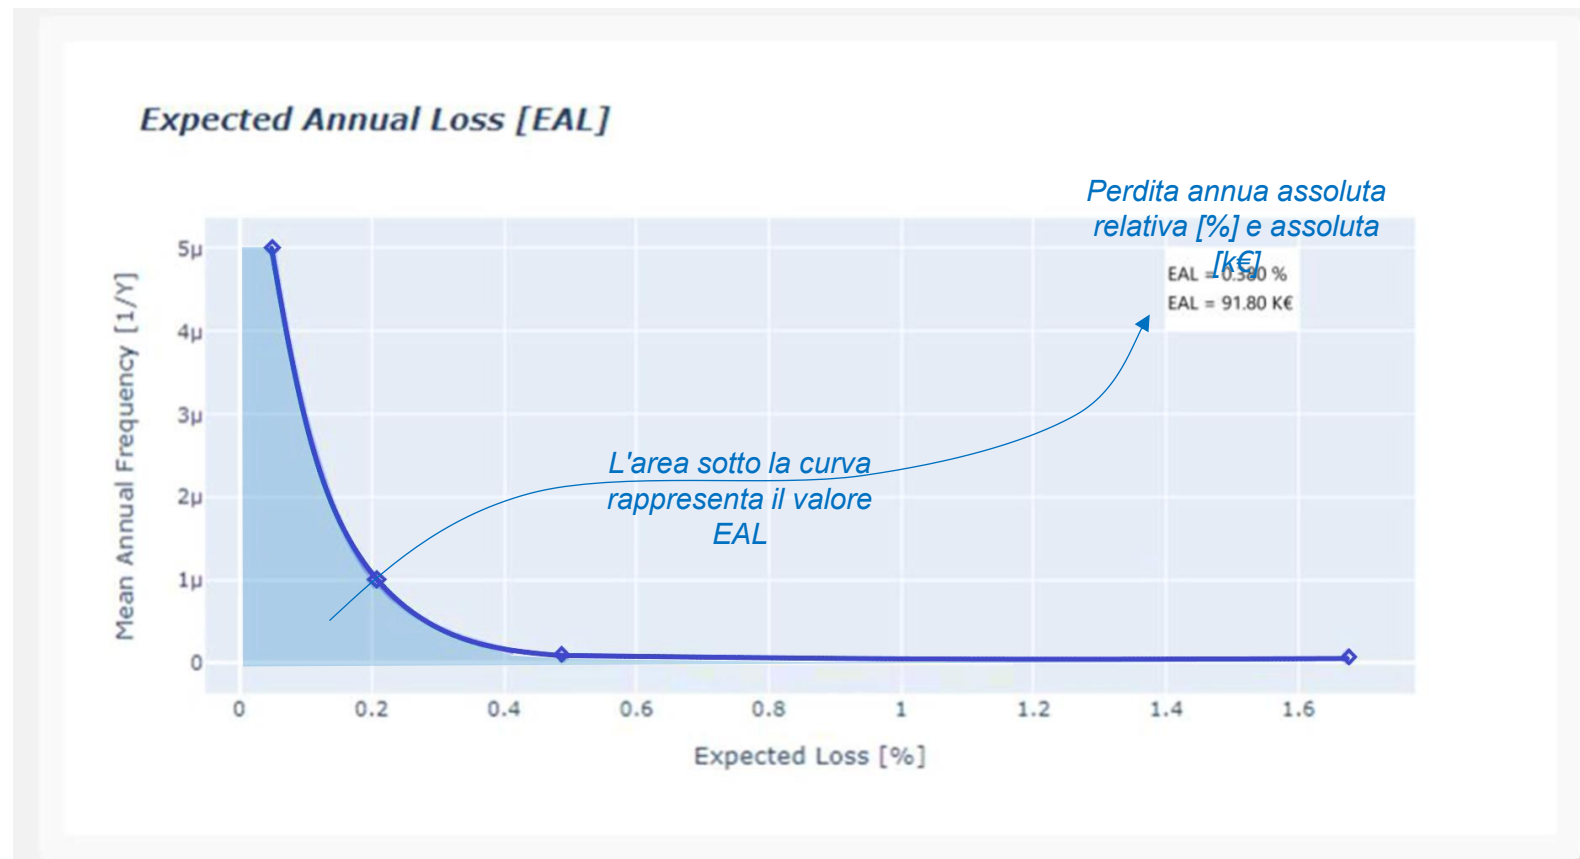

Analisi costi-benefici

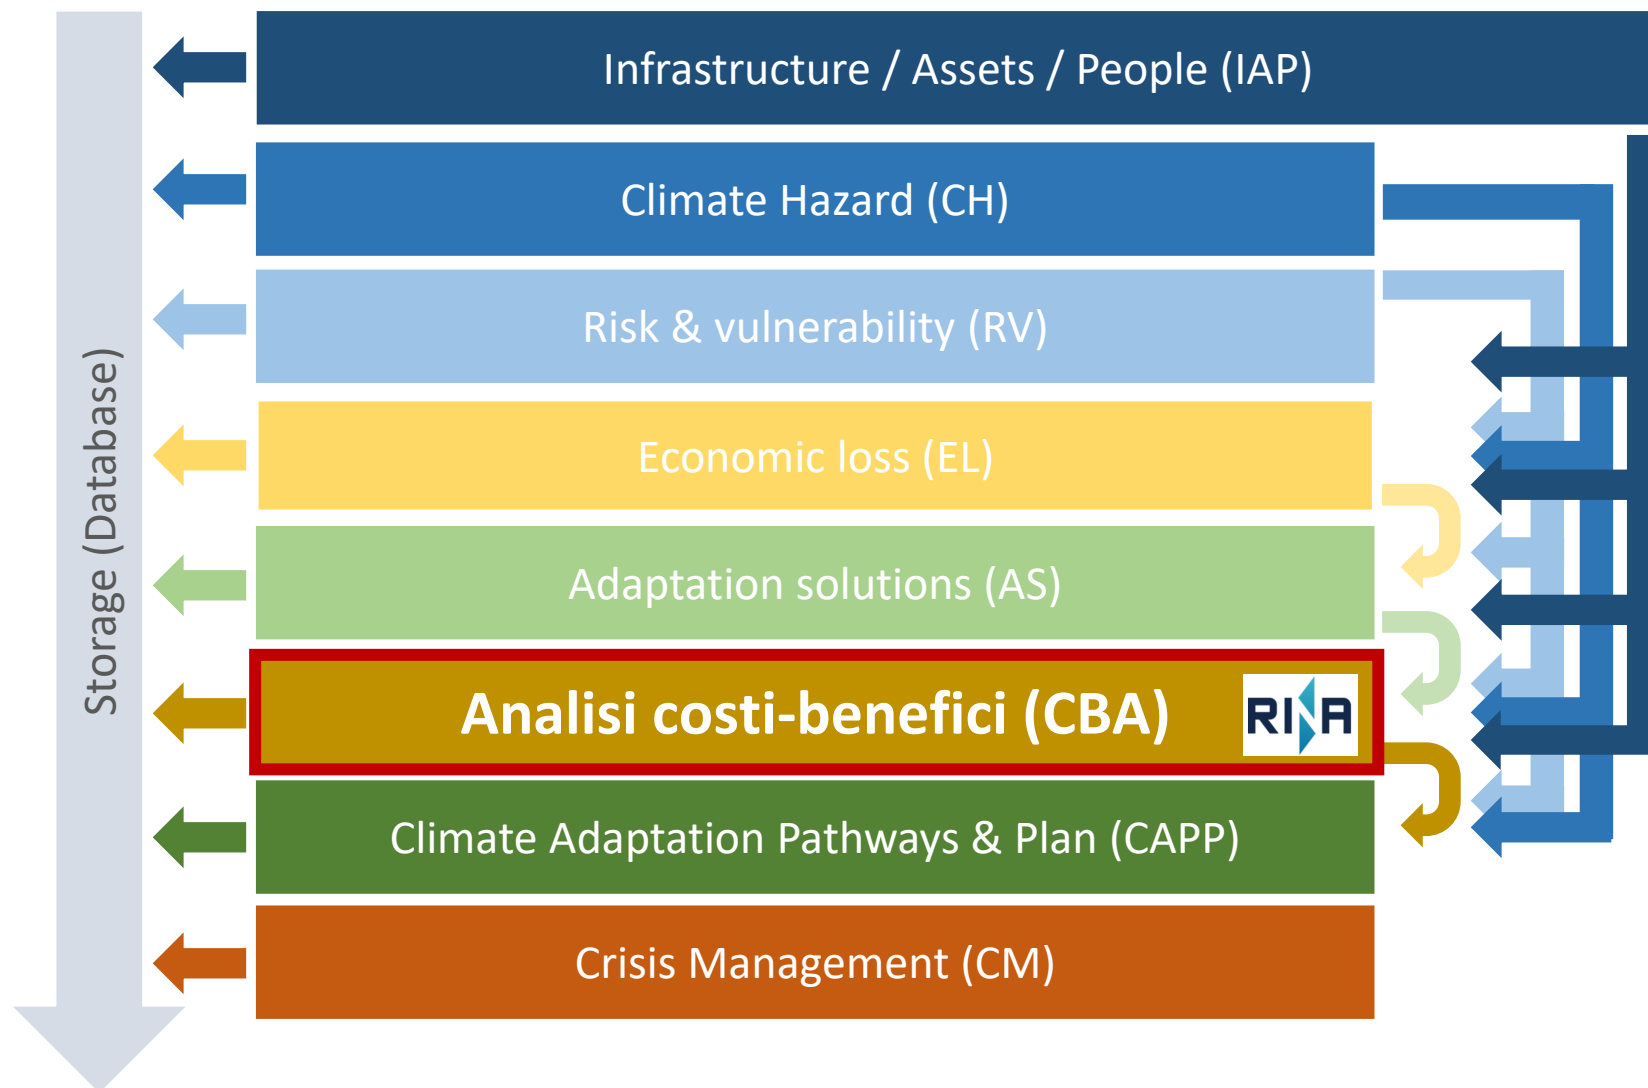

1° STEP:
Definire lo scenario
selezionando
l'asset, l'evento, lo
scenario climatico
e la misura di
adattamento nel
pannello di
selezione

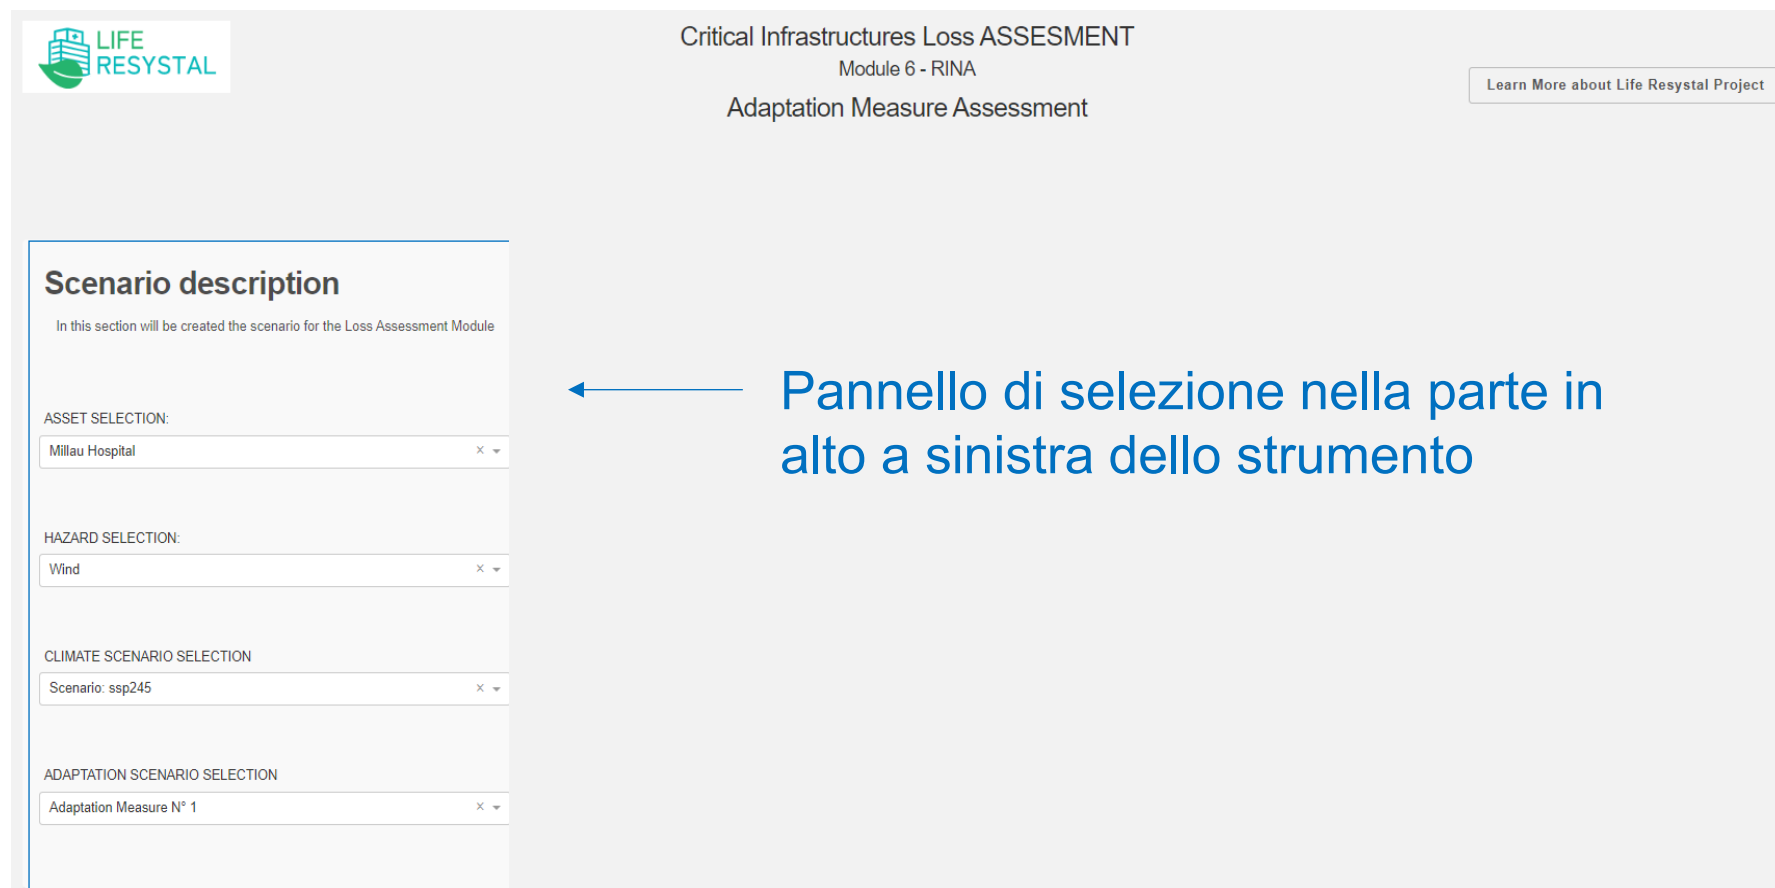The screenshot shows the "Critical Infrastructures Loss ASSESSMENT" interface. At the top, it says "Module 6 - RINA" and "Adaptation Measure Assessment". There is a "Learn More about Life Resystal Project" button. On the left, a "Scenario description" panel contains four selection fields: "ASSET SELECTION" (Millau Hospital), "HAZARD SELECTION" (Wind), "CLIMATE SCENARIO SELECTION" (Scenario: ssp245), and "ADAPTATION SCENARIO SELECTION" (Adaptation Measure N° 1). Each field has a clear button (X) and a dropdown arrow. A blue arrow points from the text "Pannello di selezione nella parte in alto a sinistra dello strumento" to the selection panel.

Critical Infrastructures Loss ASSESSMENT
Module 6 - RINA
Adaptation Measure Assessment

Learn More about Life Resystal Project

Scenario description
In this section will be created the scenario for the Loss Assessment Module

ASSET SELECTION:
Millau Hospital x ▾

HAZARD SELECTION:
Wind x ▾

CLIMATE SCENARIO SELECTION
Scenario: ssp245 x ▾

ADAPTATION SCENARIO SELECTION
Adaptation Measure N° 1 x ▾

← Pannello di selezione nella parte in alto a sinistra dello strumento

Scenario description

In this section will be created the scenario for the Loss Assessment Module

ASSET SELECTION:

Millau Hospital

HAZARD SELECTION:

Wind

CLIMATE SCENARIO SELECTION

Scenario: ssp245

ADAPTATION SCENARIO SELECTION

Adaptation Measure N° 1

1° STEP: Definire lo scenario

Nella parte in alto a sinistra dello strumento è presente il filtro di selezione in cui l'utente può selezionare:


Asset: seleziona i tuoi ospedali(Millau Hospital , General State Hospital of Nikaia, Public Hospital of Verin, Polyclinic of Bari, Saint Affrique Hospital, Hospital Universitario de Ourense, Hospital Público do Barco de Valdeorras)

Hazard: Onde di calore, inondazioni, incendi

Scenario climatico: scelta definita attraverso esperimenti ottimistici e pessimistici, nonché l'arco temporale e il valore di ritorno

Scenario di adattamento: selezione di 1 misure di adattamento

EXAMPLE IMAGE

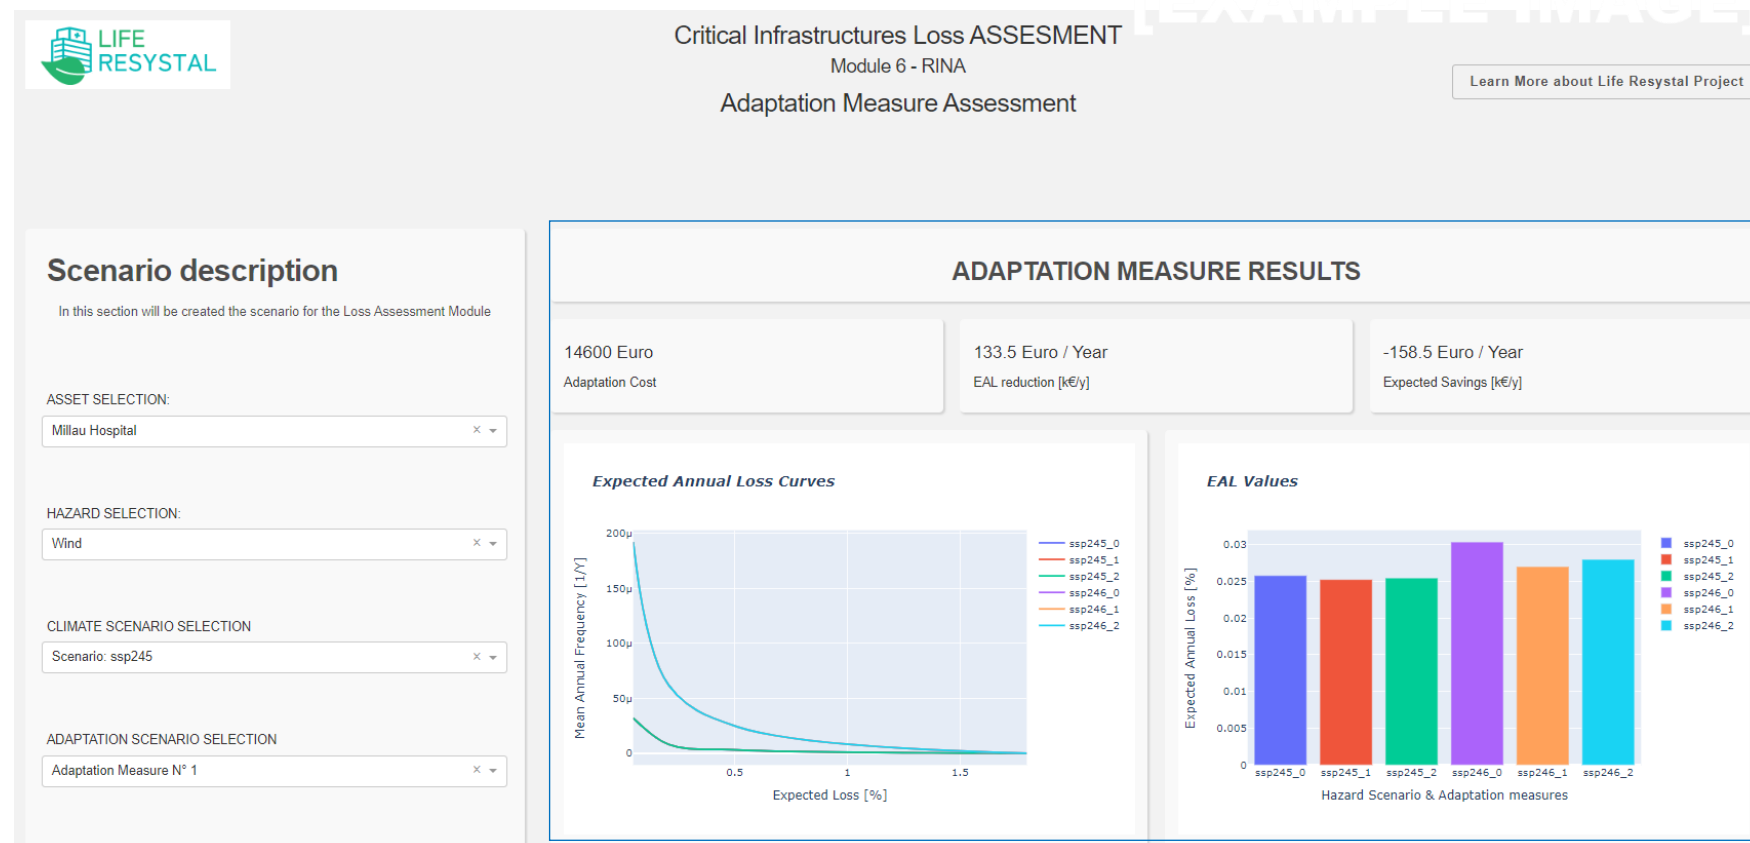

Pannelli di variazione EAL

2° STEP: Visualizzazione degli input


L'output del Modulo
3 viene visualizzato
n volte per ogni n-
esima misura di
adattamento

Info about the Adaptation Measure Selected

2° STEP: Visualizzazione degli input

Nella parte superiore dello strumento è possibile visualizzare i principali dati di input provenienti dal precedente Modulo:

- Costi di adattamento dell'implementazione.
- Riduzione dell'EAL dovuta all'implementazione dell'adattamento.
- Risparmi netti attesi per lo scenario selezionato.

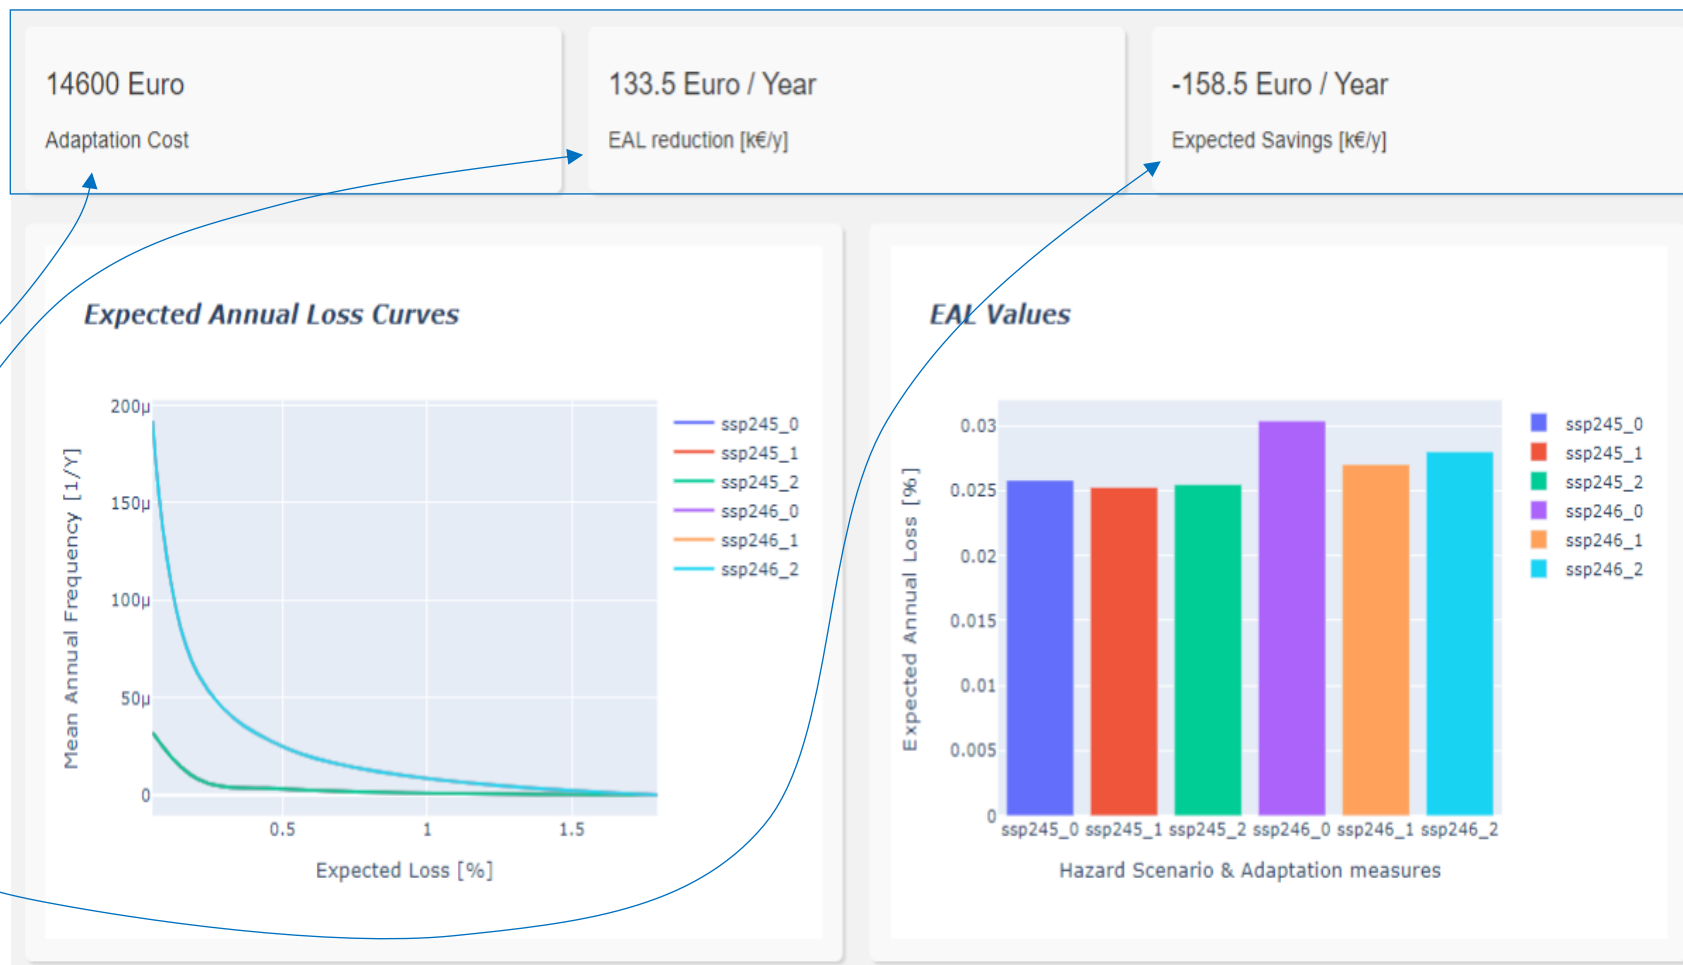

14600 Euro

Adaptation Cost

133.5 Euro / Year

EAL reduction [k€/y]

-158.5 Euro / Year


Expected Savings [k€/y]

2° STEP: Visualizzazione degli input


Nella parte superiore dello strumento è possibile visualizzare i principali dati di input provenienti dal precedente Modulo:

- Confronto delle diverse curve EAL per ciascun percorso di adattamento.
- Confronto dei nuovi valori EAL per ciascun Percorso di Adattamento.

Expected Annual Loss Curves

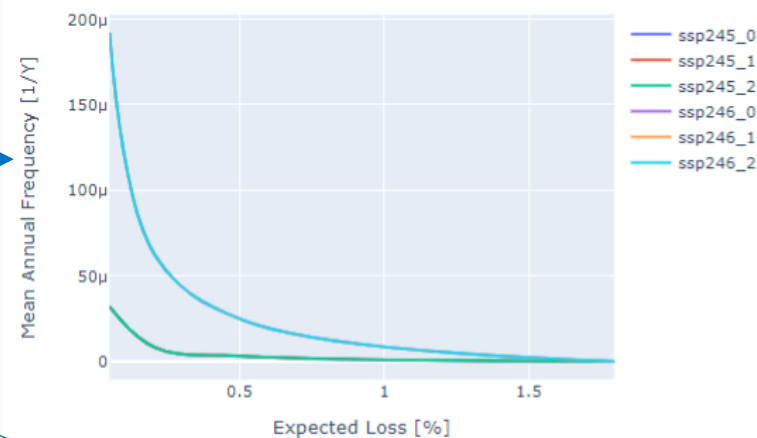

EAL Values

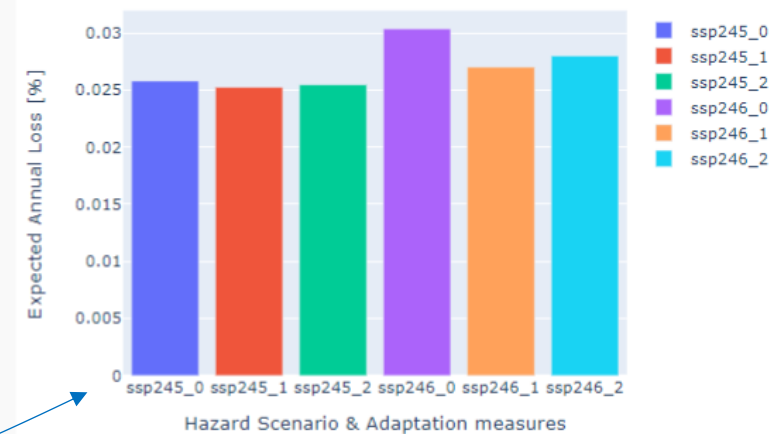


3° STEP: Visualizzazione degli input

PERDITE dovute a diverse misure di adattamento

Relazione tra:

- Frequenza media annua $[y]$ intesa come probabilità annuale di avere una determinata perdita.
- Perdita attesa in percentuale rispetto al valore dell'asset $[x]$

Expected Annual Loss Curves

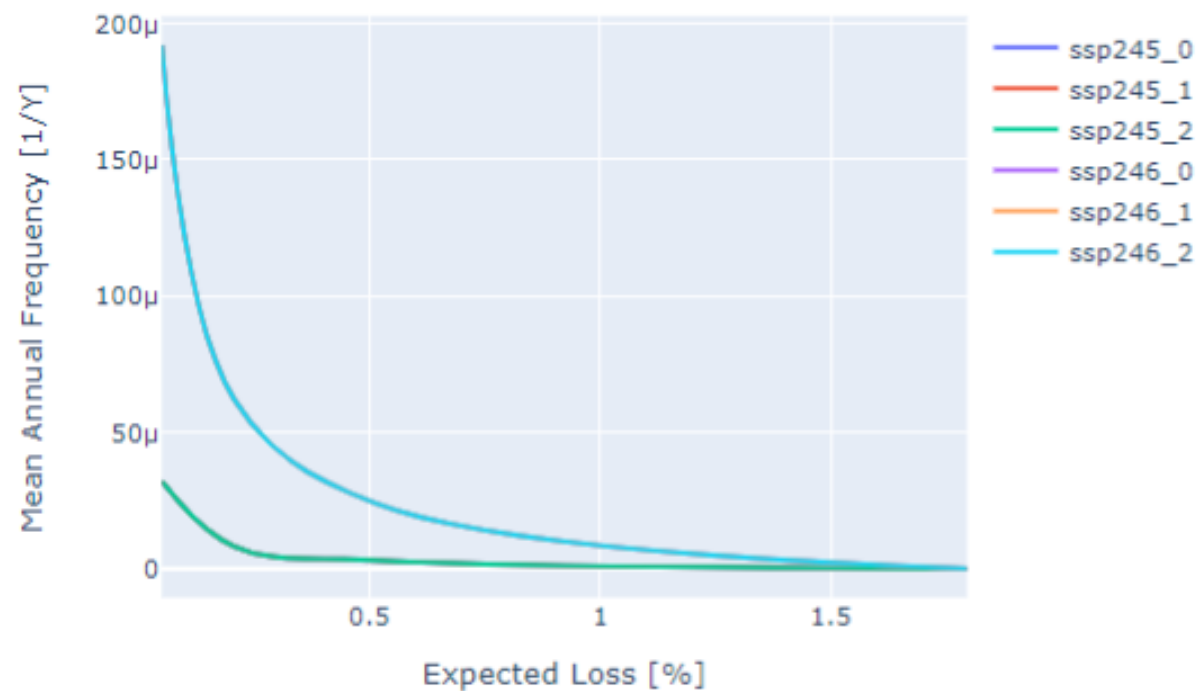


3° STEP: Visualizzazione degli input

PERDITE dovute a diverse misure di adattamento


Relazione tra:

- Perdita economica in % [y] per ogni scenario.
- I diversi scenari ipotizzati [x]

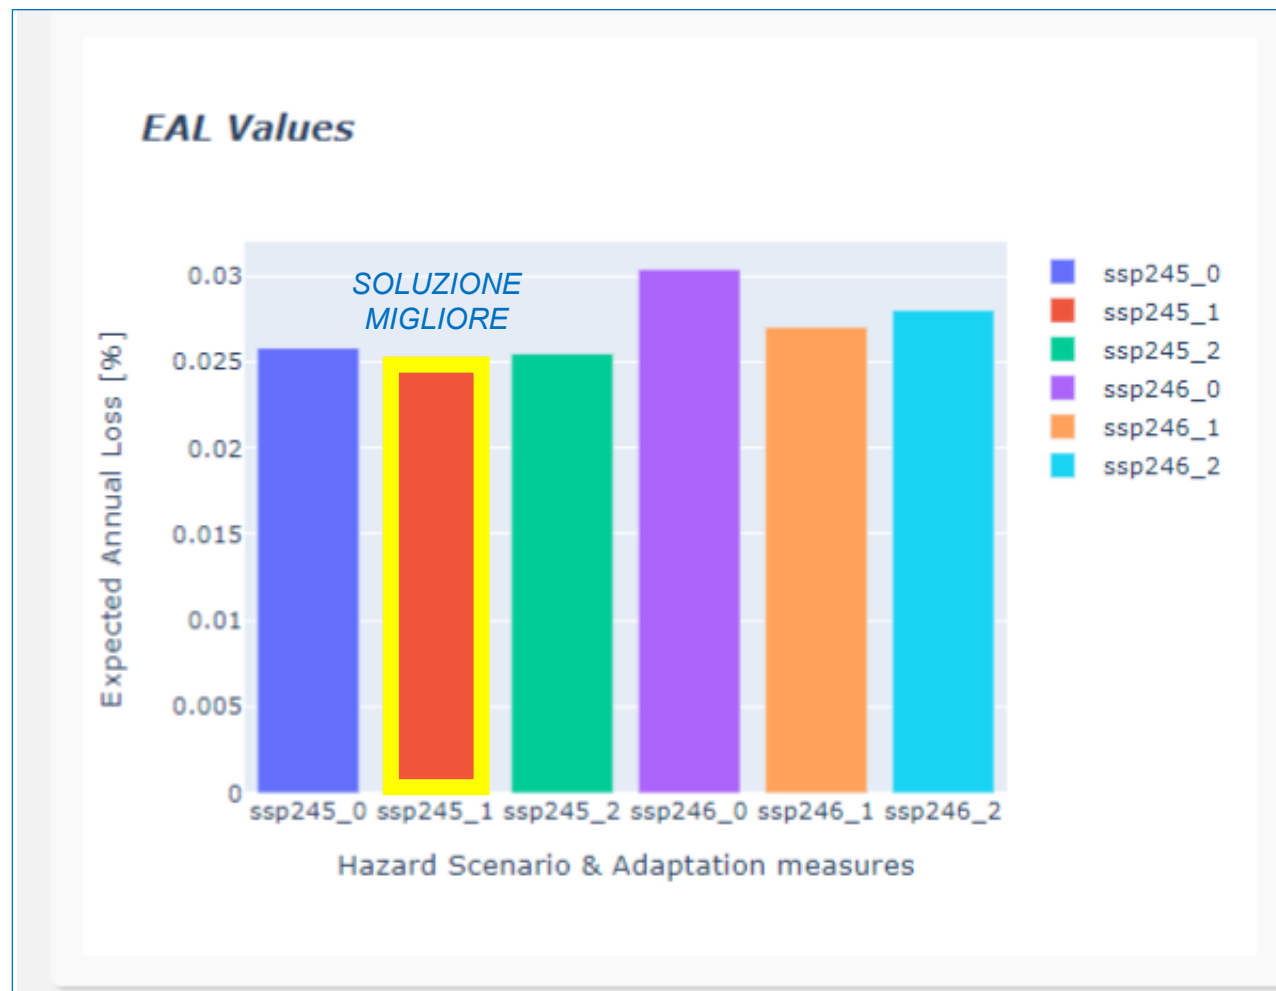

3° STEP: Eseguire l'analisi

Nella parte inferiore della dashboard si trovano i due pannelli relativi all'aspetto principale del Modulo 6.

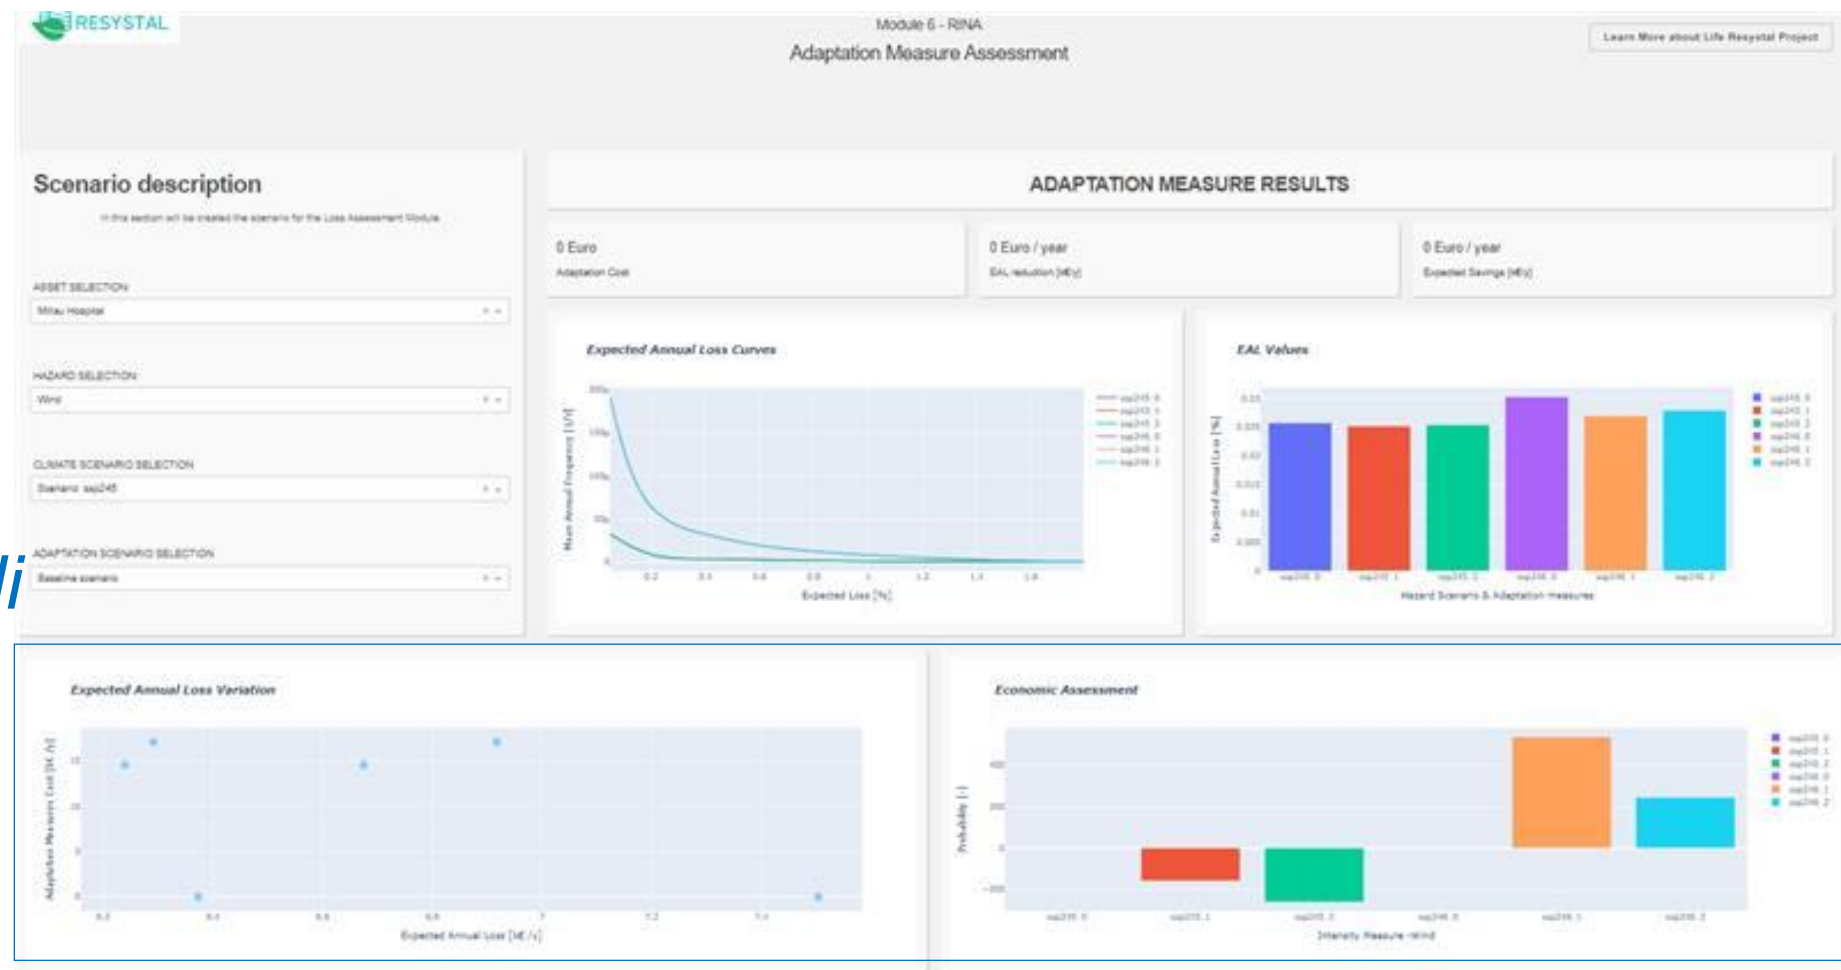


Risultati del Modulo 6

3° STEP: Visualizzazione degli input

VARIAZIONE DELLA PERDITA ANNUA ATTESA

Relazione tra:

- *Costo della misura di adattamento [y] in k€/y.*
- *Perdita attesa in k€/y [x]*

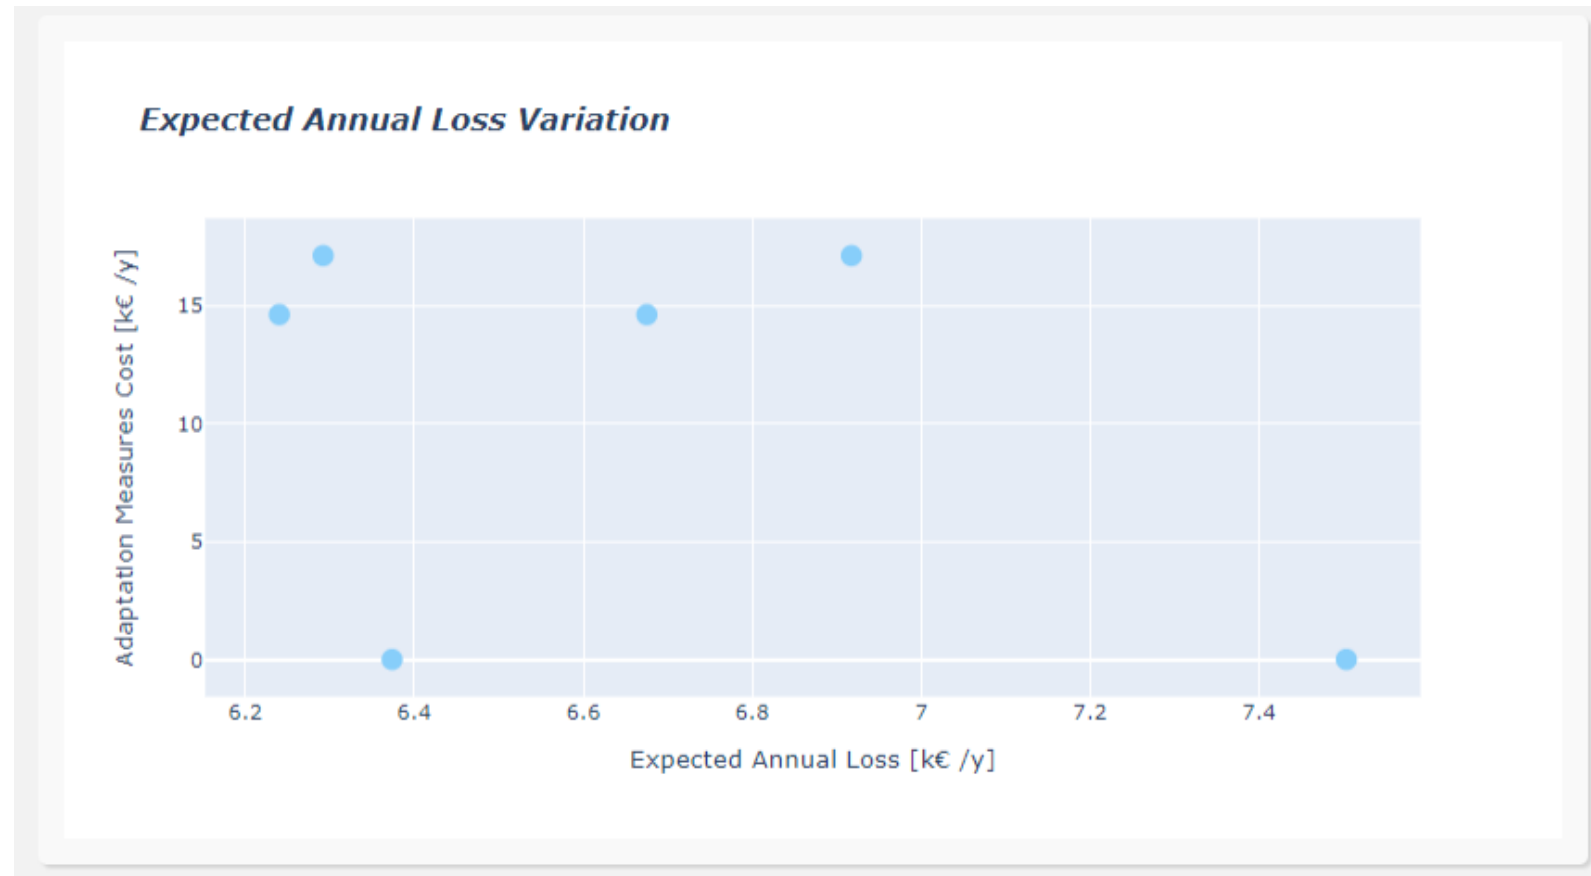


3° STEP: Visualizzazione degli input

VARIAZIONE DELLA PERDITA ANNUA ATTESA

Relazione tra:

- *Risparmio netto per la misura selezionata [y] in k€/y.*
- *I diversi scenari ipotizzati[x]*

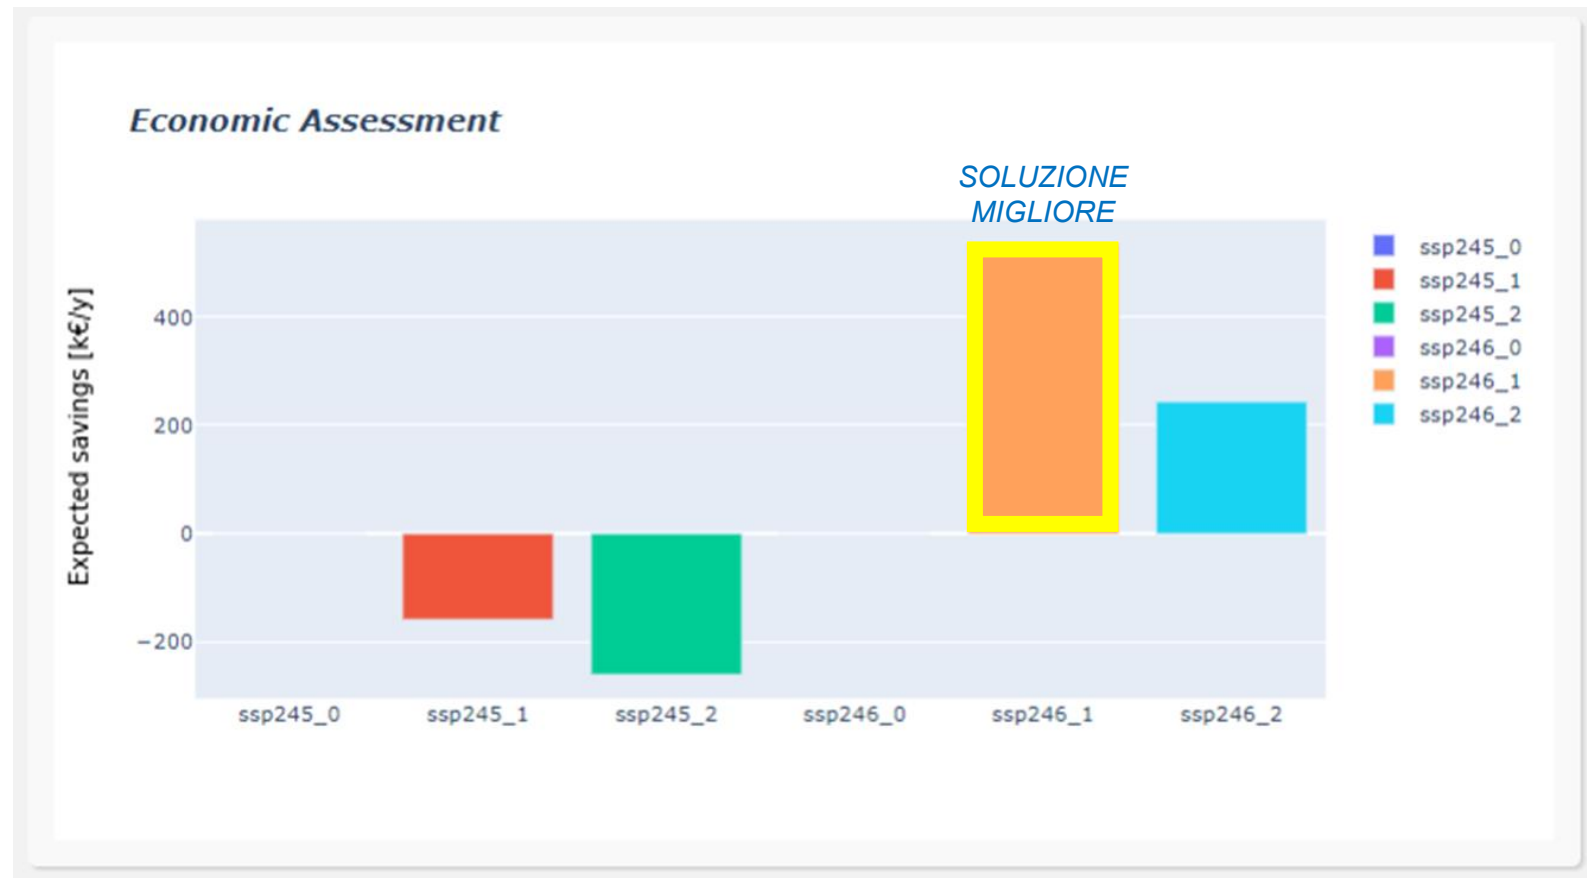




CLIMATE CHANGE RESILIENCE
FRAMEWORK FOR HEALTH
SYSTEMS AND HOSPITALS

6. Workshop 2.2 : DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DELLE MISURE E DEI PERCORSI DI ADATTAMENTO

Soluzioni e percorsi di adattamento climatico

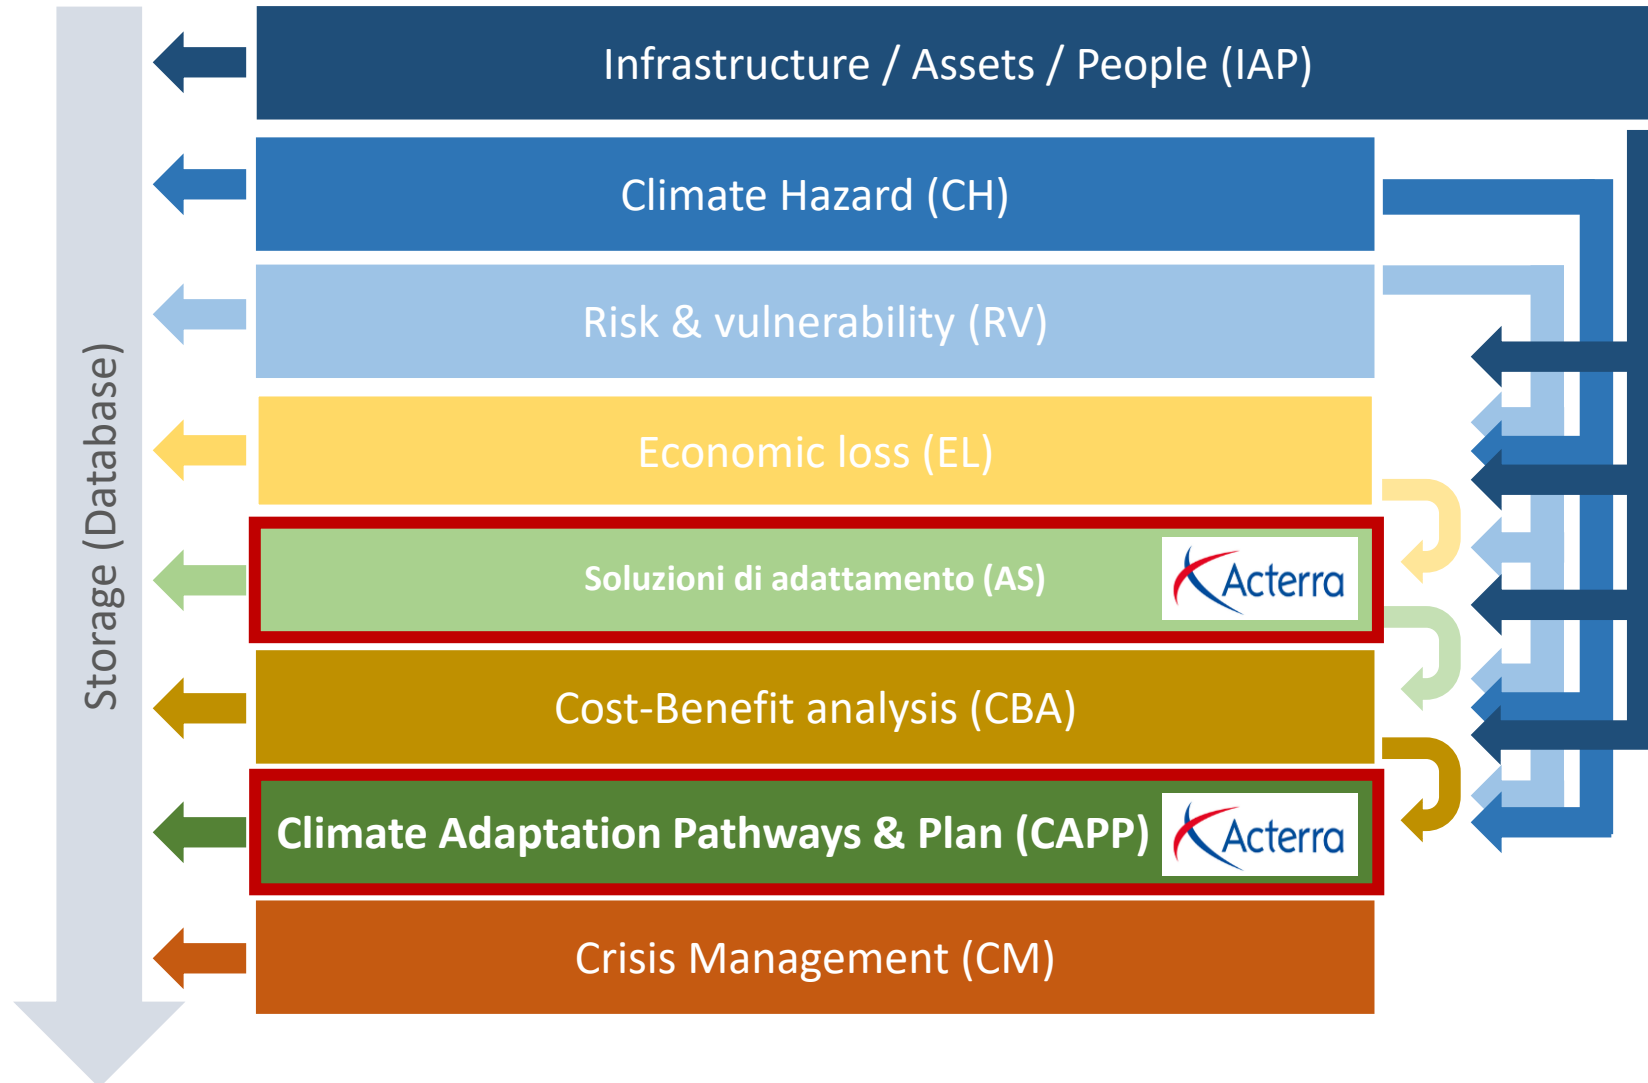

TRAIETTORIE DI ADATTAMENTO

“Sequenze di azioni che possono essere attuate gradualmente a seconda delle dinamiche future .”
(Werners , et al., 2021)

Le traiettorie di adattamento sono un concetto di ricerca emergente. Affronta uno dei principali problemi che devono affrontare i decisori: l'incertezza legata al cambiamento climatico.

Non esiste un approccio comune per sviluppare percorsi di adattamento climatico.

- È un processo guidato dal contesto e dagli stakeholder.

Mapa delle traiettorie


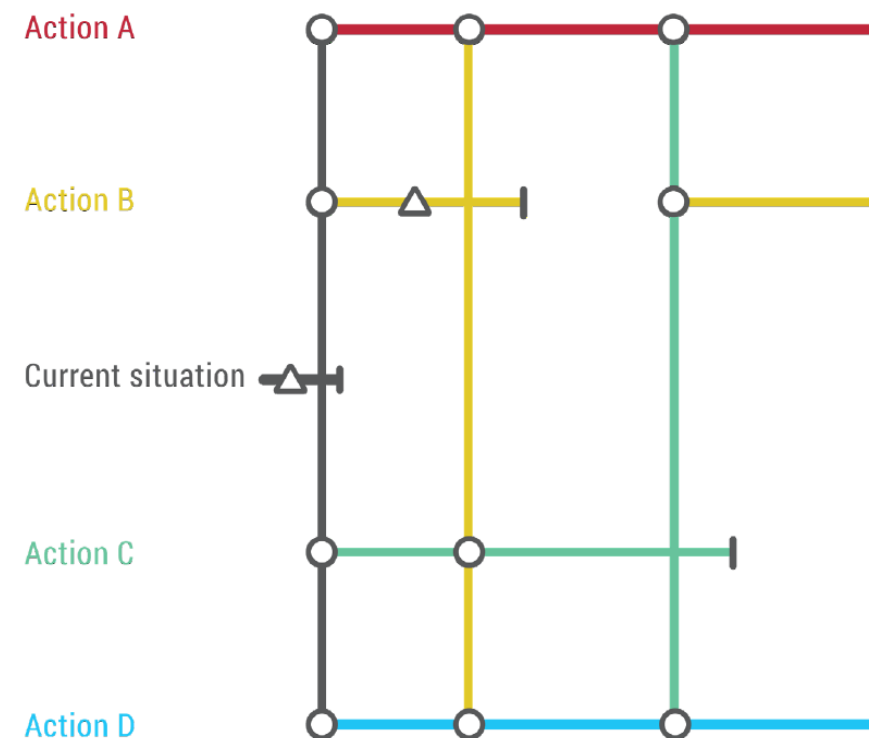



Figure 2 - Adaptation Pathways Map

Ref: Adapted from Zandvoort et al. (2017): Adaptation pathways in planning for uncertain climate change: Applications in Portugal, the Czech Republic and the Netherlands. Environmental Science and Policy 78 (2017) 18–26.


Esempio concettuale

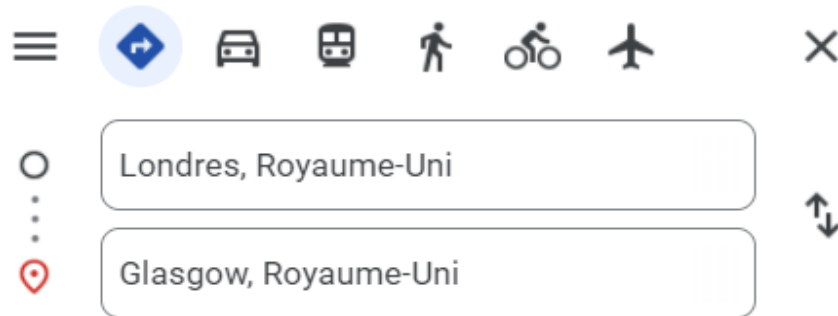

- **Pianificazione preliminare:** valutazione delle opzioni in base alla fattibilità, alla disponibilità delle risorse e all'impatto)
- **Aspetti decisivi:** Ad esempio, l'auto si rompe in mezzo alla strada, noi proseguiamo in treno per raggiungere la nostra destinazione.
- **Arrivo a destinazione**

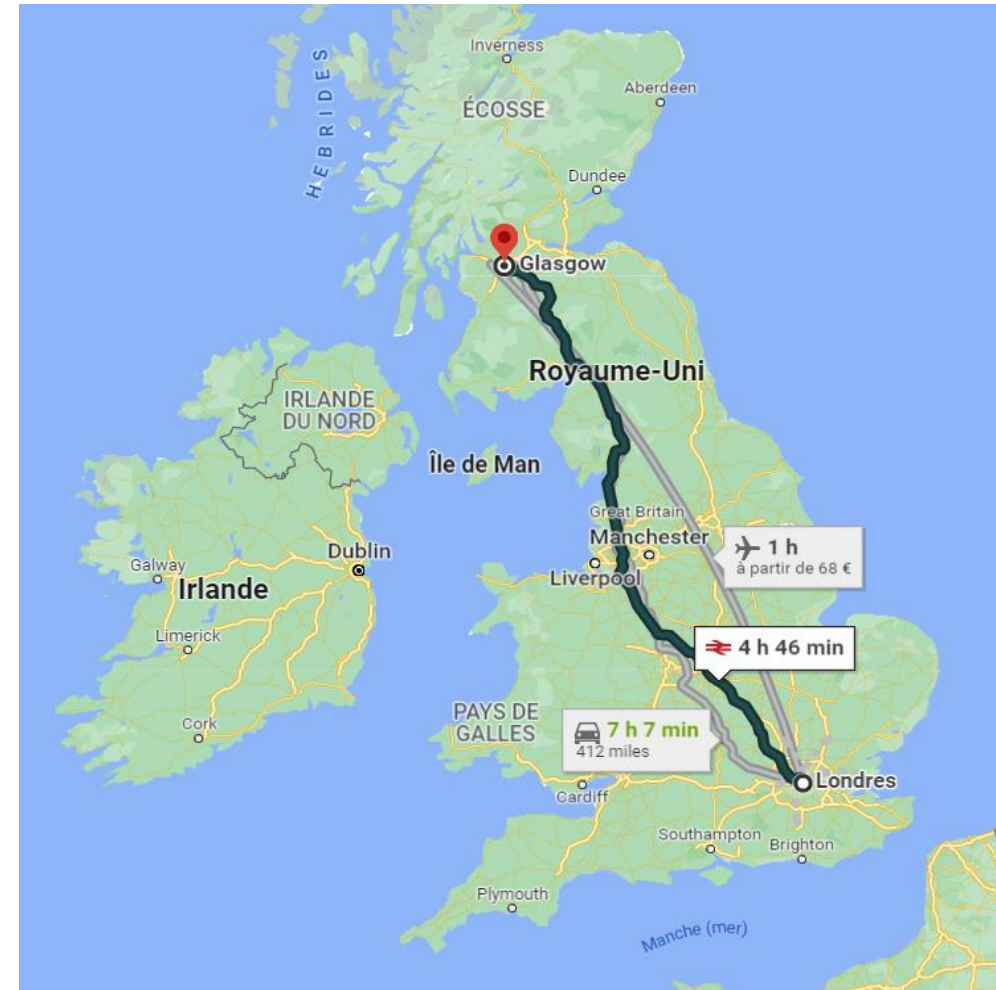

Esempio generale

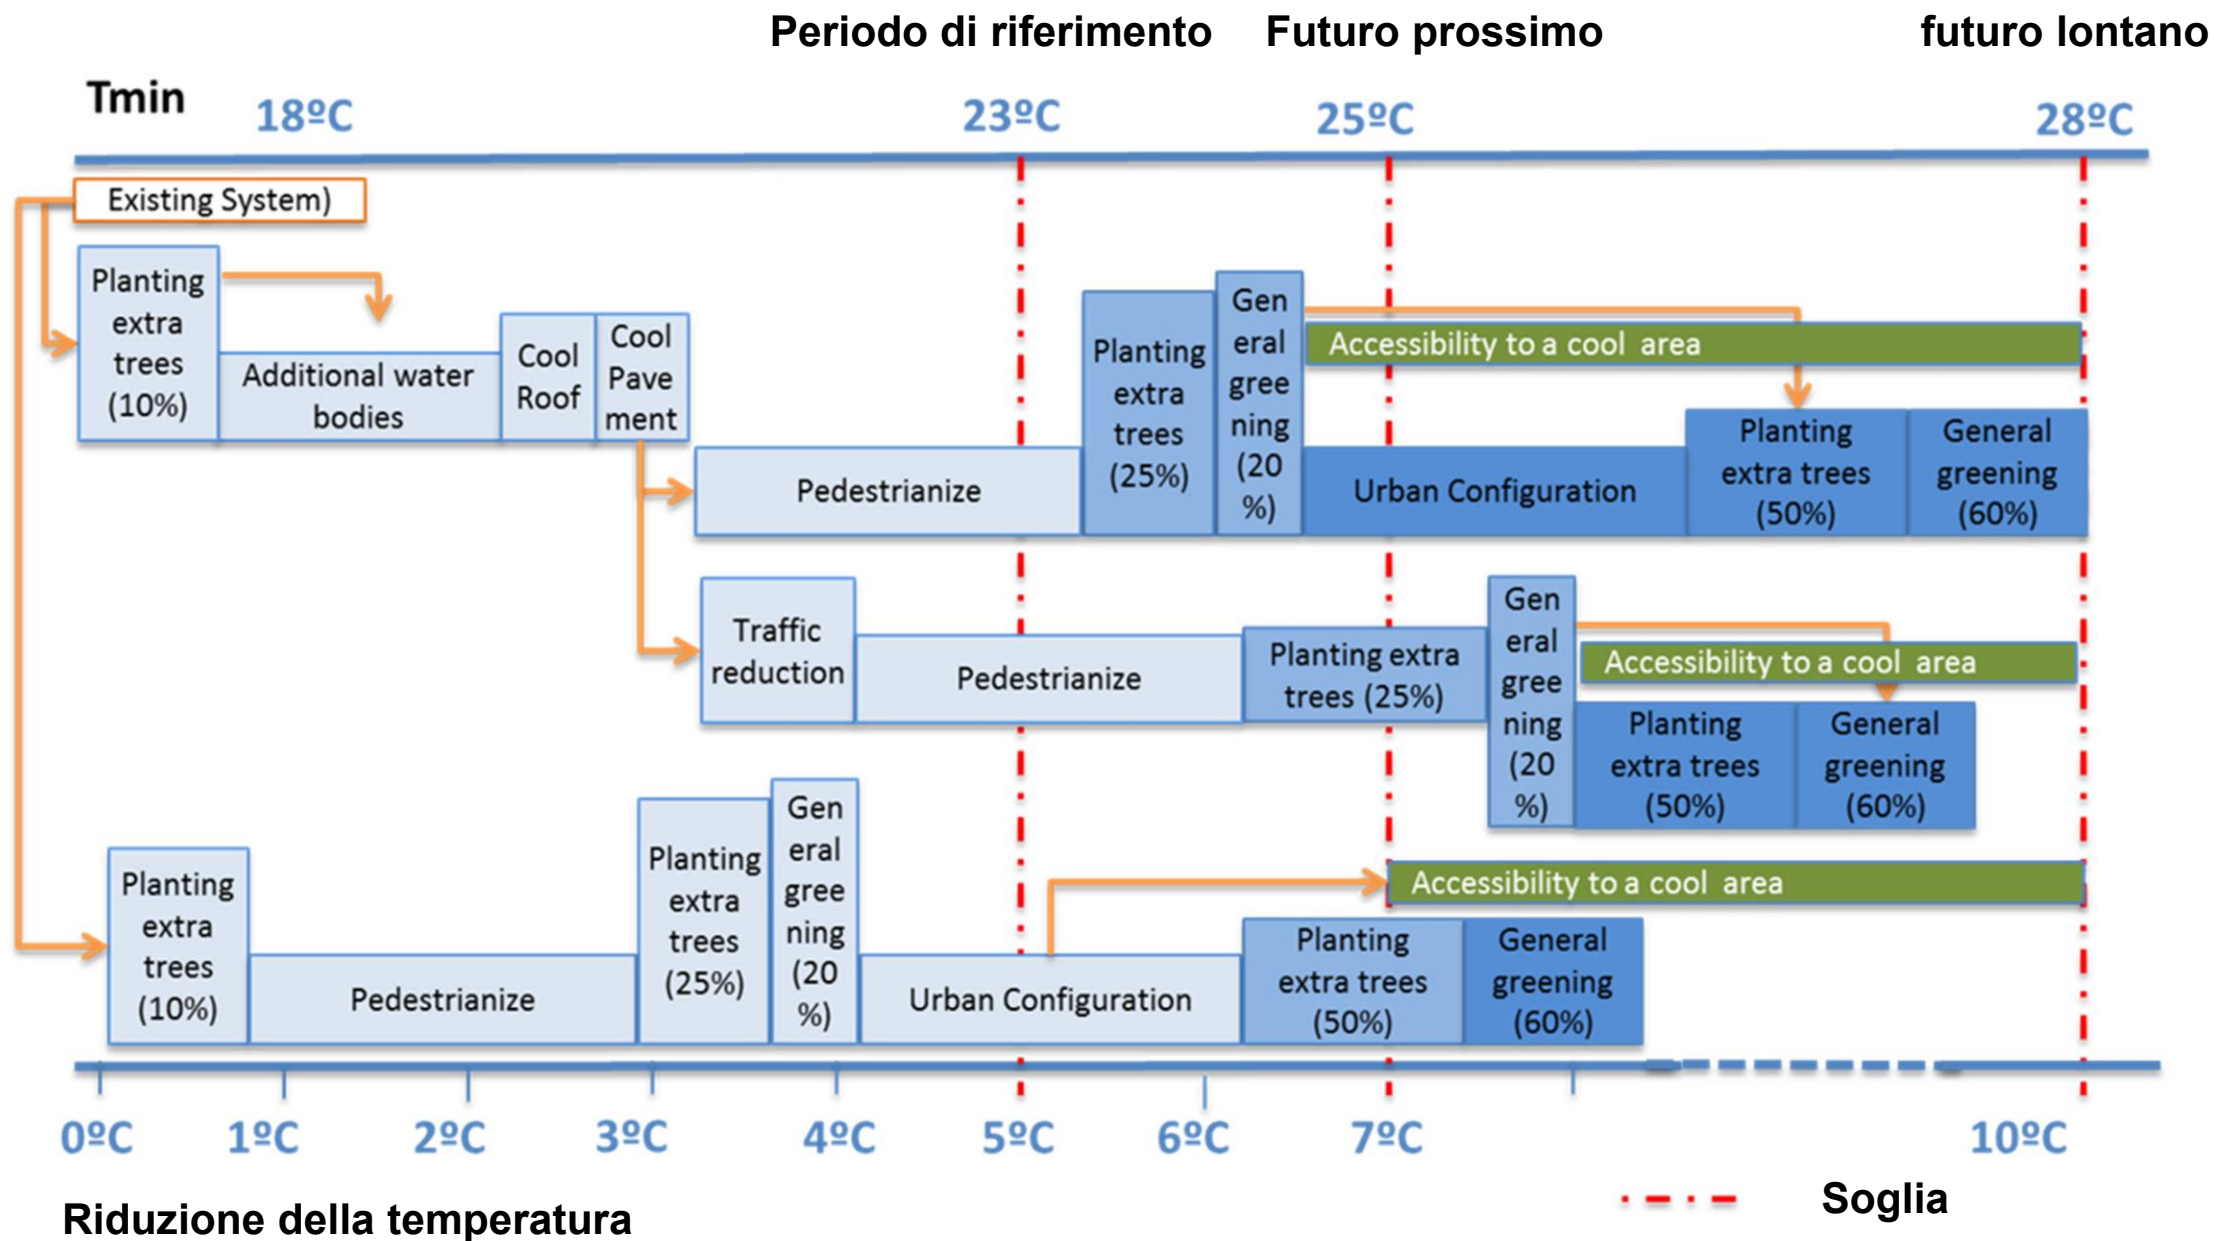

Fonte: Mendizabal et al., 2021


Esempio specifico A ospedali



Pericolo

Rischio: interruzione dei sistemi di apparecchiature biomediche (IRM) presso l'ospedale di Millau durante l'ondata di caldo

Obiettivo del processo di adattamento: rendere accettabile il livello di rischio e garantire che il funzionamento dell'ospedale non venga influenzato

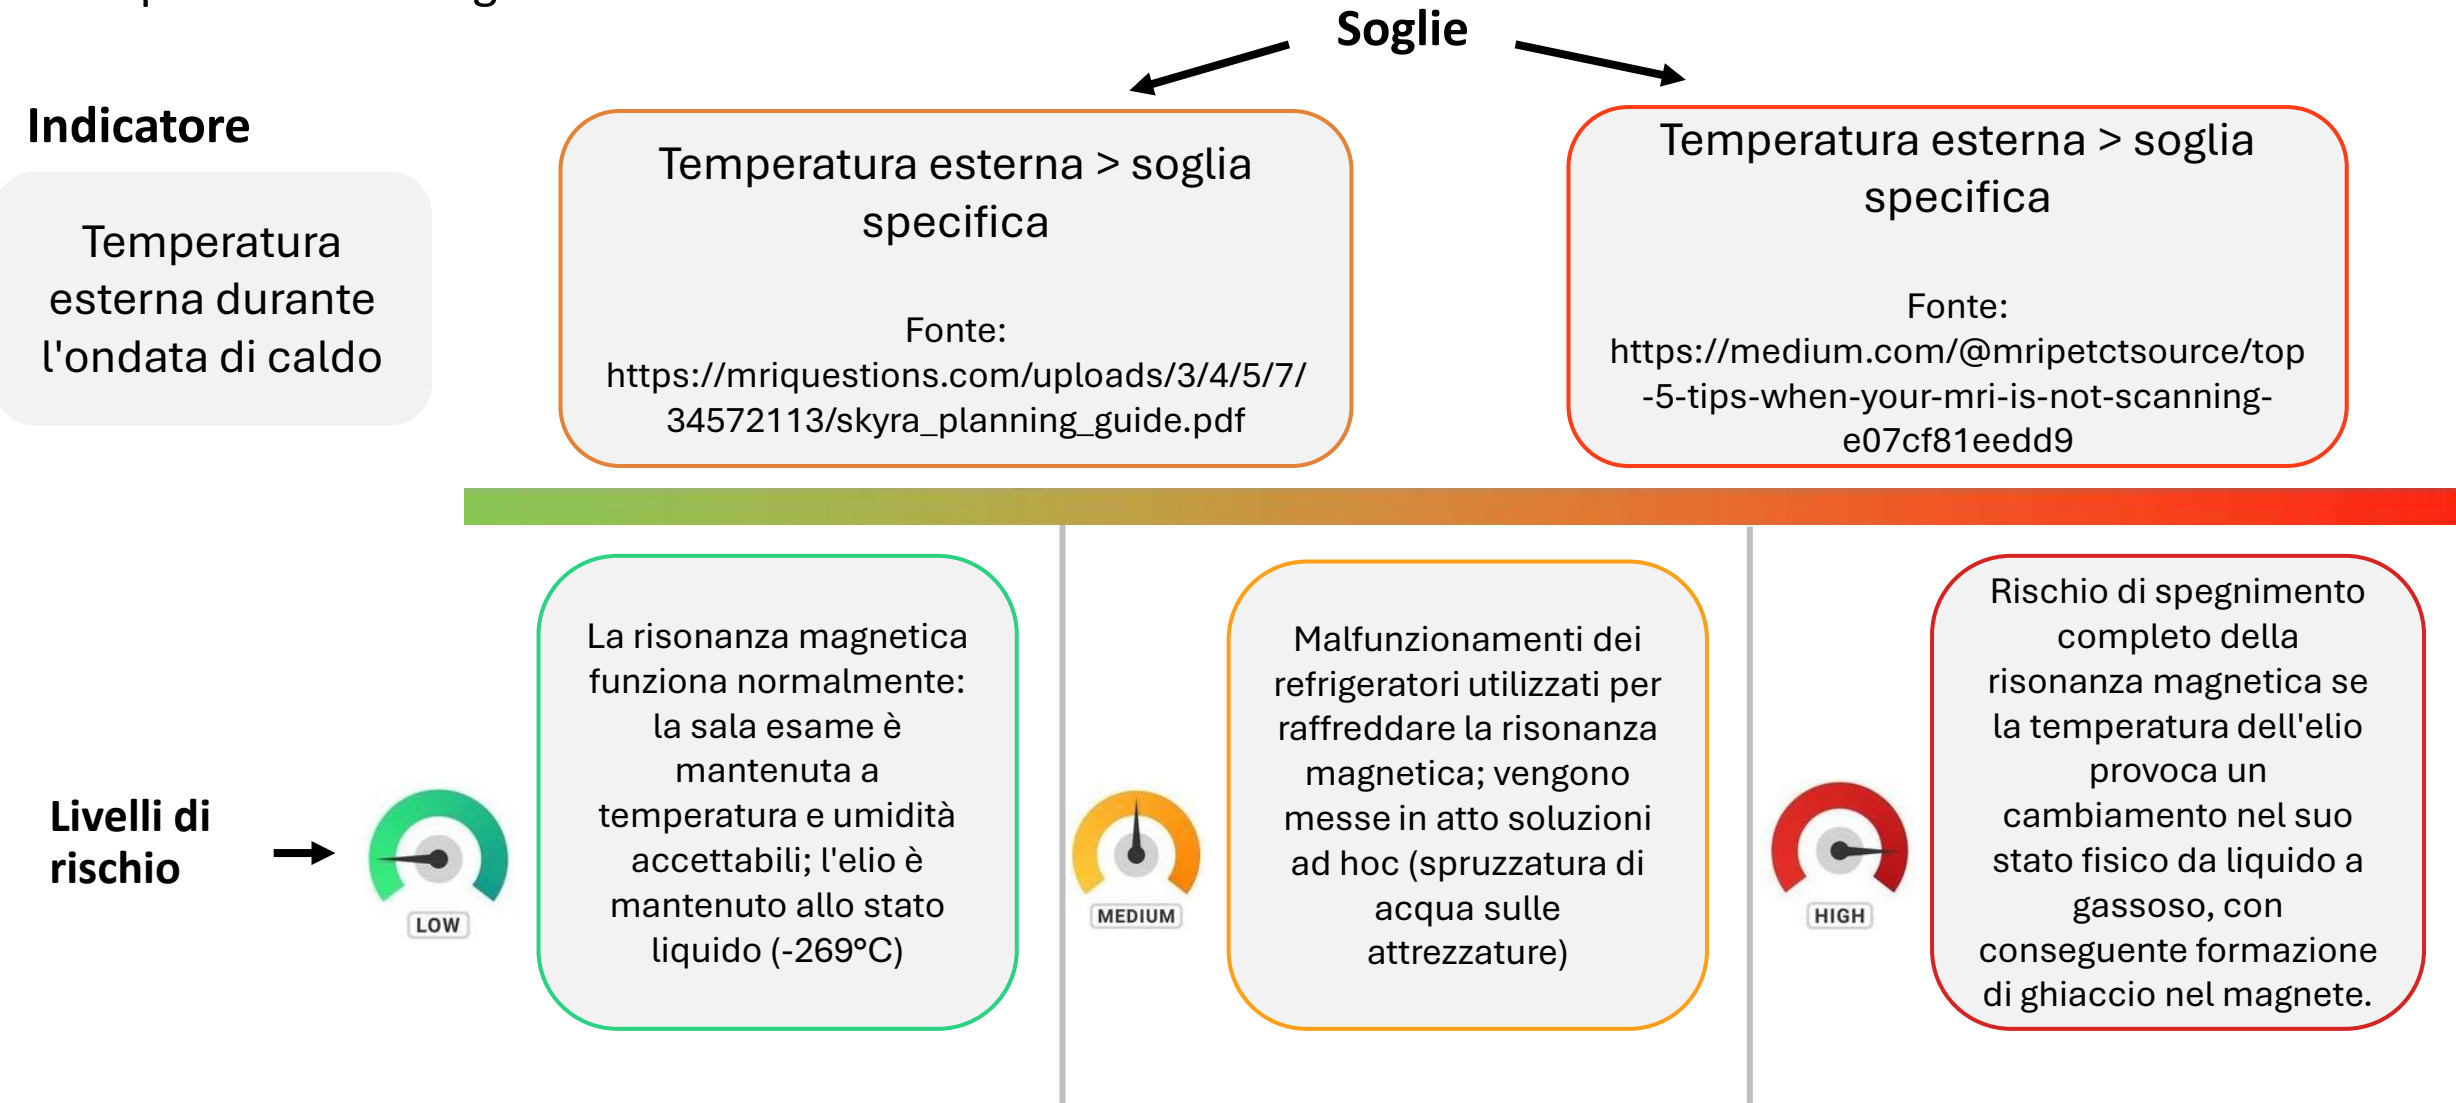

Elenco delle opzioni di alloggio

Elencare le misure pertinenti per affrontare il rischio (utilizzare il database delle misure di adattamento)

- Spruzzare acqua sul frigorifero per raffreddarlo
- Aggiornamento Chiller standard per climi tropicali
- Catturare e riutilizzare il calore dai refrigeratori
- Acqua del rubinetto rinfrescante
- Utilizzo di superconduttori per il magnete, che richiedono una temperatura inferiore
- MRI senza acqua ghiacciata (terapia aerotermica)
- Migliore isolamento termico nella sala esami
- Passaggio ai condizionatori standard tropicali
- Installazione di condizionatori d'emergenza
- Installazione di una stazione di monitoraggio dell'adattamento climatico (attrezzatura informatica, PC, spazio di archiviazione dati)

Pericolo:

Rischio: interruzione dei sistemi di apparecchiature biomediche (IRM) presso l'ospedale di Millau durante l'ondata di caldo

Obiettivo del processo di adattamento: rendere accettabile il livello di rischio e garantire che il funzionamento dell'ospedale non venga influenzato

Livelli di rischio



La risonanza magnetica funziona normalmente: la sala esame è mantenuta a temperatura e umidità accettabili; l'elio è mantenuto allo stato liquido (-269°C)



Malfunzionamenti dei refrigeratori utilizzati per raffreddare la risonanza magnetica; vengono messe in atto soluzioni ad hoc (spruzzatura di acqua sulle attrezzature)



Rischio di spegnimento completo della risonanza magnetica se la temperatura dell'elio provoca un cambiamento nel suo stato fisico da liquido a gassoso, con conseguente formazione di ghiaccio nel magnete.

Posiziona le tue misure sotto il livello di rischio corrispondente


- Monitorare attentamente i cambiamenti di temperatura
- Catturare e riutilizzare il calore dai refrigeratori
- Installazione di condizionatori d'emergenza

- Cambia tecnologia e acquista una risonanza magnetica che non richiede acqua ghiacciata (aerothermica)
- Utilizzo di superconduttori per il magnete, che richiedono una temperatura inferiore
- Migliorare l'isolamento termico nella sala d'esame
- Passare a condizionatori e refrigeratori che soddisfino gli standard del clima tropicale

Misure a basso rimpianto (facili da implementare ma non hanno una lunga durata; fanno risparmiare tempo)...

Misure strutturali che richiedono capitali significativi o hanno ricadute sociali

Rischio: interruzione dei sistemi di apparecchiature biomediche (IRM) presso l'ospedale di Millau durante l'ondata di caldo

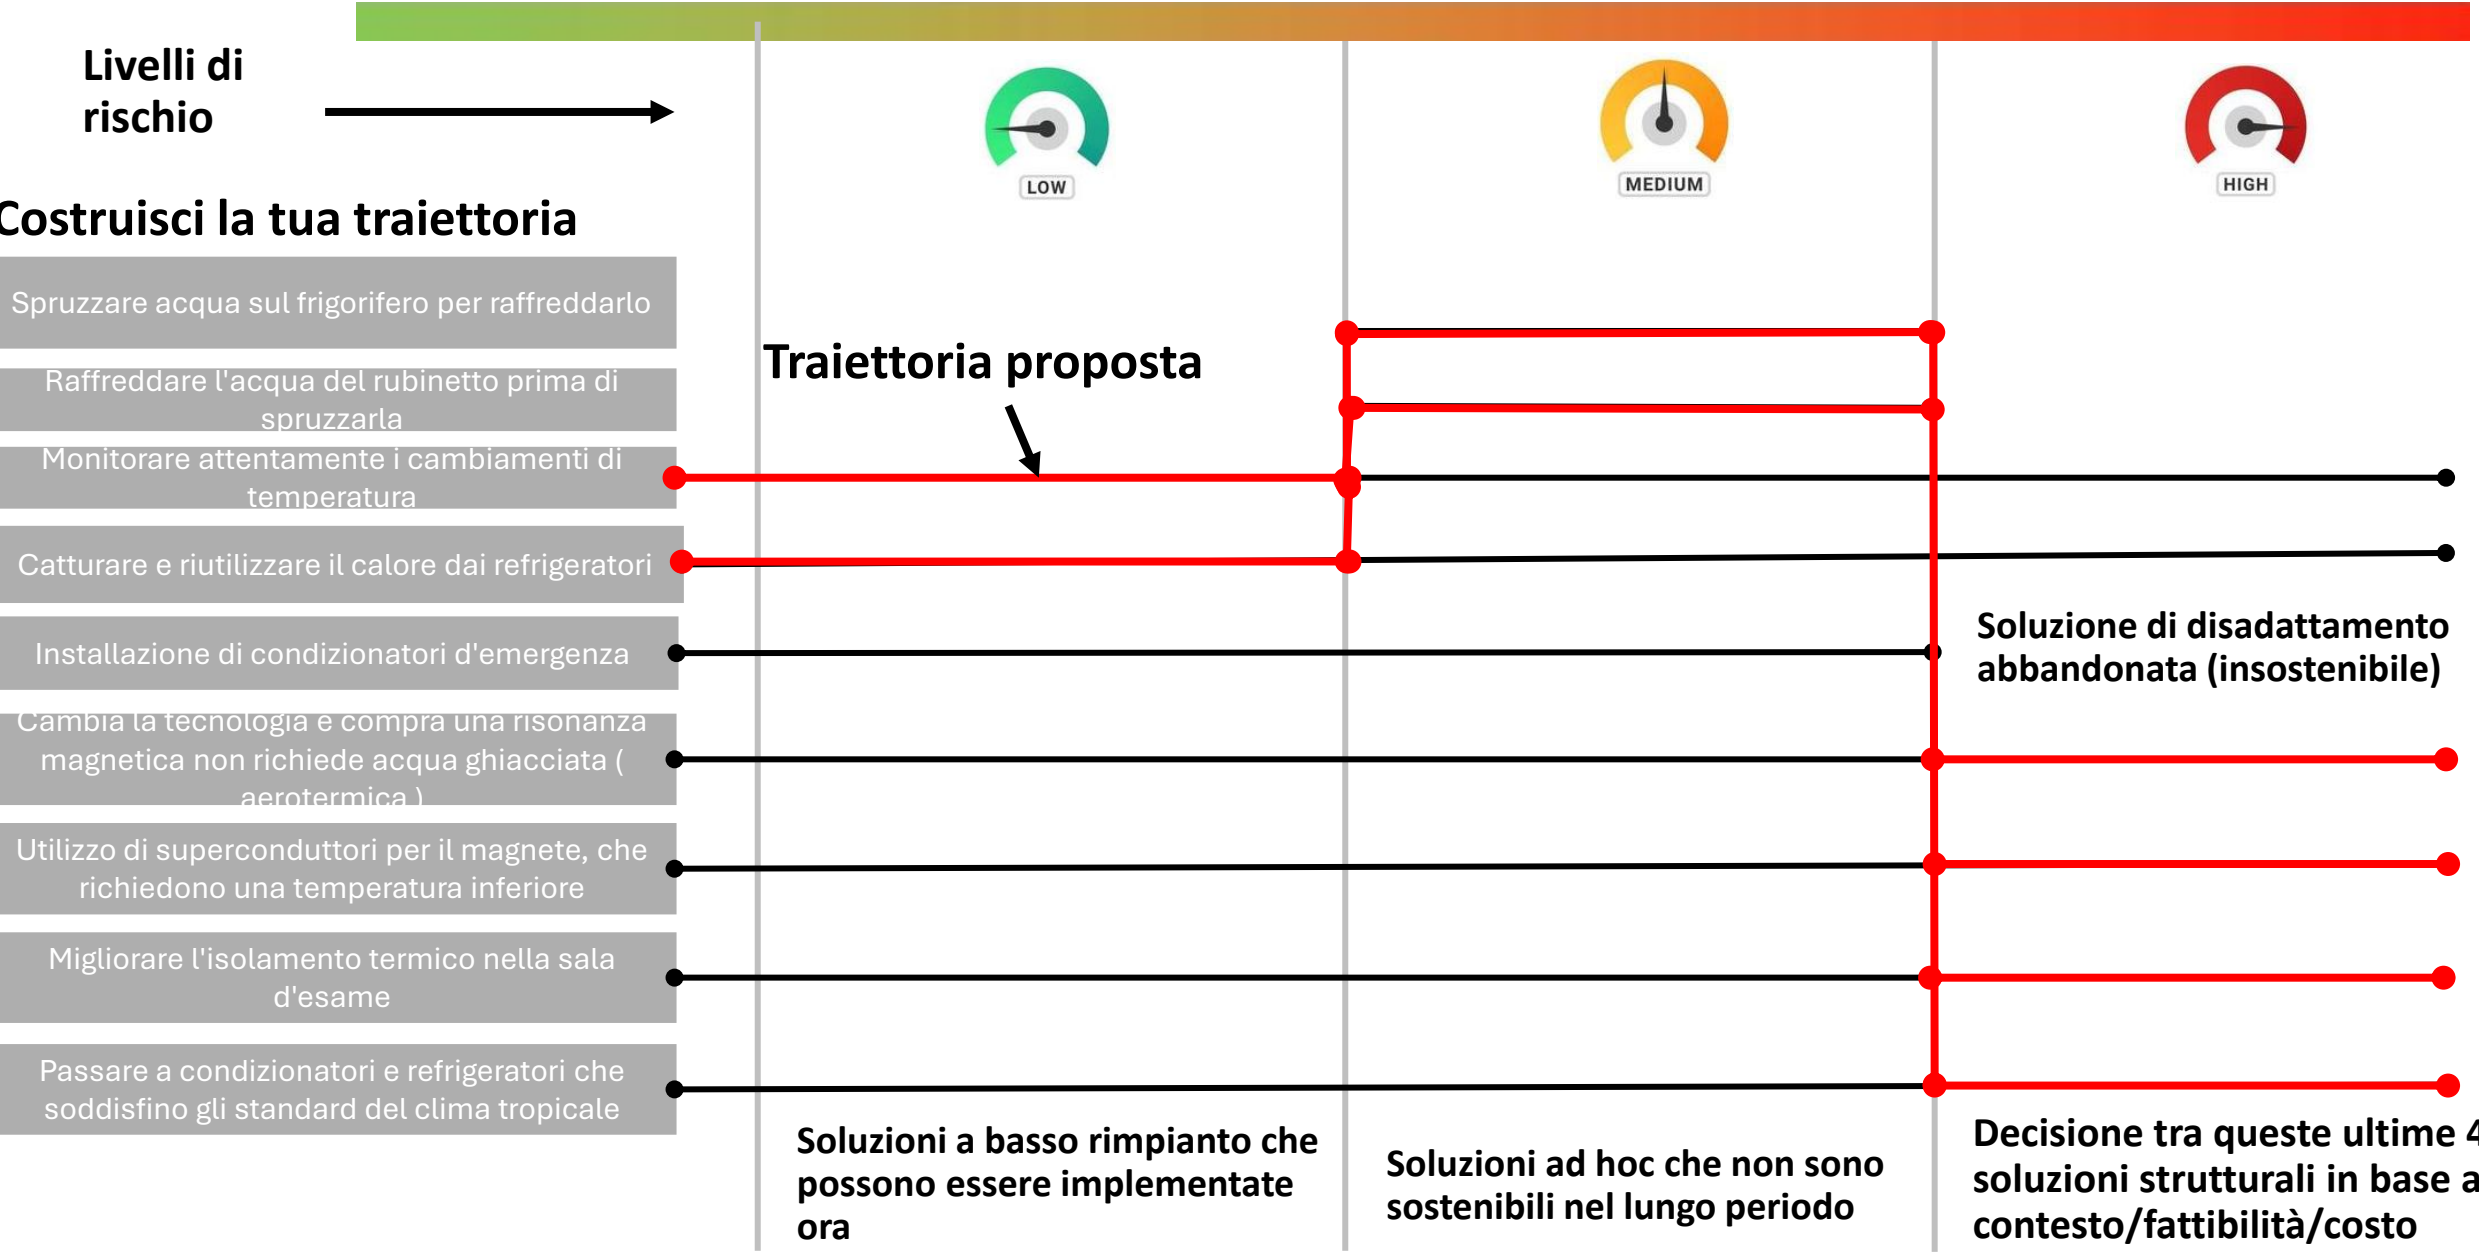

Grazie per l'attenzione!